

**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL**  
**Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la**  
**Producción**

“Cálculo, Diseño y Verificación del Sistema de Manejo de  
Gases de Salida de un incinerador experimental de  
residuos y desechos hospitalarios”

**TESIS DE GRADO**

Previo a la obtención del Título de:

**INGENIERO MECÁNICO**

Presentada por:

**José Armando Hidalgo Crespo**

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2010

## DEDICATORIA

A mis padres por sus valiosos consejos y apoyo incondicional en todos los aspectos de mi vida, ustedes son mi fuerza. A mi hermano por proveer siempre esa competencia sana entre ambos. A mi hermana por su alegría que ilumina mi vida. A mi mamá Carlota por todos sus esfuerzos y sacrificios durante mi niñez y juventud, usted es mi corazón. A mi familia. A mis profesores por brindarme las herramientas necesarias para enfrentar el mundo exterior. A mis amigos.

## **AGRADECIMIENTO**

A Dios, por haberme bendecido con la sabiduría y perseverancia para culminar con éxito todos los proyectos planteados en mi vida. A mis padres, quienes con su apoyo incondicional y sacrificio, supieron motivarme hasta alcanzar mis metas. Al Dr. Alfredo Barriga R., por su colaboración en la realización de este proyecto.

# TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

---

Ing. Francisco Andrade S.

DECANO FIMCP

PRESIDENTE

---

Dr. Alfredo Barriga R.

DIRECTOR DE TESIS

---

Ing. Mario Patiño A.

VOCAL PRINCIPAL

## **DECLARACIÓN EXPRESA**

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL“

---

José Armando Hidalgo Crespo

## RESUMEN

El calentamiento global y el efecto invernadero es un problema del que se ha escuchado bastante en los últimos años. Nuestro planeta se ve cada vez más afectado por las emisiones de los gases de combustión que se dan en todos los rincones de la tierra, desde los que se dan dentro de la cámara de combustión de un vehículo hasta los producidos en procesos industriales. Es nuestro deber proteger al planeta que tanto nos provee y nos mantiene.

Es por esta razón de suma importancia liberar gases de combustión ambientalmente más amigables cuyo contenido de  $CO_2$ , CO, NOx, SOx y otras toxinas sea mínimo, para de esta forma ayudar de alguna manera a nuestro planeta decadente.

En este trabajo se analizó el sistema de eliminación de residuos y desechos hospitalarios, lo que nos entregó de una carga heterogénea de trabajo para empezar. Se necesitó elevar la temperatura de los gases de combustión a  $T > 1200\text{ }^\circ\text{C}$  para así eliminar la mayor cantidad de toxinas y luego disminuir

bruscamente esta temperatura a  $T < 100$  °C para que estos gases puedan ser liberados al ambiente.

El objetivo de este trabajo fue proveer el diseño de un sistema que cumpla con los parámetros de temperatura establecidos, realizando los cálculos pertinentes y analizando los fenómenos físicos que intervienen en cada etapa del sistema, y así de esta forma, encontrar las condiciones más favorables de operación del mismo.

Algunos de los temas analizados fueron: las diferentes pérdidas térmicas que ocurren, el calor necesario para incinerar la carga, el consumo de combustible, el exceso de aire necesario para producir una buena combustión, la mejor forma de disminuir la temperatura de los gases de combustión, entre otros.

Se presentaron los resultados en forma de tablas y gráficos. Finalmente se emitieron conclusiones y recomendaciones en base a los resultados obtenidos.

# ÍNDICE GENERAL

|                               | Pág. |
|-------------------------------|------|
| RESUMEN.....                  | II   |
| ÍNDICE GENERAL.....           | IV   |
| ABREVIATURAS.....             | VII  |
| SIMBOLOGÍA.....               | IX   |
| ÍNDICE DE FIGURAS.....        | X    |
| ÍNDICE DE TABLAS.....         | XI   |
| ÍNDICE DE PLANOS.....         | XII  |
| INTRODUCCIÓN.....             | 1    |
| <br>                          |      |
| <b>CAPÍTULO 1</b>             |      |
| 1. FUNDAMENTOS GENERALES..... | 3    |
| 1.1. Objetivo.....            | 3    |
| 1.2. Justificación.....       | 3    |
| 1.3. Alcance.....             | 4    |
| <br>                          |      |
| <b>CAPÍTULO 2</b>             |      |
| 2. ASPECTOS GENERALES.....    | 5    |
| 2.1. Incinerador.....         | 6    |
| 2.2. Post-Combustión.....     | 14   |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 2.3. Mezclador.....               | 17 |
| 2.4. Intercambiador de calor..... | 18 |
| 2.5. Humidificador.....           | 22 |
| 2.6. Otros.....                   | 24 |

### **CAPÍTULO 3**

|  |    |
|--|----|
| 3. PROCESOS FÍSICOS INVOLUCRADOS.....              | 42 |
| 3.1. Combustión.....                               | 42 |
| 3.2. Valor Calorífico.....                         | 43 |
| 3.3. Pérdida de calor a través de las paredes..... | 43 |
| 3.4. Transferencia de calor por convección.....    | 44 |
| 3.5. Transferencia de calor por radiación.....     | 45 |
| 3.6. Otros Aspectos.....                           | 46 |

### **CAPÍTULO 4**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 4. ANÁLISIS TÉRMICO DEL SISTEMA..... | 47 |
| 4.1. Incineración.....               | 47 |
| 4.2. Post-Combustión.....            | 58 |
| 4.3. Mezclador.....                  | 67 |
| 4.4. Intercambiador de calor.....    | 68 |
| 4.5. Humidificador.....              | 80 |
| 4.6. Otros Parámetros.....           | 85 |

## **CAPÍTULO 5**

|   |     |
|---|-----|
| 5. SISTEMA EXPERIMENTAL Y CÁLCULOS..... | 123 |
| 5.1. Incineración.....                  | 123 |
| 5.2. Post - Combustión.....             | 138 |
| 5.3. Mezclador.....                     | 150 |
| 5.4. Intercambiador de calor.....       | 156 |
| 5.5. Humidificador.....                 | 163 |
| 5.6. Otros Cálculos.....                | 172 |

## **CAPÍTULO 6**

|  |     |
|--|-----|
| 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS.....                 | 209 |
| 6.1. Análisis de los resultados obtenidos..... | 209 |
| 6.2. Graficación resultados obtenidos.....     | 226 |

## **CAPÍTULO 7**

|  |     |
|--|-----|
| 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... | 233 |
| 7.1. Conclusiones.....                 | 233 |
| 7.2. Recomendaciones.....              | 235 |

## **APÉNDICES**

## **BIBLIOGRAFÍA**

## ABREVIATURAS

|                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
|                    | <i>A</i>          | Área   |
| Btu/h              |                   | Btu por hora   |
| Cal/g °C           |                   | Caloría por gramo grado centígrado                             |
|                    | <i>C</i>          | Concentraciones  |
| cfm                |                   | Pies cúbico por minuto   |
| cm                 |                   | Centímetros  |
| cm <sup>3</sup>    |                   | Centímetro cúbico  |
| Cp                 |                   | Calor específico   |
| D                  |                   | Diámetro   |
| EC                 |                   | Eficiencia de termodestrucción                                 |
| EPA                |                   | <i>Emission of Particles Asociation</i>                        |
|                    | <i>ER</i>         | Eficiencia Requerida   |
| ESPOL              |                   | Escuela Superior Politécnica del Litoral                       |
| FIMCP              |                   | Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción |
| Ft                 |                   | Pies   |
| g                  |                   | Gramos   |
|                    | <i>HTU</i>        | Altura total de unidades de transferencia                      |
| ICF                |                   | Intercambiador de calor de flujo cruzado                       |
| Ing.               |                   | Ingeniero  |
| ISO                |                   | International Standard Organization                            |
| K                  |                   | Kelvin   |
| Kcal/h             |                   | Kilocalorías por hora  |
| kg/m <sup>3</sup>  |                   | Kilogramos por metros cúbicos                                  |
| Kg.                |                   | Kilogramos   |
| Kg/h               |                   | Kilogramos por hora  |
|                    | $\frac{kg}{kmol}$ | Kilogramos por kilomol   |
| Kg/cm <sup>2</sup> |                   | Kilogramos por centímetros cuadrado                            |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Kg/h                           | Kilogramos por hora                                  |
| KPa                            | Kilo Pascales  |
| KW                             | Kilowatts  |
| <i>lbmol</i>                   | Libras mol   |
| $L_c$                          | Longitud de la cámara                                |
| lbs/pie <sup>2</sup>           | Libras por pie cuadrado                              |
| m                              | Metro  |
| $m_{air}$                      | Masa de aire   |
| $m_{fuel}$                     | Masa de combustible                                  |
| m/s                            | Metros por segundo                                   |
| m <sup>2</sup>                 | Metros cuadrados                                     |
| m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> | Metros cuadrados por metros cúbicos                  |
| m <sup>3</sup>                 | Metros cúbicos                                       |
| Mg                             | Megagramos   |
| m <sup>3</sup> /s              | Metros cúbicos por segundo                           |
| mm                             | Milímetros   |
| mm/m                           | milímetros por metro                                 |
| MW                             | Peso molecular                                       |
| Nu                             | Nusselt  |
| $\Delta P$                     | Caída de presión                                     |
| °C                             | Grados centígrados                                   |
| <i>PCS</i>                     | Poder Calorífico Superior                            |
| <i>PCI</i>                     | Poder Calorífico Inferior                            |
| <i>ppmv</i>                    | Partes por millón volumétrico                        |
| psi                            | Pounds per square inch (libras por pulgada cuadrada) |
| pulg.                          | Pulgadas   |
| <i>Re</i>                      | Número de Reynolds                                   |
| scm                            | Estándar Cubic Feet                                  |
| <i>t</i>                       | Tiempo   |
| $t_r$                          | Tiempo de residencia de los gases                    |
| um                             | Micrómetros  |
| $V$                            | Velocidad  |
| $V_{c-post-combustor}$         | Volumen de la cámara del post-combustor              |
| W                              | Watts  |

## SIMBOLOGÍA

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| \$         | Dólares                          |
| $\mu$      | Viscosidad                       |
| A          | Área                             |
| D          | Diámetro                         |
| f          | Coefficiente de pérdida de carga |
| g          | Gravedad                         |
| H          | Pérdida de carga                 |
| k          | Coefficiente de conductividad    |
| L          | Longitud                         |
| N          | Newton                           |
| P          | Presión                          |
| Q          | Caudal                           |
| Re         | Número de Reynolds               |
| $T_a$      | Temperatura actual ambiente      |
| $T_s$      | Temperatura de saturación        |
| V          | Velocidad del fluido             |
| z          | Distancia horizontal o vertical  |
| $\Delta P$ | Variación de presión             |
| $\rho$     | Densidad                         |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|           |   | Pág. |
|-----------|---|------|
| FIGURA 1  | Incinerador de dos cámaras, horizontal y cilíndrico.....                    | 10   |
| FIGURA 2  | Incinerador de una sola cámara.....   | 10   |
| FIGURA 3  | Cámara de post-combustión.....  | 17   |
| FIGURA 4  | Flujo de temperaturas en intercambiadores de tubo doble.....                | 19   |
| FIGURA 5  | Intercambiadores de flujo cruzado.....                                      | 20   |
| FIGURA 6  | Intercambiadores de cascos tubos.....                                       | 21   |
| FIGURA 7  | Humidificador.....  | 23   |
| FIGURA 8  | Enfriamiento evaporativo.....   | 23   |
| FIGURA 9  | Lavador tipo venturi.....   | 27   |
| FIGURA 10 | Dimensiones del ciclón.....   | 32   |
| FIGURA 11 | Torre de absorción rellena en contraflujo.....                              | 35   |
| FIGURA 12 | Rellenos tipo estructurados.....  | 36   |
| FIGURA 13 | Diferentes tipos de material relleno.....                                   | 37   |
| FIGURA 14 | Chimenea de fundición.....  | 40   |
| FIGURA 15 | Chimenea de ladrillos.....  | 41   |
| FIGURA 16 | Combustión.....   | 42   |
| FIGURA 17 | Constantes de la ecuación 4.41 para el banco de tubos en flujo cruzado..... | 75   |
| FIGURA 18 | Factor de corrección para la ecuación 4.41.....                             | 76   |
| FIGURA 19 | Ábaco de Moody.....   | 79   |
| FIGURA 20 | Saturador adiabático.....   | 81   |
| FIGURA 21 | Esquema representativo de un saturador adiabático.....                      | 82   |
| FIGURA 22 | Balance de masa en torre de absorción.....                                  | 109  |
| FIGURA 23 | Condiciones de inundación en la torre de absorción.....                     | 112  |
| FIGURA 24 | Diagrama de Moody.....  | 120  |
| FIGURA 25 | Carga restante dentro del incinerador Vs. Tiempo.....                       | 136  |
| FIGURA 26 | Esquema para dimensionar el venturi.....                                    | 174  |
| FIGURA 27 | Vistas de cámara de incineración y post-combustión.....                     | 226  |
| FIGURA 28 | Balance termodinámico dentro del mezclador.....                             | 227  |
| FIGURA 29 | Intercambiador de calor de flujo cruzado.....                               | 227  |
| FIGURA 30 | Humidificador horizontal y vertical.....                                    | 228  |
| FIGURA 31 | Venturi.....  | 229  |
| FIGURA 32 | Ciclón.....   | 230  |
| FIGURA 33 | Torre de absorción.....   | 231  |
| FIGURA 34 | Chimenea.....   | 232  |

## ÍNDICE DE TABLAS

|          | Pág.   |
|----------|--|
| TABLA 1  | Caracterización de los desechos hospitalarios..... 12                          |
| TABLA 2  | Composición elemental de los desechos hospitalarios..... 13                    |
| TABLA 3  | Composición de las cenizas de los desechos hospitalarios..... 14               |
| TABLA 4  | Eficiencia de remoción para las familias de ciclones..... 28                   |
| TABLA 5  | Características de los ciclones de alta eficiencia..... 29                     |
| TABLA 6  | Características de los ciclones convencionales..... 30                         |
| TABLA 7  | Características de los ciclones de alta capacidad..... 31                      |
| TABLA 8  | Distribución del tamaño de partícula..... 65                                   |
| TABLA 9  | Factores de emisión – 1..... 65  |
| TABLA 10 | Factores de emisión – 2..... 66  |
| TABLA 11 | Rugosidad absoluta de materiales..... 78                                       |
| TABLA 12 | Límites permisibles de las concentraciones corregidas..... 89                  |
| TABLA 13 | Parámetros de diseño de los ciclones..... 103                                  |
| TABLA 14 | Datos necesarios para calcular el flujo de combustible..... 131                |
| TABLA 15 | Datos del diseño del quemador..... 132   |
| TABLA 16 | Flujo de los gases de combustión..... 132                                      |
| TABLA 17 | Composición porcentual de las cenizas..... 134                                 |
| TABLA 18 | Carga restante dentro del incinerador Vs. Tiempo..... 135                      |
| TABLA 19 | Flujo Volumétrico de los gases..... 139  |
| TABLA 20 | Parámetros para el diseño del post-combustor..... 140                          |
| TABLA 21 | Valores seleccionados para el diseño del incinerador y post-combustor..... 142 |
| TABLA 22 | Estimación de emisiones por balance de masa “Fuel”..... 144                    |
| TABLA 23 | Estimación de emisiones por balance de masa “Carga”..... 145                   |
| TABLA 24 | Estimación de emisiones por balance de masa “Fuel - Carga”..... 146            |
| TABLA 25 | Estimación de emisiones – 1..... 148   |
| TABLA 26 | Estimación de emisiones – 2..... 149   |
| TABLA 27 | Datos de entrada al mezclador..... 150   |
| TABLA 28 | Moles de la descarga gaseosa..... 152  |
| TABLA 29 | Concentración de las sustancias contaminantes..... 153                         |
| TABLA 30 | Concentraciones corregidas..... 154  |
| TABLA 31 | Eficiencia de remoción..... 155  |
| TABLA 32 | Datos de entrada al ICFC – 1..... 156  |
| TABLA 33 | Datos de entrada al ICFC – 2..... 158  |
| TABLA 34 | Datos de entrada al ICFC – 3..... 159  |
| TABLA 35 | Datos dentro de la primera cámara rociadora..... 163                           |
| TABLA 36 | Largo de la primera cámara rociadora Vs. Flujo másico de agua..... 167         |
| TABLA 37 | Datos dentro de la segunda cámara rociadora..... 168                           |
| TABLA 38 | Largo de la primera cámara rociadora Vs. Flujo másico de agua..... 171         |
| TABLA 39 | Valores recomendables del venturi..... 172                                     |

|          |  |     |
|----------|--|-----|
| TABLA 40 | Valores de entrada al venturi.....                     | 173 |
| TABLA 41 | Distribución de tamaño de las partículas emitidas..... | 175 |
| TABLA 42 | Eficiencia de remoción del venturi.....                | 184 |
| TABLA 43 | Determinación del área de la torre de absorción.....   | 198 |
| TABLA 44 | Datos principales en la chimenea.....                  | 203 |

## INTRODUCCIÓN

La utilización de incineradores como tratamiento de residuos produce una serie de emisiones gaseosas y de partículas, residuos sólidos (cenizas) y efluentes líquidos nada beneficiosos para el medio ambiente.

Se van a tener distintos tipos de plantas incineradoras según el tipo de residuo que se vaya a tratar en ellas ya sean residuos sólidos urbanos, hospitalarios o industriales. Pero el esquema inicial es el mismo en todos los casos, lo que varían, son los tratamientos posteriores de los efluentes gaseosos, los líquidos y las cenizas para eliminar los contaminantes tales como: Óxidos de Nitrógeno (NO<sub>x</sub>), Dióxido de Azufre (SO<sub>2</sub>), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO<sub>2</sub>), Partículas, Metales, Gases Ácidos, Dioxinas y Furanos, etc. (que varían en cada caso). El esquema básico es el siguiente:

1. Depósito donde se introducen los residuos que se van a tratar.
2. De aquí pasan al horno de combustión donde se introduce la cantidad necesaria de aire.

3. Las cenizas y escorias caen por debajo en un depósito.
4. Los gases van a una cámara de post-combustión de donde salen hacia unos equipos de control de contaminación de aire encargados de disminuir bruscamente la temperatura y lavar los gases.
5. De aquí salen los gases limpios y a baja temperatura hacia la atmósfera por la chimenea y las cenizas sólidas que se han formado, son arrastradas por agua hacia otro depósito para su posterior tratamiento.

# **CAPÍTULO 1**

## **FUNDAMENTOS GENERALES**

### **1.1. OBJETIVO**

Diseñar un sistema para el tratamiento de los gases de salida de un incinerador de residuos y desechos hospitalarios que elimine las toxinas y el material particulado, liberando a la atmósfera gases limpios y a baja temperatura.

### **1.2. JUSTIFICACIÓN**

La incineración presenta una solución para el tratamiento de los residuos sólidos generados en los centros de salud y hospitales, transformando las características físicas, químicas y biológicas de un residuo peligroso en un residuo no peligroso, o bien menos peligroso. Pero existe un inconveniente en relación con los gases producidos por esta incineración, y es que, antes de poder ser liberados a la

atmósfera deben estar limpios de cualquier agente contaminante que afecte el ambiente.

### **1.3. ALCANCE**

Analizar las condiciones teóricas bajo las cuales el diseño pueda operar de forma más eficiente, a fin que se tomen las consideraciones pertinentes en la adaptación del mismo.

# CAPÍTULO 2

## ÁSPECTOS GENERALES

El sistema se compone de una etapa de incineración y una etapa complementaria de enfriamiento y depuración de los gases.

### 2.1. INCINERACIÓN

Es una combustión controlada, con emisión de calor, en el cual los residuos patogénicos son convertidos en gases residuales y sólidos no combustibles con el objetivo de reducir su volumen y peso, pudiéndose aprovechar la energía generada para obtener vapor, agua caliente y/o electricidad.

Se debe tener en cuenta que, a la combustión, que es de por sí un proceso complejo, se le debe sumar el hecho de que en la incineración aplicada a residuos, este es precisamente el combustible, y que se trata de una mezcla heterogénea de sustancias con composiciones químicas diversas.

Dentro de las ventajas de la incineración se pueden mencionar:

- La utilización de esta tecnología permite reducir en gran medida el peso (75%) y el volumen (90%) de los residuos patológicos.

- Aprovechamiento de la energía generada
- Un incinerador produce residuos de cenizas que no contienen material orgánico, y por consiguiente, puede ser usado como material relleno previa inertización.
- Un incinerador no se ve afectado directamente por el clima o por un tiempo meteorológicamente anormal.
- Un incinerador es flexible, ya que se ajusta fácilmente para manejar fluctuaciones normales en cantidad y estado de los residuos recibidos.

## **CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INCINERACIÓN**

Los sistemas de incineración se clasifican en 2 grupos:

- **Según su combustión**

Los sistemas de tratamientos térmicos se pueden clasificar basándose en los requisitos de oxígeno, que se presentan en la primera cámara, ya que la segunda cámara debe funcionar siempre con un exceso de aire:

- Pirólisis (ausencia completa de oxígeno).
- Gasificación (subestequiometría de oxígeno).
- Combustión total (estequiometría de oxígeno).

- **Según la forma de la cámara de combustión**

Dependiendo de la forma que tiene la cámara de combustión se originan distintos sistemas industriales:

- Cámara horizontal fija.
- Cámara vertical fija.
- Cámara vertical fija con múltiples pisos y eje central con brazos limpiadores (tipo Herreshoff).
- Cámara cilíndrica inclinada rotativa, tambor rotante (tipo horno cal -cemento).
- Cámara horizontal con grillas móviles o fijas.
- Cámara vertical fluidizada.
- Cámara tipo túnel.

## **PIRÓLISIS**

Significa fraccionamiento por calor, usa una fuente externa de calor para producir las reacciones endotérmicas prolíficas en un ambiente ausente de oxígeno (a veces se denomina destilación destructiva).

Los productos de la pirólisis comprenden:

- **Gases:** principalmente H<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, CO, y otros.
- **Líquidos:** alquitranes o aceites (acetona, ácido acético, metanol, Hidrocarburos oxigenados complejos).
- **Sólidos:** coque (carbono puro), material inerte.

## **GASIFICACIÓN TÉRMICA**

Este proceso se realiza con presencia de oxígeno pero en cantidades subestequiométricas (en defecto), por lo tanto es un sistema de combustión parcial del residuo y por ello es parcialmente auto sostenido en función del calor generado. El proceso produce gases combustibles que se pueden utilizar en motores, turbinas, calderas con un exceso de aire y un sólido o líquido de bajo poder calórico. Para el caso específico del tratamiento de los residuos, los gases se envían a la segunda cámara (cámara de post-combustión).

Las reacciones principales son:

- $C + O_2 \rightarrow CO_2$  Exotérmica
- $C + H_2O \rightarrow CO + H_2$  Endotérmica
- $C + CO_2 \rightarrow 2 CO$  Endotérmica
- $C + 2 H_2 \rightarrow CH_4$  Exotérmica
- $CO + H_2O \rightarrow CO_2 + H_2$  Exotérmica

## **COMBUSTIÓN TOTAL**

Este proceso utiliza la cantidad estequiométrica de oxígeno, aunque en la práctica, dada la naturaleza heterogénea de los residuos, es

necesario una cantidad de oxígeno en exceso para asegurar así una alta turbulencia, la mezcla completa de los gases de combustión, y poder llegar a todas las partes del residuo, para lograr una combustión completa.

Las distintas reacciones que ocurren se pueden ejemplificar, según:


- $C + O_2 \rightarrow CO_2$
- $2 H_2 + O_2 \rightarrow 2 H_2O$
- $S + O_2 \rightarrow SO_2$
- $Cl_2 + H_2 \rightarrow 2 HCl$
- $N_2 + O_2 \rightarrow 2 NO$
- $N_2 + 2 O_2 \rightarrow 2 NO_2$
- $2 P + 5/2 O_2 \rightarrow P_2O_5$

Este tipo de incineración es el más ampliamente utilizado, para residuos industriales y urbanos.



**FIGURA 1.**

**INCINERADOR DE DOS CÁMARAS, HORIZONTAL Y  
CILÍNDRICO.**

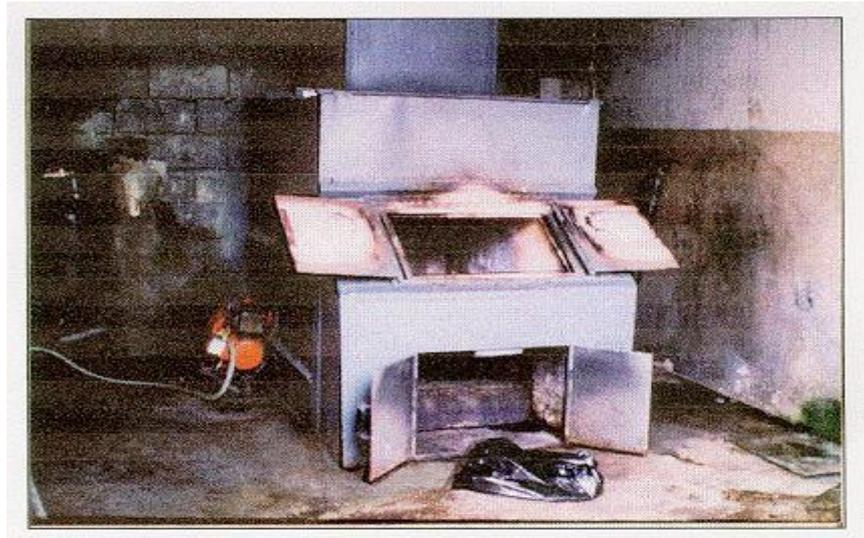

**FIGURA 2.**

**INCINERADOR DE UNA SOLA CÁMARA**

### **Caracterización de los desechos**

El conocimiento de la composición, cantidad y propiedades físico-químicas de los desechos a incinerar es una parte fundamental y necesaria para el correcto diseño del proceso. A partir de la

caracterización es posible calcular la estequiometría de la combustión, la selección de la tecnología, tipo y capacidad del quemador, e incluso prever el sistema de depuración de gases.

En un estudio realizado en Ecuador bajo el nombre de “Proyecto de Asesoría Técnica en Incineradores de Desechos Hospitalarios”, auspiciado por la red Panamericana de manejo de residuos y el Ministerio de Salud Pública en 1998 se pudieron obtener los siguientes datos que se muestran a continuación en la Tabla 1.

| <b>Componente</b> | <b>Peso (%)</b> | <b>Contenido de humedad típica (%)</b> |
|-------------------|-----------------|--|
| Papel             | 23.00           | 6.00                                   |
| Plásticos         | 35.30           | 2.00                                   |
| Textiles          | 13.00           | 10.00                                  |
| Metal             | 2.00            | 3.00                                   |
| Madera            | 0.30            | 20.00                                  |

|              |               |       |
|--------------|---------------|-------|
| Vidrio       | 11.00         | 2.00  |
| Fluidos      | 9.00          | 41.00 |
| Inertes      | 0.40          | 8.00  |
| Orgánicos    | 6.00          | 78.29 |
| <b>Total</b> | <b>100.00</b> |       |

**TABLA 1.**

## **CARACTERIZACIÓN DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS**

Para mayor información ver Anexo A.

Datos de la composición química de los elementos presentes en los residuos hospitalarios se obtienen del Anexo B y se presentan en la Tabla 2.

|                  | <b>Análisis Elemental (% Masa)</b> |          |          |          |          |           |                |
|------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
|                  | <b>(d.b.)</b>                      |          |          |          |          |           |                |
|                  | <b>C</b>                           | <b>H</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>S</b> | <b>Cl</b> | <b>Cenizas</b> |
| <b>Papel</b>     | 49.3                               | 7.07     | 34.9     | 0.7      | 0.15     | -         | 7.9            |
| <b>Plásticos</b> | 85.6                               | 14.4     | -        | -        | -        | -         | 0              |
| <b>Textiles</b>  | -                                  | -        | -        | -        | -        | -         | 100            |
| <b>Metal</b>     | -                                  | -        | -        | -        | -        | -         | 100            |
| <b>Madera</b>    | 49.8                               | 5.24     | 38.6     | 0.37     | 0.03     | 0.01      | 5.9            |
| <b>Vidrio</b>    | -                                  | -        | -        | -        | -        | -         | 100            |

|                  |      |      |      |      |      |       |     |
|------------------|------|------|------|------|------|-------|-----|
| <b>Fluidos</b>   | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -   |
| <b>Inertes</b>   | -    | -    | -    | -    | -    | -     | 100 |
| <b>Orgánicos</b> | 48.1 | 5.91 | 40.7 | 0.69 | 0.04 | 0.025 | 4.5 |

**TABLA 2.**

**COMPOSICIÓN ELEMENTAL DE LOS DESECHOS  
HOSPITALARIOS**

Otro factor importante a analizar es la composición química de las cenizas, que se muestra en la tabla 3, para así obtener la temperatura de ablandamiento que es la temperatura a la que las cenizas se funden, cuestión que no se desea que ocurra. Por lo que se necesita que la temperatura dentro del incinerador no sobrepase la temperatura de ablandamiento.

|               | <b>CaO</b> | <b><math>Al_2O_3</math></b> | <b><math>K_2O</math></b> | <b><math>P_2O_5</math></b> |
|---------------|------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>Papel</b>  | 10.1       | 78.2                        | 0.2                      | 0.3                        |
| <b>Madera</b> | 18.5       | 4                           | 0.4                      | 0.9                        |
| <b>Vidrio</b> | 10.62      | 1.51                        | 1.12                     | 0.2                        |

|                  |      |     |     |     |
|------------------|------|-----|-----|-----|
| <b>Orgánicos</b> | 37.3 | 4.6 | 5.5 | 3.1 |
|------------------|------|-----|-----|-----|

**TABLA 3.**

**COMPOSICIÓN DE LAS CENIZAS DE LOS DESECHOS  
HOSPITALARIOS**

## **2.2. POST-COMBUSTIÓN**

Tiene por objetivo garantizar la completa oxidación de los productos gaseosos que provienen de la primera cámara, por esto está considerada como el primer tratamiento de los gases.

La eficiencia de termodestrucción debe ser mayor a 99,99 %. (Excepto para PCB, PCT y otros).

$$EC: (CI - CE) / CI * 100$$

CI: flujo másico de un compuesto que ingresa

CE: flujo másico del mismo compuesto que egresa

**Los parámetros de funcionamiento (las 3T) deben ser:**

- Turbulencia elevada velocidad de ingreso 10 m / s
- Tiempo de residencia mayor a 2 segundos
- Temperaturas 850° - 1200° C
- Oxígeno en exceso 3 % v / v ( 6 % v / v)

**La turbulencia** garantiza el correcto mezclado de los gases de combustión que provienen de la primera cámara con el aire comburente, presente en exceso respecto del valor estequiométrico (el necesario para la completa combustión teórica). Este valor se encuentra garantizado, ya que la velocidad media de los gases en la sección de ingreso a la segunda cámara debe ser superior a 10 m/s.

**El tiempo** de residencia (que es el tiempo que permanecen los humos en la segunda cámara) debe ser mayor a 2 segundos (valor fijado por las leyes), medidos a la temperatura de trabajo de esta cámara y a la máxima potencialidad del sistema, en las peores condiciones del sistema.


**La temperatura** debe ser superior a 850 °C (si el contenido de sustancias orgánicas halogenadas expresadas en Cloro no supera el 1 %, y debe ser superior a 1100 °C, si el contenido supera el 1%).

**La cantidad de oxígeno** en exceso a la salida de la cámara secundaria y que debe ser superior a 3 % o 6 % v/v medido como exceso de Oxígeno, según USA o la CEE.

**Además posee:**

- Quemadores para garantizar las temperaturas y una mejor turbulencia.
- Descarga para las cenizas (sólidas / líquidas).
- Paredes internas revestidas con materiales refractarios y aislantes especiales.

La formación de CO, HC, y otras sustancias no deseadas se produce por la combustión incompleta, es decir, por un **defecto de Oxígeno**, una insuficiente **Turbulencia** traducida en un escaso contacto entre los distintos gases, un **Tiempo** muy corto de contacto o una **Temperatura** inadecuada.

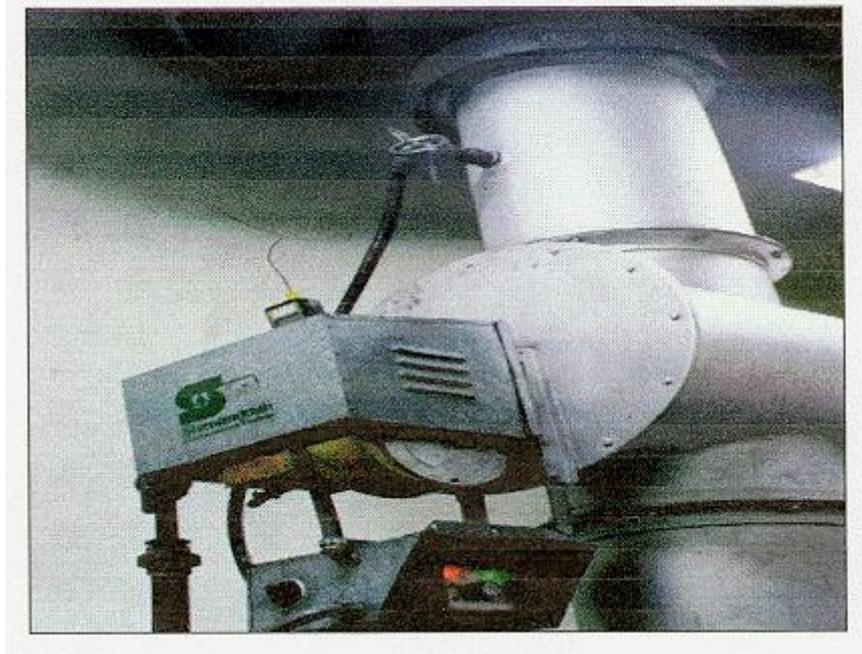

**FIGURA 3.**

### **CÁMARA DE POST-COMBUSTIÓN**

## **2.3. MEZCLADO**

En esta etapa se procederá a mezclar los gases de salida del post-combustor con temperatura aproximada  $T_h > 1200 C^0$  con aire a temperatura ambiental a  $T_a \approx 27 C^0$  para así lograr disminuir la temperatura de los gases de combustión a  $(1000 \leq T_{g-a} \leq 1100)C^0$ .

## **2.4. INTERCAMBIADOR DE CALOR**

Un intercambiador de calor es un dispositivo diseñado para transferir [calor](#) de un fluido a otro, sea que estos estén separados por una barrera o que se encuentren en contacto. Son parte esencial de los dispositivos de [refrigeración](#), [acondicionamiento de aire](#), producción de [energía](#) y procesamiento [químico](#).


### **Tipos de intercambiadores de calor**

#### **➤ TUBO DOBLE**

Es el tipo más sencillo de intercambiador de calor. Está constituido por dos tubos concéntricos de diámetros diferentes. Uno de los fluidos fluye por el tubo de menor diámetro y el otro fluido fluye por el espacio anular entre los dos tubos. En este tipo de intercambiador son posibles dos configuraciones en cuanto a la dirección del flujo de los fluidos: contraflujo y flujo paralelo. En la configuración en flujo paralelo los dos fluidos entran por el mismo extremo y fluyen en el mismo sentido. En la configuración en contraflujo los fluidos entran por los extremos opuestos y fluyen en sentidos opuestos.

- En un intercambiador de calor en flujo paralelo la temperatura de salida del fluido frío nunca puede ser superior a la temperatura de salida del fluido caliente.

- En un intercambiador de calor en contraflujo la temperatura de salida del fluido frío puede ser superior a la temperatura de salida del fluido caliente.

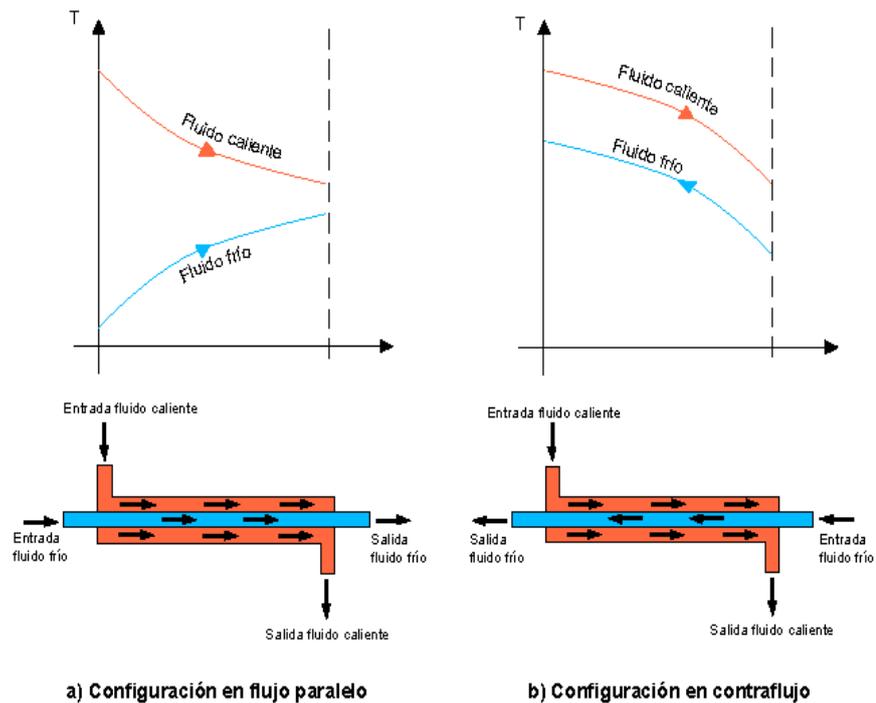

**FIGURA 4.**


## FLUJO DE TEMPERATURAS EN INTERCAMBIADORES DE TUBO DOBLE

### ➤ DE FLUJO CRUZADO

Son intercambiadores diseñados para lograr una gran área superficial de transferencia de calor por unidad de volumen. La razón entre el área superficial de transferencia de calor y su

volumen es la densidad de área  $b$ . Un intercambiador con  $b > 700 \text{ m}^2/\text{m}^3$  se clasifica como compacto.

En estos intercambiadores los dos fluidos suelen moverse en direcciones ortogonales entre sí. El flujo cruzado se clasifica a su vez en mezclado (uno de los fluidos fluye libremente en dirección ortogonal al otro sin restricciones) y no mezclado (se disponen una placas para guiar el flujo de uno de los fluidos).

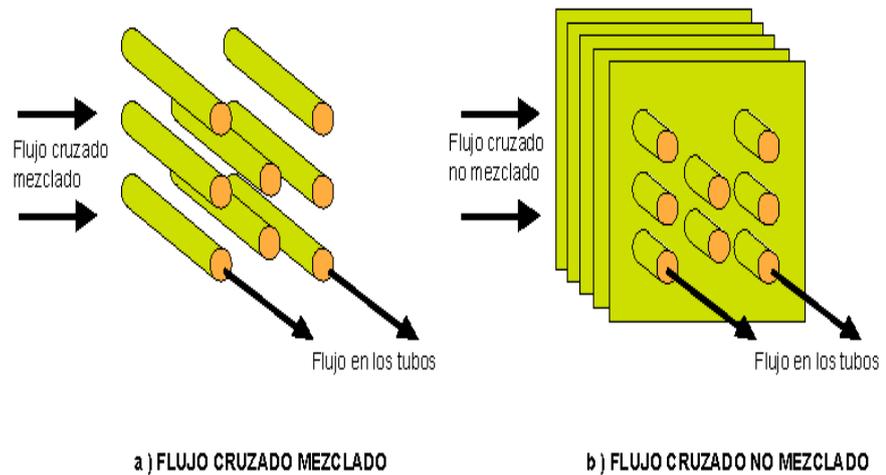


**FIGURA 5.**

**INTERCAMBIADORES DE FLUJO CRUZADO**

## ➤ CASCOS Y TUBOS

Es el tipo más común de intercambiador de calor en las aplicaciones industriales. Este tipo de intercambiadores están compuestos por gran cantidad de tubos (a veces varios cientos) contenidos en un casco. Los tubos se disponen con sus ejes paralelos al eje del casco. La transferencia de calor tiene lugar a medida que uno de los fluidos se mueve por el interior de los tubos mientras que el otro se mueve por fuera de éstos, por el casco. Este tipo de intercambiadores se clasifican por el número de pasos por el casco y por el número de pasos por los tubos. En la figura siguiente se muestran dos ejemplos:

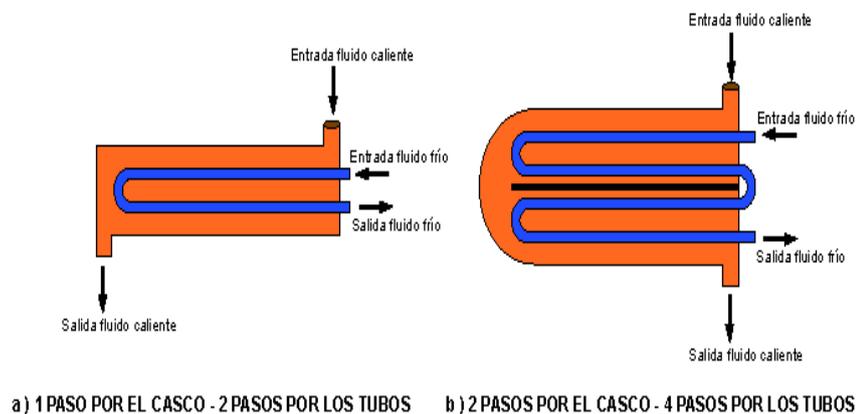

**FIGURA 6.**

## **INTERCAMBIADORES DE CASCOS Y TUBOS**

## **2.5. HUMIDIFICADOR**

Gracias al elevado calor latente de evaporación del agua, la utilización de ésta como método de enfriamiento de gases a alta temperatura resulta ser muy eficiente. Básicamente, el método consiste en poner la corriente gaseosa caliente en contacto directo con agua, dentro de una cámara de rociado, o bien dentro del mismo ducto por el cual circula el gas, de tal manera que al evaporarse parte del agua, ésta absorberá una considerable cantidad de calor de la corriente gaseosa. Un análisis más detallado del proceso de transferencia de calor por este método se hará más adelante, por cuanto ésta es una de las técnicas a utilizarse en esta tesis. La principal ventaja es que se puede obtener un gran enfriamiento de los gases utilizando poco líquido, sin embargo el grado de humedad que alcanzan los gases puede ser muy alto, lo cual constituye un problema en equipos ubicados aguas abajo y que no admiten humedad.

El potencial para la transferencia de masa viene dado por la diferencia de las presiones de vapor entre el líquido y el gas, de manera que el gas caliente solamente admitirá vapor hasta cuando alcance su condición de saturación, esto es, cuando la presión de vapor en el gas sea igual a la presión de vapor del líquido. Entonces como podemos

ver, no importa si el gas está a 200 °C ó 2000 °C, la evaporación del agua siempre tendrá un límite en este tipo de aplicación.

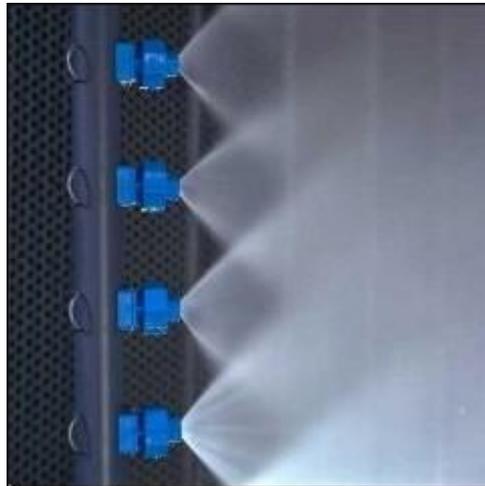


FIGURA 7.

HUMIDIFICADOR

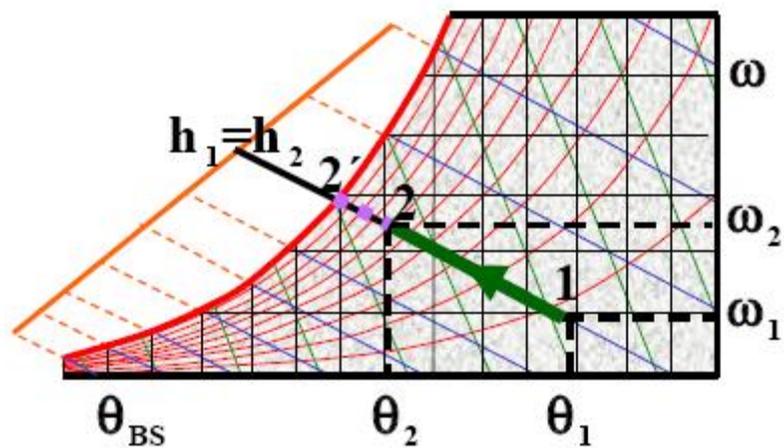


FIGURA 8.

ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

## 2.6. OTROS

## LAVADORES TIPO VENTURI

Los Lavadores de Gas tipo Venturi son empleados extensamente en aplicaciones donde se requiere la captura de partículas submicrónicas así como de altas eficiencias de colección. El diseño vertical permite que el agua se distribuya de manera uniforme sin que se aglomere el material colectado y elimina los problemas de abrasión. Los lodos pueden concentrarse hasta en un 10% en peso con el empleo de una bomba de recirculación. De éste modo, la cantidad de agua a filtrar es menor.

Un depurador tipo venturi acelera el flujo de gases residuales para atomizar el líquido de lavado y mejorar el contacto gas-líquido. En un depurador venturi, una sección llamada “garganta” es construida en el conducto que fuerza la corriente de gas a que se acelere a medida que el conducto se estrecha y luego se expande. Cuando el gas entra en la garganta del Venturi, tanto la velocidad del gas y turbulencia aumentan. Dependiendo del diseño del depurador, el líquido de lavado puede ser rociado:

- En la corriente de gas antes de que el gas se encuentre con la garganta del Venturi,
- En la garganta,
- Hacia arriba contra el flujo de gas en la garganta.

El líquido de lavado es entonces atomizado en pequeñas gotas por la turbulencia en la garganta y la interacción gotas-partículas incrementa. La desventaja de estos diseños es que se necesita de líquido limpio de alimentación para evitar obstrucciones.

Después de la sección de la garganta, la mezcla se desacelera, y nuevos impactos ocurren produciendo gotas de aglomerado. Una vez que las partículas han sido capturadas por el líquido, la partícula humedecida y las gotas de líquido en exceso se separan de la corriente de gas por una sección de arrastre, que generalmente consiste de un separador ciclónico y / o un eliminador de vapor.

### **Ventajas**

Las ventajas de los depuradores venturi son:

1. Pueden manejar polvos inflamables y explosivos con poco riesgo.
2. Pueden manejar neblinas
3. Mantenimiento bajo requerido
4. Simple en diseño y fácil de instalar
5. La eficiencia de colección puede ser variada
6. Provee enfriamiento de gases calientes; y

7. Gases y polvos corrosivos pueden ser neutralizados

### Desventajas

Las desventajas de los depuradores venturi son:

1. El líquido de salida puede crear problemas de contaminación del agua
2. Los desechos son recogidos húmedos,
3. Protección contra congelamiento necesaria,
4. El gas de salida puede requerir recalentamiento para evitar humo visible,
5. La partículas recogidas pueden ser contaminantes, y por lo tanto no reciclables; y
6. La forma de disponer de los lodos de desecho puede tener altos costo.

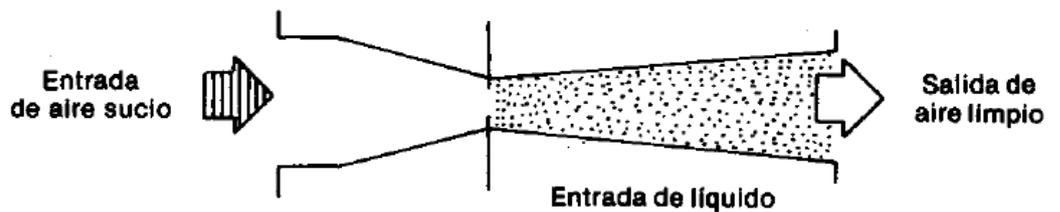


FIGURA 9.

LAVADOR TIPO VENTURI

## CICLONES

En estos aparatos se aprovecha la velocidad de los humos que entrando en un equipo de forma circular se ven forzados a recorrer una trayectoria helicoidal, lo cual produce una fuerza centrífuga sobre las partículas forzándolas a que se muevan hacia el exterior de la corriente gaseosa, donde por rozamiento con la pared de ciclón pierden velocidad y así se separan, cayendo en el fondo del mismo. El gas tratado sale por el centro del equipo por su parte superior.

La eficacia de retención varía de acuerdo al tamaño de la partícula y su peso específico pero oscila desde 30 a 90 % para partículas de diámetros entre 5 y 20 micrones.

Las principales familias de ciclones de entrada tangencial son:

- Ciclones de Alta Eficiencia
- Ciclones Convencionales
- Ciclones de Alta Capacidad

La tabla 4. Presenta el intervalo de eficiencia de remoción para las diferentes familias de ciclones:

| Familia de Ciclones | Eficiencia de Remoción (%) |         |        |
|---------------------|----------------------------|---------|--------|
|                     | PST                        | PM 10   | PM 2,5 |
| Convencionales      | 70 - 90                    | 30 - 90 | 0 - 40 |

|                 |         |         |         |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Alta Eficiencia | 80 - 99 | 60 - 95 | 20 - 70 |
| Alta Capacidad  | 80 - 99 | 10 - 40 | 0 - 10  |

**TABLA 4.**

**EFICIENCIA DE REMOCIÓN PARA LAS FAMILIAS DE  
CICLONES**

Las tablas 5, 6 y 7 presentan un resumen de las características de las principales familias de ciclones de entrada tangencial. El diámetro del ciclón identifica la dimensión básica del diseño, todas las dimensiones son una proporción del diámetro del ciclón.

| Dimensión                  | Nomenclatura | Tipo de ciclón |       |           |
|----------------------------|--------------|----------------|-------|-----------|
|                            |              | Stairmand      | Swift | Echeverri |
| <b>Diámetro del ciclón</b> | $D_c/D_C$    | 1.00           | 1.00  | 1.00      |
| Altura de entrada          | $a/D_C$      | 0.50           | 0.44  | 0.50      |
| Ancho de entrada           | $b/D_C$      | 0.20           | 0.21  | 0.20      |
| Altura de salida           | $S/D_C$      | 0.50           | 0.50  | 0.625     |
| Diámetro de salida         | $D_s/D_C$    | 0.50           | 0.40  | 0.50      |
| Altura parte cilíndrica    | $h/D_C$      | 1.50           | 1.40  | 1.50      |
| Altura parte cónica        | $z/D_C$      | 2.50           | 2.50  | 2.50      |

|                             |         |        |        |        |
|-----------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Altura total del ciclón     | $H/D_C$ | 4.00   | 3.90   | 4.00   |
| Diámetro salida partículas  | $B/D_C$ | 0.375  | 0.40   | 0.375  |
| Factor de configuración     | G       | 551.22 | 695.65 | 585.71 |
| Número cabezas de velocidad | NH      | 6.40   | 9.24   | 6.40   |
| Número de vórtices          | N       | 5.50   | 6.00   | 5.50   |

**TABLA 5.**

**CARACTERÍSTICAS DE LOS CICLONES DE ALTA EFICIENCIA**

| Dimensión                   | Nomenclatura | Tipo de ciclón |        |          |        |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------|----------|--------|
|                             |              | Lepple         | Swift  | Peterson | Senz   |
| Diámetro del ciclón         | $D_c/D_C$    | 1.00           | 1.00   | 1.00     | 1.00   |
| Altura de entrada           | $a/D_C$      | 0.50           | 0.50   | 0.583    | 0.50   |
| Ancho de entrada            | $b/D_C$      | 0.25           | 0.25   | 0.208    | 0.25   |
| Altura de salida            | $S/D_C$      | 0.625          | 0.60   | 0.583    | 0.750  |
| Diámetro de salida          | $D_s/D_C$    | 0.50           | 0.50   | 0.5      | 0.50   |
| Altura parte cilíndrica     | $h/D_C$      | 2.00           | 1.75   | 1.333    | 2.00   |
| Altura parte cónica         | $z/D_C$      | 2.00           | 2.00   | 1.837    | 2.00   |
| Altura total del ciclón     | $H/D_C$      | 4.00           | 3.75   | 3.17     | 4.00   |
| Diámetro salida partículas  | $B/D_C$      | 9.25           | 9.40   | 9.5      | 9.250  |
| Factor de configuración     | G            | 492.88         | 381.79 | 342.29   | 425.41 |
| Número cabezas de velocidad | NH           | 8.00           | 8.00   | 7.76     | 8.00   |
| Número de vórtices          | N            | 6.00           | 5.50   | 3.9      | 6.00   |

**TABLA 6.**

**CARACTERÍSTICAS DE LOS CICLONES CONVENCIONALES**

| Dimensión                   | Nomenclatura | Tipo de ciclón |       |
|-----------------------------|--------------|----------------|-------|
|                             |              | Stairmand      | Swift |
| Diámetro del ciclón         | $D_c/D_c$    | 1.00           | 1.00  |
| Altura de entrada           | $a/D_c$      | 9.75           | 9.80  |
| Ancho de entrada            | $b/D_c$      | 0.375          | 9.35  |
| Altura de salida            | $S/D_c$      | 0.875          | 0.85  |
| Diámetro de salida          | $D_s/D_c$    | 9.75           | 9.75  |
| Altura parte cilíndrica     | $h/D_c$      | 1.50           | 1.70  |
| Altura parte cónica         | $z/D_c$      | 2.50           | 2.00  |
| Altura total del ciclón     | $H/D_c$      | 4.00           | 3.70  |
| Diámetro salida partículas  | $B/D_c$      | 9.375          | 9.40  |
| Factor de configuración     | G            | 29.79          | 30.48 |
| Número cabezas de velocidad | NH           | 8.00           | 7.96  |
| Número de vórtices          | N            | 3.70           | 3.40  |

**TABLA 7.**

**CARACTERÍSTICA DE LOS CICLONES DE ALTA CAPACIDAD**

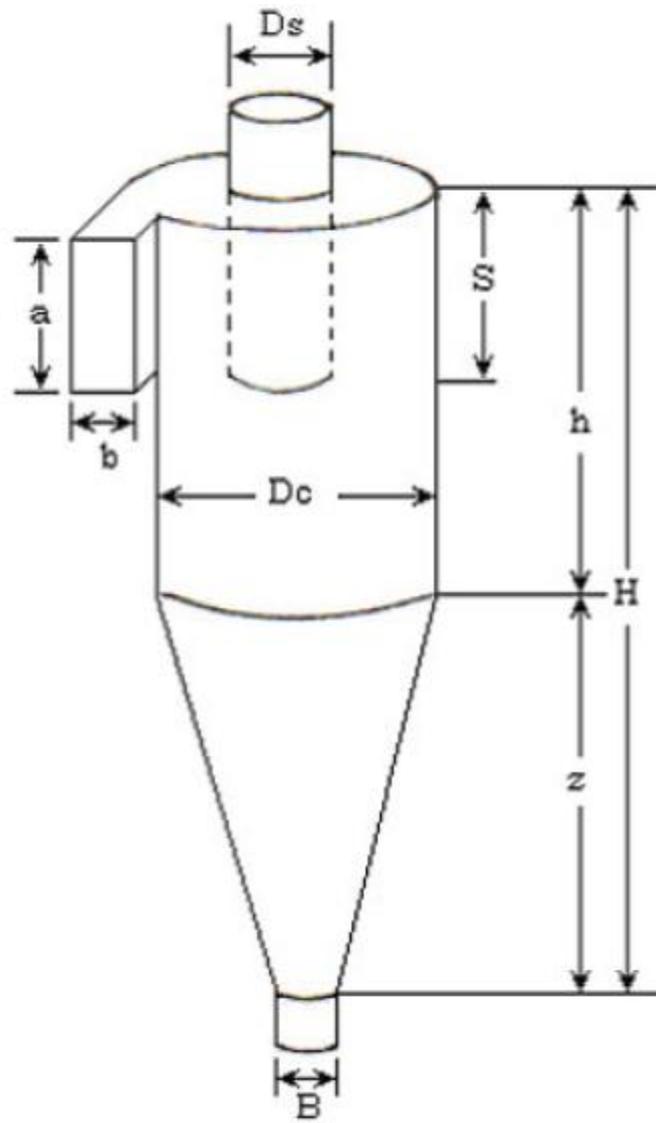


FIGURA 10.

DIMENSIONES DEL CICLÓN

## **TORRES DE ABSORCIÓN RELLENAS**


La absorción es una operación unitaria de transferencia de materia, que consiste en poner un gas en contacto con un líquido, para que éste disuelva determinados componentes del gas, y queda libre de los mismos. La absorción puede ser física o química, según que el gas se disuelva en el líquido absorbente ó reaccione con él dando un nuevo compuesto químico. En una sección cualquiera del relleno están en contacto un gas y un líquido que no están en equilibrio, por lo que se produce una transferencia de materia. La fuerza impulsora actuante es la diferencia entre la presión parcial en el gas del componente que se transfiere y la presión parcial que tendría el componente en un gas que estuviera en equilibrio con el líquido del punto considerado.

Un aparato frecuentemente utilizado para la absorción de gases es la torre de relleno. El dispositivo consiste en una torre equipada con una entrada de gas y un espacio de distribución en la parte inferior, una entrada de líquido y un distribuidor en la parte superior; salidas para el gas y el líquido por cabeza y cola, respectivamente; y una masa soportada de cuerpos sólidos inertes que recibe el nombre de relleno

de la torre, el cual puede ser cargado al azar en la torre o bien ser colocado ordenadamente a mano. La entrada de líquido se distribuye sobre la parte superior del relleno mediante un distribuidor y, en la operación ideal, moja uniformemente la superficie del relleno. El gas que contiene el soluto asciende a través de las hendiduras del relleno en contracorriente con el flujo de líquidos, y así el líquido se enriquece de soluto a medida que desciende por la torre. El relleno proporciona una gran área de contacto entre el líquido y el gas, favoreciendo así un íntimo contacto entre las fases, y la mayoría de los rellenos de torre se construyen con materiales baratos, inertes y ligeramente ligeros, tales como la arcilla, porcelana o diferentes plásticos. A veces se utilizan anillos metálicos de pared delgada, de acero o aluminio. Por último cabe mencionar que el diámetro de una torre de absorción depende de las cantidades de gas y líquido tratadas, sus propiedades, y la relación de una corriente a otra, y que la altura de la torre, y por tanto el volumen del relleno, depende de la magnitud de las variaciones de concentración que se desean y de la velocidad de transferencia de materia por unidad de volumen de relleno.

Para obtener un buen desempeño de la torre de absorción, es muy importante que el líquido absorbente sea correctamente distribuido sobre el material de relleno, pues en las zonas que permanezcan secas no se llevará a cabo ningún proceso de absorción.

El relleno que se utiliza en estos dispositivos puede ser de dos tipos: ordenado y desordenado. El primero se refiere a estructuras sólidas bien definidas y relativamente grandes, colocadas en la trayectoria del flujo gaseoso, de manera que constituye un solo bloque en el interior de la torre.

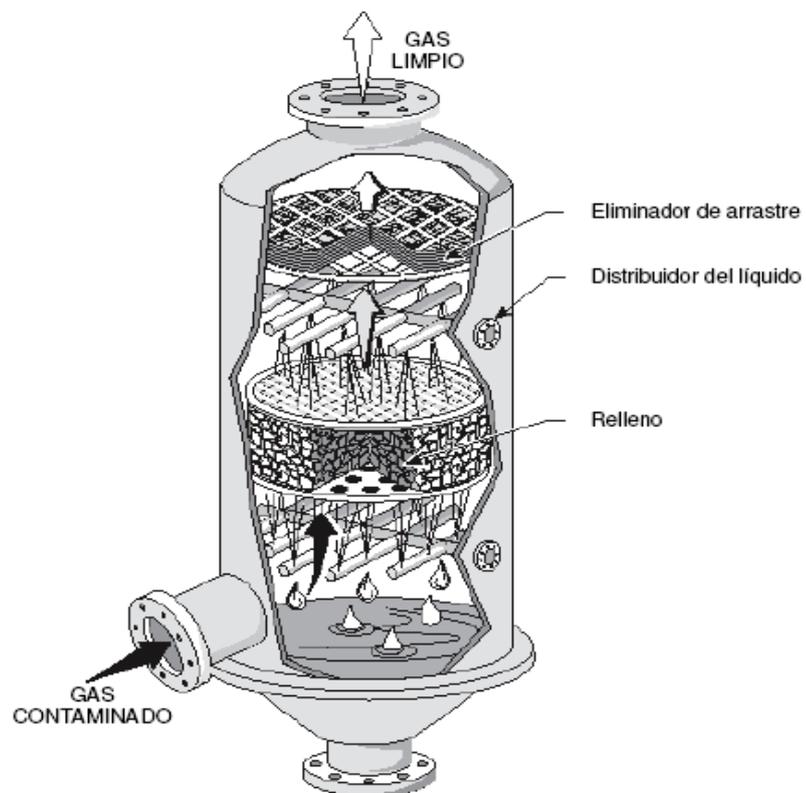

**FIGURA 11.**

### **TORRE DE ABSORCIÓN RELLENA EN CONTRAFLUJO**

Para el tipo de relleno desordenado existen materiales especialmente diseñados para ese propósito, los cuales son estructuras pequeñas,


independientes, con una gran superficie de contacto, que son depositadas en el interior de la torre de manera aleatoria. Existen diversos tipos de relleno, y muchos de ellos han sido estudiados ampliamente en cuanto a su desempeño en operaciones de transferencia de masa, por tal razón se encuentra disponible en numerosos textos la información necesaria que permitirá llevar a cabo el diseño de una torre de absorción.



**FIGURA 12.**

**RELLENOS TIPO ESTRUCTURADOS**



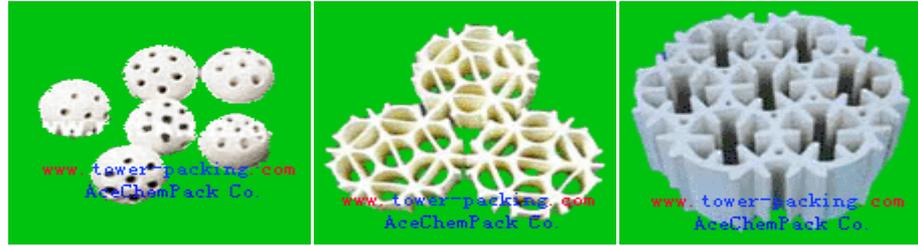

**FIGURA 13.**

**DIFERENTES TIPOS DE MATERIAL RELLENO**

# CHIMENEA

Se definen como *chimeneas* a los conductos contruidos para dar salida a la atmósfera libre a gases resultantes de una combustión ó de una reacción química (“*gases de cola*”) para su dispersión en el aire ambiente.

En la definición de una chimenea intervienen fundamentalmente, los siguientes elementos:

- Sección interior, o de paso de gases
- Altura, ya sea
  - Para dispersión de gases en la atmósfera libre, o
  - Para la obtención de una depresión mínima determinada en su base
- Tipo de material estructural (o externo)
  - Resistencia a las acciones externas
    - Viento y “*vórtices de Kármán*”
    - Sismos
  - Cimentación: conocimiento de la geología del terreno
- Tipo de material de revestimiento interior

- Resistencia a la temperatura y ataque físico-químico de los gases

## **Tipos de Chimenea**

### **Tiro Forzado**

En este caso los humos son aspirados por un ventilador especial, resistente a las temperaturas y agresiones de los componentes de los humos, e impulsados a la chimenea, cuya altura ahora depende exclusivamente de los condicionantes de contaminación impuestos por la legislación del lugar.

Este sistema presenta la ventaja de no precisar más altura de chimenea que la impuesta por la legislación acerca de la contaminación atmosférica del lugar, pero consume energía motriz (eléctrica) y está sujeto a las paradas del ventilador por mantenimiento o avería. Precisa, por lo tanto, de un doble ventilador.

La definición del ventilador es inmediata, conociendo las características de los humos y de la instalación: caudal de humos, su temperatura y la depresión  $\Delta P$ .

## **Tiro Inducido**

En la base o en un punto cualquiera de la chimenea, se instala una boquilla que inyecta aire ambiental, impulsado por un ventilador normal, que induce el tiro (se le suele llamar *efecto Venturi*).

Tiene las mismas ventajas e inconvenientes del caso anterior, aunque suele consumir más energía que aquel, si bien la inversión en ventiladores es inferior, puesto que no se trata de ventiladores especialmente resistentes a temperatura y agresiones químicas.

La definición del ventilador, es algo más complicada. Será objeto, en su momento, de un artículo especialmente dedicado a ella.



**FIGURA 14.**

**CHIMENEA DE FUNDICIÓN**



**Figura 9.**

**CHIMENEA DE LADRILLOS**

# CAPÍTULO 3

## PROCESOS FÍSICOS INVOLUCRADOS

### 3.1. COMBUSTIÓN

La combustión es una reacción química de oxidación entre un combustible y un comburente (por ejemplo el oxígeno contenido en el aire) con producción de energía suficiente como para mantener la reacción misma, es decir que sea autosuficiente. Por lo tanto la combustión es una descomposición térmica.

Un ejemplo de una reacción de combustión es la del metano o el Carbono:



**FIGURA 16.**  
**COMBUSTIÓN**

### 3.2. VALOR CALORÍFICO

El valor calorífico de cualquier sustancia, es definida como el calor obtenible cuando una unidad de peso es quemada completamente bajo condiciones específicas y los productos de combustión enfriados a la temperatura estándar.

Se debe distinguir entre potencia calorífica inferior y superior. El poder calorífico es superior si en los productos se tiene agua; y es inferior si en los mismos se tiene vapor de agua.

En principio, las potencias caloríficas se pueden calcular de los análisis completos, si se conocen todos los valores de las reacciones que tienen lugar durante la combustión.

### **3.3. PÉRDIDA DE CALOR A TRAVÉS DE LAS PAREDES**

Un factor importante en la disminución de la eficiencia térmica de un horno es la pérdida de calor desde el exterior de las paredes. Para evaluar la eficiencia térmica se debe trabajar en un régimen de estado estable, es decir donde la temperatura en un punto dado es independiente del tiempo.

Para flujo estable de calor a través de una pared, la temperatura de los productos de combustión excede la temperatura de la superficie interior de la pared. La temperatura de la pared decrece establemente

hacia su superficie exterior, en cuyo lugar la temperatura excede la temperatura del aire circundante.

Para alcanzar un régimen estable y para propósitos de operación es necesario saber el tiempo de calentamiento de las paredes del horno hasta lograr un alto porcentaje de su estabilidad y poder evaluar las propiedades promedio de las mismas.

### **3.4. TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCIÓN**

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento transfiere calor de una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección. El movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Si se calienta un líquido o un gas, su densidad (masa por unidad de volumen) suele disminuir. Si el líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más caliente y menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del fluido, se denomina convección natural. La convección forzada se logra sometiendo el fluido a un gradiente de presiones, con lo que se fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la mecánica de fluidos.

### **3.5. TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN**

La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas (o fotones), como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. En lo que respecta a la transferencia de calor es de interés la radiación térmica o forma de radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. La radiación térmica suele corresponder a la banda de frecuencias del infrarrojo.

Todos los cuerpos a una temperatura por encima del 0 absoluto emiten radiación térmica. La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases emiten, absorben o reflejan radiación en diversos grados. Sin embargo la radiación térmica suele considerarse como un fenómeno superficial para los sólidos que son opacos a la radiación térmica, como los metales, la madera y las rocas, ya que la radiación emitida por las regiones interiores de un material de este tipo nunca puede llegar a la superficie y la radiación incidente sobre esos cuerpos suele absorberse en unas cuantas micras hacia dentro en dichos sólidos.

A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no necesita un medio de transmisión y puede ocurrir en el vacío. La transferencia de calor por radiación es la más rápida, a la velocidad de la luz y no sufre atenuación en el vacío.

## **3.6. OTROS ÁSPECTOS**

### **COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC'S)**

Los compuestos orgánicos volátiles (VOCs) forman la mayor parte de las emisiones de los procesos industriales. Se encuentran presentes en bajas concentraciones en las corrientes de salida de gases y son considerados contaminantes atmosféricos debido a su toxicidad o a los malos olores que producen y contribuyen a la formación de smog. La mayor fuente de emisión de VOCs son los autos, camiones y las plantas industriales como la industria química orgánica, polímeros, fibras y unidades más pequeñas tales como las de pinturas, impresiones, etc. Generalmente se encuentran dos grupos de VOCs los hidrocarburos, incluyendo los compuestos oxigenados como ser alcoholes y los hidrocarburos halogenados de C1 y C2.

# CAPÍTULO 4

## ANÁLISIS TERMODINÁMICO DEL SISTEMA

### 4.1. INCINERACIÓN


En la incineración existen un número de cálculos básicos de ingeniería que pueden ser realizados fácilmente, basados en el balance de masas y termodinámica. Estos cálculos se centran en la conversión total del combustible que ocurre y en el rendimiento térmico. Dado que el incinerador y post-combustor se encuentran uno después del otro, encuentro el flujo másico de combustible necesario para producir una buena combustión trabajando con los rangos de temperaturas previamente establecidos.

Los parámetros importantes son, por ejemplo:

- Análisis del combustible
- Análisis de la carga
- Pérdidas de calor en las paredes
- Ecuación termodinámica
- Flujo másico de los gases de salida
- Condiciones de entrada
- Condiciones de salida

#### **Análisis del combustible**

La fórmula química básica para cualquier combustible se la puede desarrollar de la siguiente forma:



El aire necesitado:

$$m_{air} = \left(1 + \frac{y}{4x} - \frac{z}{2x} + \frac{u}{2x} + \frac{w}{x}\right) (1 + EA)(O_2 + 3.76N_2) \quad \left[\frac{kg*air}{kg*fuel}\right] \quad (4.1)$$

Donde:

$$M_{O_2} = 32.000, M_{N_2} = 28.000$$

EA: Proporción exceso de aire

La masa del combustible se calcula:

$$m_{fuel} = M_C + \left(\frac{y}{x}\right) * M_H + \left(\frac{z}{x}\right) * M_O + \left(\frac{u}{x}\right) * M_N + \left(\frac{w}{x}\right) * M_S + \left(\frac{v}{x}\right) *$$

$$M_{Cl} \quad \left[\frac{kg*fuel}{kmol*fuel}\right]$$

(4.2)

Donde:

$$M_i \left[\frac{kg}{kmol}\right]: \text{Masa molecular del elemento } i.$$

$$M_C = 12.0115, M_H = 1.00797, M_O = 16.000, M_S = 32.064, M_{Cl} = 35.453$$

La razón aire/combustible para el incinerador será:

$$m_{a/f} = \frac{m_{air}}{m_{fuel}}$$

(4.3)

El poder calorífico superior e inferior del combustible se calcula:

$$PCS = 0.3491 * X_C + 1.1783 * X_H + 0.1005 * X_S - 0.1034 * X_O - 0.0211 * X_{ashes} \left[ \frac{MJ}{kg}, db \right]$$

**(4.4)**

$$PCI = PCS * \left( 1 - \frac{w}{100} \right) - 2.444 * \left( \frac{w}{100} \right) - 2.444 * 8.936 * \left( \frac{h}{100} \right) * \left( 1 - \frac{w}{100} \right) \left[ \frac{MJ}{kg}, wb \right]$$

**(4.5)**

Donde:

PCS: Poder calorífico superior del combustible

PCI: Poder calorífico inferior del combustible

Xi: Concentración del elemento i en wt% (d.b.)

w: Contenido de humedad del combustible en wt% (w.b.)

h: Concentración de hidrógeno en wt% (d.b.)

### **Análisis de la carga**

Con el fin de obtener la composición química de la carga que ingresa al incinerador se deben obtener los porcentajes de C, H, O, N, S, Cl, humedad y cenizas (ashes) totales:

$$\begin{aligned} \%C = & \left[ \%C_{papel} * (\% \text{ papel}) + \%C_{plastico} * (\% \text{ plástico}) + \%C_{textiles} \right. \\ & * (\% \text{ textiles}) + \%C_{metal} * (\% \text{ metal}) + \%C_{madera} * (\% \text{ madera}) \\ & + \%C_{vidrio} * (\% \text{ vidrio}) + \%C_{fluidos} * (\% \text{ fluidos}) + \%C_{inertes} \\ & \left. * (\% \text{ inertes}) + \%C_{orgánicos} * (\% \text{ orgánicos}) \right] / 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \%H = & \left[ \%H_{papel} * (\% \text{ papel}) + \%H_{plastico} * (\% \text{ plástico}) + \%H_{textiles} \right. \\ & * (\% \text{ textiles}) + \%H_{metal} * (\% \text{ metal}) + \%H_{madera} \\ & * (\% \text{ madera}) + \%H_{vidrio} * (\% \text{ vidrio}) + \%H_{fluidos} \\ & * (\% \text{ fluidos}) + \%H_{inertes} * (\% \text{ inertes}) \\ & \left. + \%H_{orgánicos} * (\% \text{ orgánicos}) \right] / 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \%O = & \left[ \%O_{papel} * (\% \text{ papel}) + \%O_{plastico} * (\% \text{ plástico}) + \%O_{textiles} \right. \\ & * (\% \text{ textiles}) + \%O_{metal} * (\% \text{ metal}) + \%O_{madera} \\ & * (\% \text{ madera}) + \%O_{vidrio} * (\% \text{ vidrio}) + \%O_{fluidos} \\ & * (\% \text{ fluidos}) + \%O_{inertes} * (\% \text{ inertes}) \\ & \left. + \%O_{orgánicos} * (\% \text{ orgánicos}) \right] / 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\%N = & \left[ \%N_{papel} * (\% \text{ papel}) + \%N_{plastico} * (\% \text{ plástico}) + \%N_{textiles} \right. \\
& * (\% \text{ textiles}) + \%N_{metal} * (\% \text{ metal}) + \%N_{madera} \\
& * (\% \text{ madera}) + \%N_{vidrio} * (\% \text{ vidrio}) + \%N_{fluidos} \\
& * (\% \text{ fluidos}) + \%N_{inertes} * (\% \text{ inertes}) \\
& \left. + \%N_{orgánicos} * (\% \text{ orgánicos}) \right] / 100
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\%S = & \left[ \%S_{papel} * (\% \text{ papel}) + \%S_{plastico} * (\% \text{ plástico}) + \%S_{textiles} \right. \\
& * (\% \text{ textiles}) + \%S_{metal} * (\% \text{ metal}) + \%S_{madera} * (\% \text{ madera}) \\
& + \%S_{vidrio} * (\% \text{ vidrio}) + \%S_{fluidos} * (\% \text{ fluidos}) + \%S_{inertes} \\
& * (\% \text{ inertes}) + \%S_{orgánicos} * (\% \text{ orgánicos}) \left. \right] / 100
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\%Cl = & \left[ \%Cl_{papel} * (\% \text{ papel}) + \%Cl_{plastico} * (\% \text{ plástico}) + \%Cl_{textiles} \right. \\
& * (\% \text{ textiles}) + \%Cl_{metal} * (\% \text{ metal}) + \%Cl_{madera} \\
& * (\% \text{ madera}) + \%Cl_{vidrio} * (\% \text{ vidrio}) + \%Cl_{fluidos} \\
& * (\% \text{ fluidos}) + \%Cl_{inertes} * (\% \text{ inertes}) \\
& \left. + \%Cl_{orgánicos} * (\% \text{ orgánicos}) \right] / 100
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \%Ashes = & \left[ \%Ashes_{papel} * (\% papel) + \%Ashes_{plastico} * (\% plástico) \right. \\ & + \%Ashes_{textiles} * (\% textiles) + \%Ashes_{metal} * (\% metal) \\ & + \%Ashes_{madera} * (\% madera) + \%Ashes_{vidrio} * (\% vidrio) \\ & + \%Ashes_{fluidos} * (\% fluidos) + \%Ashes_{inertes} * (\% inertes) \\ & \left. + \%Ashes_{orgánicos} * (\% orgánicos) \right] / 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \%Humedad = & \left[ \%Humedad_{papel} * (\% papel) + \%Humedad_{plastico} \right. \\ & * (\% plástico) + \%Humedad_{textiles} * (\% textiles) \\ & + \%Humedad_{metal} * (\% metal) + \%Humedad_{madera} \\ & * (\% madera) + \%Humedad_{vidrio} * (\% vidrio) \\ & + \%Humedad_{fluidos} * (\% fluidos) + \%Humedad_{inertes} \\ & \left. * (\% inertes) + \%Humedad_{orgánicos} * (\% orgánicos) \right] / 100 \end{aligned}$$

(4.6)

Una vez obtenidos los porcentajes químicos se procede a calcular el Poder Calorífico Superior e Inferior de las ecuaciones 4.4 y 4.5.

**Para obtener la fórmula química de la carga calculamos:**

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{y}{x} &= \left( \frac{M_C}{M_H} \right) * \left( \frac{\%H}{\%C} \right) \\ \frac{z}{x} &= \left( \frac{M_C}{M_O} \right) * \left( \frac{\%O}{\%C} \right) \\ \frac{u}{x} &= \left( \frac{M_C}{M_N} \right) * \left( \frac{\%N}{\%C} \right) \\ \frac{w}{x} &= \left( \frac{M_C}{M_S} \right) * \left( \frac{\%S}{\%C} \right) \end{aligned} \right.$$

$$\frac{v}{x} = \left( \frac{M_C}{M_{Cl}} \right) * \left( \frac{\%Cl}{\%C} \right)$$

(4.7)

—————>  $C \frac{H_y}{x} O \frac{z}{x} N \frac{u}{x} S \frac{w}{x} Cl \frac{v}{x}$ , de la carga.

Teniendo la composición química de la carga se encuentra la cantidad de aire necesario y la relación  $m_{a/carga}$  para su combustión de la **ecuación 4.1**.

### Ecuación Termodinámica dentro del Incinerador



**Entonces:**

$$\begin{aligned} \dot{m}_f = & \left[ \dot{M}_{carga} * \left( 1 - \left[ \frac{\% Humedad + \% Ashes}{100} \right] \right) * (PCI_{carga}) - \dot{m}_{a-pc} Cp_{a-pc} \right. \\ & * (T_{sal} - T_{a-pc-ent}) - (\dot{M}_{carga}) * \% Humedad \\ & * [h_{agua@Tsal} - Cp_{agua} * T_a] - \dot{m}_{a-carga} * Cp_{a-carga} \\ & * (T_{sal} - T_a) - \dot{M}_{carga} * (1 - \% Humedad) * Cp_{carga} \\ & \left. * (T_{sal} - T_a) - h_{c,r} A_w * (T_w - T_a) \right] \\ & / \left[ (\dot{m}_{a/f} + 1) * Cp * Tsal - \dot{m}_{a/f} * Cp * Ta - (PCI_f) \right] \end{aligned}$$

(4.8)

**Donde:**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| $\dot{m}_f$ : Flujo másico del combustible de entrada                        | $\left[ \frac{Kg}{s} \right]$       |
| $(PCI)_f$ : Poder Calorífico del Combustible                                 | $\left[ \frac{MJ}{Kg-fuel} \right]$ |
| $\dot{m}_a$ : Flujo másico del aire de entrada                               | $\left[ \frac{Kg}{s} \right]$       |
| $Cp_a$ : Calor específico del aire   | $\left[ \frac{J}{kg-K} \right]$     |
| $T_a$ : Temperatura de entrada   | $[K]$                               |
| $Cp_{a-pc}$ : Calor específico del aire precalentado                         | $\left[ \frac{J}{kg-K} \right]$     |
| $\dot{M}_{carga}$ : Flujo másico de la carga                                 | $\left[ \frac{Kg}{s} \right]$       |
| $\dot{m}_{a-pc}$ : Flujo másico del aire precalentado                        | $\left[ \frac{Kg}{s} \right]$       |
| $Cp_{carga}$ : Calor específico de la carga                                  | $\left[ \frac{J}{kg-K} \right]$     |
| $T_{salida}$ : Temperatura de salida del post-combustor                      | $[K]$                               |
| $T_{a-pc-ent}$ : Temperatura de entrada del aire precalentado                | $[K]$                               |
| $h_{fg}$ : Calor latente de evaporación del agua                             | $\left[ \frac{J}{kg} \right]$       |
| $Cp_{agua}$ : Calor específico del agua                                      | $\left[ \frac{J}{kg-K} \right]$     |
| $h_{r,c}$ : Coeficiente de transferencia de calor por convección y radiación |                                     |
| $A_w$ : Área de transferencia de calor                                       |                                     |
| $T_w$ : Temperatura de la pared  |                                     |

De la ecuación **4.8** se obtiene el flujo másico del combustible necesario para la combustión y con este se puede determinar el

quemador que cumpla con las consideraciones de fuel y aire. Para mejorar la eficiencia del diseño se utilizan dos quemadores dividiendo el flujo másico de combustible para 2, para que uno de ellos queme la carga y el otro emita calor a los gases de combustión.

**El flujo másico total de los humos se calcula mediante:**

$$\dot{m}_{humos} = \dot{m}_a + \dot{m}_f + \dot{m}_{a-carga} + \dot{m}_{a-pc} + \dot{m}_{carga} * (1 - \%Ashes)$$

**(4.9)**

**La temperatura de ablandamiento se la obtiene mediante la fórmula 4.10 [8] llevando los porcentajes a 100:**

$$TA[K] = 1.81c(CaO) + 4.20c(Al_2O_3) - 2.41c(K_2O) + 5.31c(P_2O_5) + 1290$$

**(4.10)**

**Cálculo del volumen de la cámara del incinerador**

El volumen de la cámara del incinerador depende principalmente de la cantidad de carga de desechos que se desean quemar por hora. Se necesita que la carga no ocupe más del 25% del volumen de la cámara a todo momento por lo que se pueden realizar intervalos de abastecimiento de 15 minutos y se supone que en el siguiente abastecimiento se ha incinerado la mitad de la carga anterior por lo

que la carga promedio dentro del incinerador será obtenida mediante un gráfico “Carga restante en el incinerador Vs tiempo”.

$$M_{carga-restante}(i) = \frac{M_{carga-restante}(i-1)}{2} + \frac{M_{carga}}{4} \quad (4.11)$$

El volumen de la cámara será entonces igual:

$$V_{\frac{cámara}{incinerador}} = \frac{(V_{carga-restante\ promedio}) * 100}{25} \quad (4.12)$$

Donde:

$$(V_{carga-restante\ promedio}) = \frac{(M_{carga-restante\ promedio})}{(\rho_{carga})} \quad (4.13)$$

Donde:

$\rho_{carga}$ : Densidad de la carga

## 4.2. POST-COMBUSTIÓN

La densidad de los humos se puede aproximar a la densidad del aire a la temperatura y presión de los gases de combustión.

**El flujo volumétrico de los humos se calcula de la siguiente forma:**

$$\dot{V}_{humos} = \frac{\dot{m}_{humos}}{\rho_{aire@T,P}} \quad (4.14)$$

Donde:

$\rho_{aire}$ : Densidad del aire  $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$

### Cálculo de la densidad del aire

$$\rho_{aire@T,P} = (\rho_{aire@P_0T_0}) * \left(\frac{T_0}{T}\right) * \left(\frac{P}{P_0}\right) \quad (4.15)$$

### Tiempo de residencia de los gases

$$t_r = \frac{V_{c-post-combustor}}{\dot{V}_{humos}} \quad (4.16)$$

$$V_{c-post-combustor} = A_c * L_c \quad (4.17)$$

### Donde:

$t_r$ : Tiempo de residencia dentro del post-combustor [s]

$V_c$ : Volumen de la cámara del post-combustor [ $m^3$ ]

$A_c$ : Área de la cámara del post-combustor [ $m^2$ ]

$L_c$ : Longitud de la cámara de post-combustión [m]

Un post-combustor puede tener varias etapas, así que para minimizar el tamaño del mismo la longitud se divide para el número de pasos.

$$V_{c-post-combustor} = A_c * n * l_c$$

(4.18)

**Donde:**

$l_c$ : Longitud de un paso de la cámara de post-combustión [m]

n: # de pasos

### **Tiempo de precalentamiento de las cámaras de incineración y post-combustión**

El precalentamiento se refiere a elevar la temperatura de los ladrillos refractarios que protegen las paredes del horno. El volumen total de los ladrillos es la suma del volumen de la cámara del incinerador y de la cámara de post-combustión. Usando la densidad del ladrillo  $1900 \frac{Kg}{m^3}$ , dato obtenido de **Velanum Proveedores**, se puede encontrar la masa total a precalentar. Se desea precalentar a una temperatura de 1000 K usando un  $C_p=1007 \text{ J/Kg-K}$

$$V_{C_{total}} = V_{C_{incinerador}} + V_{C_{post-combustor}} \quad (4.19)$$

$$m_{total} = \rho_{refractario} * V_{C_{total}} \quad (4.20)$$

$$q_{precalentamiento} = m_{total} * C_p * (T_{precalentado} - T_a) \quad (4.21)$$


$$\dot{Q}_{entregado} = \dot{m}_f * (PCI)_f \quad (4.22)$$

Como se han encontrado dos flujos másicos de combustible, se realizará la **ecuación 4.23** para ambos.

$$t = \frac{q_{\text{precalentamiento}}}{\dot{Q}_{\text{entregado}}} \quad (4.23)$$

### La composición de los humos

La reacción de combustión balanceada y expresada en función de la fracción molar, ha sido tomada de un texto que trata el tema de incineración de desechos sólidos. Dicha ecuación ha sido desarrollada en base a la composición de la carga y combustible:

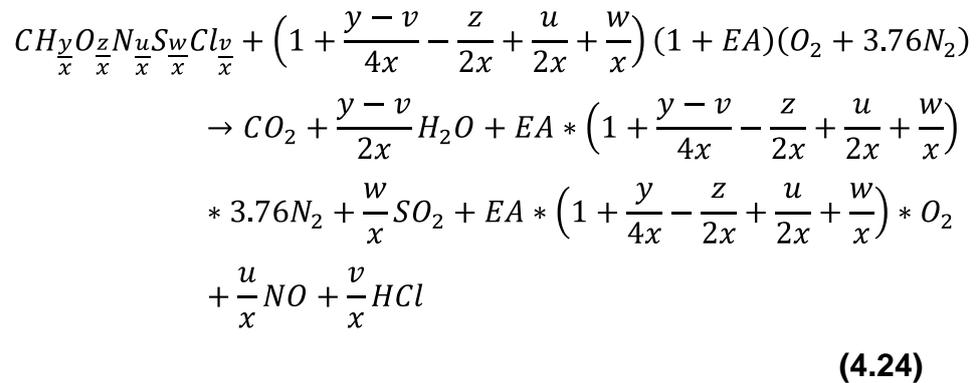

Con la **ecuación 4.24** se encuentra la cantidad de moles de los residuos para el combustible y la carga.

Como la carga es húmeda la cantidad de moles totales de  $H_2O$

$$\text{moles } H_2O = \frac{y}{2x_{\text{fuel}}} + \frac{y}{2x_{\text{carga}}} + \frac{\% \text{ Humedad}}{100}$$

(4.25)

Estas ecuaciones químicas representan la combustión de 1 mol de la masa de desechos y combustible, libres de ceniza, que equivale a 14.167 g y 14.30602116 g respectivamente. De igual manera se puede obtener la masa de los otros reactivos y productos, multiplicando el número de moles por el respectivo peso molecular de cada uno de los compuestos

$$n = \frac{m}{MW}$$

(4.26)

**Donde:**

N: # de moles

m: Masa sea de combustible o desechos

MW: Peso molecular de los compuestos

### **ANÁLISIS VOLUMÉTRICO DE LOS HUMOS**

Se obtiene los moles de  $CO_2$ ,  $N_2$ ,  $SO_2$ ,  $NO$ ,  $HCl$  totales de la suma de los residuos de la combustión del combustible en el incinerador, la carga del incinerador y el combustible del post-combustor.

$$N_t = \sum \text{Moles Humos}$$

$$[CO_2] = \frac{\text{Moles } CO_2}{\text{Moles Humos}}$$

$$[N_2] = \frac{\text{Moles } N_2}{\text{Moles Humos}}$$

$$[SO_2] = \frac{\text{Moles } SO_2}{\text{Moles Humos}}$$

$$[NO] = \frac{\text{Moles } NO}{\text{Moles Humos}}$$

$$[O_2] = \frac{\text{Moles } O_2}{\text{Moles Humos}}$$

$$[HCl] = \frac{\text{Moles } HCl}{\text{Moles Humos}}$$

**(4.27)**

El análisis volumétrico se realiza en base seca por lo que no se deben agregar los moles de  $H_2O$  en la suma.

### **Estimación de Emisiones**

La EPA en su documento actualizado *Compilation of Air Pollutant Emission Factors* que se conoce como AP-42 [Ver Anexo C] presenta los factores de emisión para fuentes puntuales, estacionarias y de área. La tabla 8 ha sido extraída de dicho documento y muestra la distribución de los tamaños de partícula en los gases de descarga de un incinerador de desechos hospitalarios de tipo aire controlado.

Además el documento AP-42, sección 2.3 contiene tablas en las que constan los factores de emisión para varias sustancias contaminantes.

Dichos factores de emisión se presentan en las tablas 9 y 10 junto a su grado de confiabilidad.

| <b>Diámetro de corte (um)</b> | <b>Porcentaje de masa acumulada menor que el tamaño establecido-fuente no controlada (%)</b> | <b>Porcentaje de masa acumulada menor que el tamaño establecido-usando el lavador (%)</b> |
|-------------------------------|--|---|
| 0.25                          | 31.10  | 0.10  |
| 1.00                          | 35.40  | 0.20  |
| 2.50                          | 43.30  | 2.70  |
| 5.00                          | 52.00  | 28.10   |
| 10.00                         | 65.00  | 71,90   |

**TABLA 8.**

### **DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA**

| <b>Sustancia de emisión estimada</b> | <b>Factor de emisión (AP-42)<br/>(kg de contaminante/<br/>Mg de alimentación)</b> | <b>Confiabilidad</b> |
|--------------------------------------|---|----------------------|
| Monóxido de Carbono                  | 1,48  | A                    |
| Fluoruro de Hidrógeno                | 0,0743  | D                    |
| Óxidos de Nitrógeno                  | 1,78  | A                    |
| Material Particulado Total           | 9.16  | B                    |
| Dióxido de Azufre                    | 1,09  | B                    |
| Cloruro de Hidrógeno                 | 16,8  | C                    |
| Compuestos Orgánicos Totales         | 0,15  | B                    |

**TABLA 9.**

### **FACTORES DE EMISIÓN - 1**

| <b>Sustancia de emisión estimada</b> | <b>Factor de emisión (AP-42)<br/>(kg de contaminante/<br/>Mg de desechos</b> | <b>Confiability</b> |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| Plomo                                | 0,0364   | B                   |
| Bifenilos Policlorados (PCB's)       | 0,0000233  | E                   |
| Aluminio                             | 0,00524  | E                   |
| Antimonio                            | 0,00639  | D                   |
| Arsénico                             | 0,000121   | B                   |
| Bario                                | 0,00162  | D                   |
| Berilio                              | 0,00000312   | D                   |
| Cadmio                               | 0,00274  | B                   |
| Cromo                                | 0,000388   | B                   |
| Cobre                                | 0,00624  | E                   |
| Hierro                               | 0,00722  | C                   |
| Manganeso                            | 0,000284   | C                   |
| Mercurio                             | 0,0537   | C                   |
| Níquel                               | 0,000295   | B                   |
| Plata                                | 0,000113   | D                   |
| Talio                                | 0,000551   | D                   |
| Bromuro de Hidrógeno                 | 0,0216   | D                   |
| Cloro                                | 0,0523   | E                   |
| Dibenzo-P-Dioxinas Cloradas          | 0,0000107  | B                   |
| Dibenzofuranos Clorados              | 0,0000358  | B                   |

**TABLA 10.**

**FACTORES DE EMISIÓN - 2**

### 4.3. Mezclador

El propósito del mezclador es disminuir la temperatura de los humos añadiéndole aire frío a 300K, para de esta forma lograr una reducción brusca de la temperatura, la concentración volumétrica de los gases también varía.

El proceso para encontrar el flujo másico de aire necesario es el siguiente:

$$\begin{aligned} \dot{m}_{humos} * C_{p_{humos@T_{humos}}} * T_{humos} + \dot{m}_{a/mezclador} * C_{p_{aire@T_{aire}}} * T_a \\ = (\dot{m}_{humos} + \dot{m}_{a/mezclador}) * C_{p@T_{salida\ mezclador}} \\ * T_{salida\ mezclador} \end{aligned} \tag{4.28}$$

$$\dot{m}_g = \dot{m}_{humos} + \dot{m}_{\frac{a}{mezclador}} \tag{4.29}$$

Donde:

$\dot{m}_{humos}$ : Masa de humos provenientes del post-combustor.

$C_p(i)$ : Calor específico del aire para cada temperatura.

$\dot{m}_{a/mezclador}$ : Flujo másico de aire para la mezcla.

$T_{humos}$ : Temperatura de salida de los gases del post-combustor.

$T_{salida\ mezclador}$ : Temperatura deseada de salida de los gases más aire.

Luego se procede a realizar el análisis volumétrico de los gases.

#### **4.4. INTERCAMBIADOR DE CALOR**

El humo proveniente del mezclador va a ser enfriado a través de un intercambiador de calor tipo banco de tubos de flujo cruzado. El humo se desplazará dentro de los tubos, mientras que por la parte externa circulará aire ambiente a 300K. El procedimiento para el diseño se detalla a continuación:

##### **Procedimiento para el cálculo del flujo másico de aire**

El objetivo de esta sección es establecer un procedimiento adecuado para realizar el cálculo de flujo másico de aire.

La cantidad de calor que se debe sacar de los humos para disminuir su temperatura está dado por:

$$q = \dot{m}_g * \overline{Cp}_{humos} * \Delta T_g$$

**(4.30)**

Donde:

$\overline{Cp}_{humos}$ : Calor específico promedio del humo

$\dot{m}_g$ : Flujo másico de los humos

$\Delta T_g$ : Diferencia de temperaturas del humo entre la salida y entrada

La cantidad de calor que obtiene el aire frío es:

$$q = \dot{m}_{aire/ICFC} * \overline{Cp}_{aire} * \Delta T_{aire/ICFC}$$

**(4.31)**

Donde:

$\overline{Cp}_{aire}$ : Calor específico promedio del aire frío

$\dot{m}_{aire/ICFC}$ : Flujo másico del aire frío

$\Delta T_{aire/ICFC}$ : Diferencia de temperaturas del aire entre la salida y entrada

ICF: Intercambiador de Calor de Flujo Cruzado

Combinando las ecuaciones 4.30 y 4.31 se obtiene el flujo másico de aire necesario para enfriar los humos:

$$\dot{m}_{aire/ICFC} = \frac{\dot{m}_g * \overline{Cp}_{humos} * \Delta T_g}{\overline{Cp}_{aire} * \Delta T_{aire/ICFC}}$$

**(4.32)**

**Procedimiento para el cálculo del área de transferencia de calor**

En esta sección se establece un proceso para el cálculo del área de transferencia de calor habiéndose determinado el flujo másico de aire frío. Además las ecuaciones han sido obtenidas del libro de INCROPERA. La diferencia de temperaturas media logarítmica se obtiene para un ICFC, mediante:

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_1}{\ln \left( \frac{\Delta T_2}{\Delta T_{aire/ICFC}} \right)}$$

**(4.33)**

Donde:

$$\Delta T_1 = T_{g,i} - T_{\frac{aire}{ICFC},o}$$

$$\Delta T_2 = T_{g,o} - T_{\frac{aire}{ICFC},i}$$

Para conocer el área de transferencia de calor es necesario determinar el coeficiente global de transferencia de calor U. Éste coeficiente está dado por:

$$U = \frac{1}{\left( \frac{1}{h_i} + \frac{\ln \left( \frac{r_o}{r_i} \right)}{k} + \frac{1}{h_o} \right)}$$

**(4.34)**

Se desprecian los coeficientes de ensuciamiento dentro y fuera de los tubos en los cálculos del presente proyecto.

Donde:

$h_i$ : Coeficiente interno de transferencia de calor

$h_o$ : Coeficiente externo de transferencia de calor

$r_i$ : Radio interno del tubo

$r_o$ : Radio externo del tubo

$k$ : Conductividad de la pared del tubo

Para calcular el coeficiente de transferencia de calor es necesario primero calcular el número de Reynolds del humo que circula por dentro de ellos para luego calcular el número de Nusselt.

El número de Reynolds para flujo dentro de un tubo se encuentra por medio de la expresión:

$$Re_{D,i} = \frac{4(\dot{m}_g/n)}{\pi D_i \mu}$$

**(4.35)**

Para calcular el número de Nusselt en el interior de los tubos existe una gran cantidad de correlaciones empíricas, sin embargo para el presente trabajo se decide usar la correlación Dittus-Boelter [2]. Esta correlación tiene la forma:

$$Nu_{D,i} = 0.023 Re_D^{\frac{4}{5}} Pr^{0.4}$$

**(4.36)**

Ésta ecuación puede aplicarse siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

$$\left[ \begin{array}{l} 0.7 \leq Pr \leq 160 \\ Re_D \geq 10000 \\ L/D_i \geq 10 \end{array} \right]$$

Todas las propiedades serán evaluadas a la temperatura media de los humos.

Finalmente, el coeficiente de transferencia de calor en el interior de un tubo se obtiene mediante:

$$h_i = \frac{Nu_D k_{aire}}{D_i}$$

**(4.37)**

El número de Reynolds para flujo fuera de los tubos se encuentra por medio de la expresión:

$$Re_{D,max,out} = \frac{\rho V_{max} D_o}{\mu}$$

**(4.38)**

Se debe escoger la Velocidad máxima de las siguientes ecuaciones:

$$V_{max} = \frac{S_T}{S_T - D_o} V$$

**(4.39)**

$$\text{Si } S_D = \left[ S_L^2 + \left( \frac{S_T}{2} \right)^2 \right]^{1/2} < \frac{S_T + D}{2}$$
$$\rightarrow V_{max} = \frac{S_T}{2(S_D - D)} V$$

**(4.40)**

El coeficiente promedio de transferencia de calor en el exterior de los tubos se calcula mediante la expresión:

$$Nu_D = C Re_{D,max}^m Pr^{0.36} \left( \frac{Pr}{Pr_s} \right)^{1/4}$$

**(4.41)**

Ésta ecuación puede aplicarse siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

$$\left[ \begin{array}{c} N_L \geq 20 \\ 0.7 < Pr < 500 \\ 1000 < Re_{D,max} < 2 \times 10^6 \end{array} \right]$$

Todas las propiedades excepto  $Pr_s$ , se evalúan en la media aritmética de las temperaturas de entrada y salida del fluido, y las constantes C y m se presentan a continuación.

| Configuración                    | $Re_{D, \text{máx}}$            | $C$   | $m$  |
|----------------------------------|---------------------------------|---|------|
| Alineado                         | $10 - 10^2$                     | 0.80  | 0.40 |
| Escalonado                       | $10 - 10^2$                     | 0.90  | 0.40 |
| Alineado                         | $10^2 - 10^3$                   | Se aproxima como un<br>cilindro único (aislado) |      |
| Escalonado                       | $10^2 - 10^3$                   |   |      |
| Alineado                         | $10^3 - 2 \times 10^5$          | 0.27  | 0.63 |
| ( $S_T/S_L > 0.7$ ) <sup>a</sup> |                                 |   |      |
| Escalonado                       | $10^3 - 2 \times 10^5$          | $0.35(S_T/S_L)^{1/5}$                           | 0.60 |
| ( $S_T/S_L < 2$ )                |                                 |   |      |
| Escalonado                       | $10^3 - 2 \times 10^5$          | 0.40  | 0.60 |
| ( $S_T/S_L > 2$ )                |                                 |   |      |
| Alineado                         | $2 \times 10^5 - 2 \times 10^6$ | 0.021   | 0.84 |
| Escalonado                       | $2 \times 10^5 - 2 \times 10^6$ | 0.022   | 0.84 |

<sup>a</sup>Para  $S_T/S_L < 0.7$ , la transferencia de calor es ineficiente y los tubos alineados no se deben usar.

**FIGURA 17.**

**CONSTANTES DE LA ECUACIÓN 4.41 PARA EL BANCO DE  
TUBOS EN FLUJO CRUZADO**

Si  $N_L < 20$ , se aplica un factor de corrección tal que:

$$Nu_{D(N_L < 20)} = C_2 Nu_{D(N_L \geq 20)} \quad (4.42)$$

$$h_o = \frac{Nu_D k_{aire}}{D_o} \quad (4.43)$$

| $N_L$      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 7    | 10   | 13   | 16   |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alineado   | 0.70 | 0.80 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| Escalonado | 0.64 | 0.76 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |

## FIGURA 18.

### FACTOR DE CORRECCIÓN PARA LA ECUACIÓN 4.41

Conociendo el coeficiente global de transferencia de calor, el cálculo del área de transferencia de calor es así:

$$A = \frac{q}{UF\Delta T_{lm}}$$

(4.44)

Donde F es un factor de corrección para la temperatura media logarítmica que depende de la configuración del intercambiador de calor.

Como el número de tubos y el valor del diámetro del tubo se fijaron al inicio del procedimiento, con el valor obtenido del área de transferencia de calor se puede conocer la longitud del tubo:

$$L_{tubo} = \frac{A}{n\pi D_o}$$

(4.45)

### **Pérdidas por fricción en las tuberías**

Las pérdidas por fricción en las tuberías se muestran como pérdidas de presión que de una forma u otra deben ser compensadas por la chimenea o cualquier otro mecanismo.

Una de las fórmulas más exactas para cálculos hidráulicos es la de Darcy-Weisbach. Se puede utilizar para el cálculo de la pérdida de carga en tuberías. La fórmula original es:

$$h = f * \frac{L}{D} * \frac{V_g^2}{2 * g}$$

**(4.46)**

Donde:

*h*: Pérdida de carga o de energía (m)

*f*: Coeficiente de fricción (adimensional)

*L*: Longitud de la tubería (m)

*D*: Diámetro interno de la tubería (m)

*V<sub>g</sub>*: Velocidad media de los gases (m/s)

*g*: Aceleración de la gravedad  $\left(m^2/s\right)$

El coeficiente de fricción *f* es función del número de Reynolds (Re) y del coeficiente de rugosidad o rugosidad relativa de las paredes de la tubería ( $\epsilon_r$ ) [3]:


| Material                      | $\epsilon$<br>(mm) | Material            | $\epsilon$ (mm) |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Plástico (PE, PVC)            | 0,0015             | Fundición asfaltada | 0,06-0,18       |
| Poliéster reforzado con fibra | 0,01               | Fundición           | 0,12-0,60       |

|  |        |                           |           |
|--|--------|---------------------------|-----------|
| de vidrio                              |        |                           |           |
| Tubos estirados de acero               | 0,0024 | Acero comercial y soldado | 0,03-0,09 |
| Tubos de latón o cobre                 | 0,0015 | Hierro forjado            | 0,03-0,09 |
| Fundición revestida de cemento         | 0,0024 | Hierro galvanizado        | 0,06-0,24 |
| Fundición con revestimiento bituminoso | 0,0024 | Madera                    | 0,18-0,90 |
| Fundición centrifugada                 | 0,003  | Hormigón                  | 0,3-3,0   |

**TABLA 11.**

### **RUGOSIDAD ABSOLUTA DE MATERIALES**

Para el cálculo de "f" Moody (1944) consiguió representar la expresión de Colebrook-White en un ábaco de fácil manejo para calcular "f" en función del número de Reynolds (Re) y actuando la rugosidad relativa ( $\epsilon_r$ ) como parámetro diferenciador de las curvas:

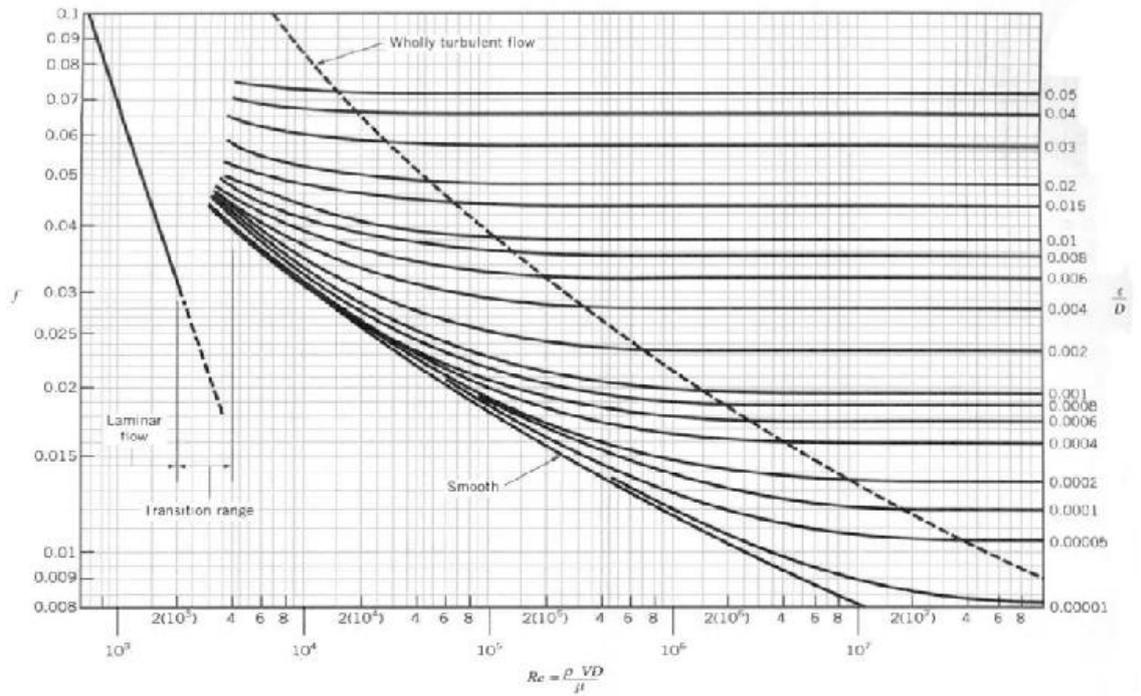

**FIGURA 19.**

### **ÁBACO DE MOODY**

Teniendo el valor de  $h$  que representa las pérdidas por fricción, se continúa transformándolas en unidades de presión mediante la fórmula:

$$\Delta P_{ICFC} = h * \rho_g * g \quad (4.47)$$

## **4.5. HUMIDIFICADOR**

La forma más conveniente de lograr el enfriamiento de gases calientes por contacto directo con agua, es utilizar una cámara rociadora diseñada para operar según el proceso de saturación adiabática.

En esta tesis el enfriamiento se realiza en dos cámaras de rociado: Una horizontal con una pequeña inclinación seguida de una vertical. El objetivo de los cálculos es encontrar el largo necesario de la cámara horizontal de rociado y el alto requerido en la cámara vertical de rociado.

El proceso de enfriamiento y humidificación adiabática puede ser interpretado fácilmente en una carta psicrométrica de alta temperatura siguiendo el trayecto de la línea de saturación adiabática que pasa por las condiciones de entrada del gas. En el caso de la presente tesis se asume que el gas puede llevar todo el vapor de agua necesario para alcanzar las condiciones de temperatura necesarias sin llegar a la saturación.

El agua necesaria para producir el enfriamiento evaporativo se calcula mediante:



FIGURA 20.  
SATURADOR ADIABÁTICO

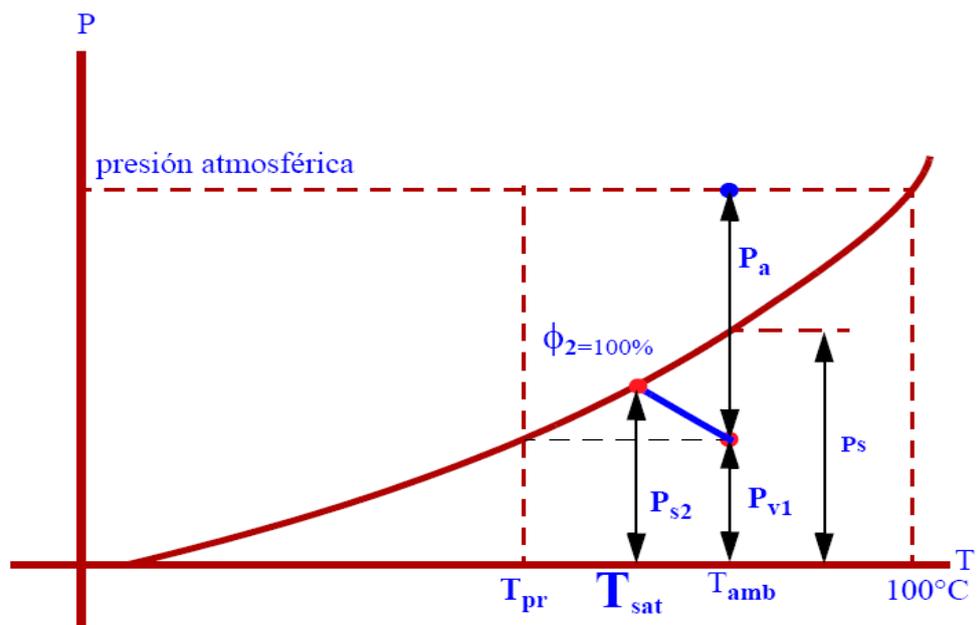


FIGURA 21.  
ESQUEMA REPRESENTATIVO DE UN SATURADOR ADIABÁTICO

$$\sum \dot{m}_2 h_2 = \sum \dot{m}_1 h_1$$

$$\dot{m}_{g-seco} * h_{g1} + \dot{m}_{v1} * h_{v1} + \dot{m}_L * h_L = \dot{m}_{g-seco} * h_{g2} + \dot{m}_{v2} * h_{v2}$$

$$\dot{m}_L = \dot{m}_{g-seco} * (w_2 - w_1) \quad (4.48)$$

$$h_{g1} + w_1 * h_{v1} + (w_2 - w_1) * h_L = h_{g2} + w_2 * h_{v2}$$

$$w_2 = \frac{w_1 * (h_{v1} - h_L) + C_{pg} * \Delta T_g}{h_{v2} - h_L} \quad (4.49)$$

Donde:

$\dot{m}_L$ : Flujo másico de agua a evaporarse

$\dot{m}_g$ : Flujo másico de gases a ser enfriados

$C_{pg}$ : Calor específico de los gases

$h_v$ : Entalpía del vapor a la respectiva temperatura

$h_L$ : Entalpía del agua a la respectiva temperatura

$\Delta T_g$ : Diferencia de temperatura del gas seco entre la entrada y salida

w: Contenido de humedad, kg de agua/ kg de gas seco

EL largo y la altura necesarios de contacto se calculan mediante:

$$Z = \left[ \frac{\bar{C}_s * \tilde{G}_y}{0.043 * G_y^{0.8} * G_x^{0.4}} * \ln \left( \frac{T_{CR,i} - T_s}{T_{CR,o} - T_s} \right) \right]^2 \quad (4.50)$$

Donde:

$\bar{C}_s$ : Calor húmedo promedio  $Btu/lb - ^\circ F$

$G_y$ : Flujo másico del gas por unidad de área  $lb/h - ft^2$

$G_x$ : Flujo másico del líquido por unidad de área  $lb/h - ft^2$

$\widetilde{G}_y$ : Flujo másico del gas seco por unidad de área  $lb/h - ft^2$

$T_s$ : Temperatura de saturación adiabática °F

$$C_s = C_{pa} + C_{pv} * Y$$

**(4.51)**

$C_{pa}$ : Calor específico del gas  $Btu/lb - °F$

$C_{pv}$ : Calor específico del vapor  $Btu/lb - °F$

$T_{CR,i}$ : Temperatura de entrada a la cámara de rocío °F

$T_{CR,o}$ : Temperatura de salida de la cámara de rocío °F

## 4.6. OTROS PARÁMETROS

### LAVADOR VENTURI

Los mecanismos de colección que intervienen en un lavador de partículas, cualquiera sea su tipo, son: Impacto inercial, Intercepción y Difusión. De éstos, el principal mecanismo de remoción es el impacto inercial, el cual se lleva a cabo cuando las partículas tienen la inercia suficiente para abandonar la trayectoria de flujo del gas que las transporta, de manera que mientras el gas se desvía alrededor de las gotas del líquido, las partículas impactan contra la superficie de las gotas; partículas con diámetro mayor a  $10\ \mu\text{m}$  son colectadas comúnmente por este mecanismo.

Se podría pensar que un mayor diámetro en las gotas del líquido de lavado sería beneficioso para el desempeño de un lavador de gases; sin embargo a mayor tamaño de las gotas, menor es el área superficial disponible para la captación de partículas. Por otro lado, un tamaño muy reducido provocaría que la corriente gaseosa acelere rápidamente las gotas a la velocidad del gas, reduciendo de esta forma la velocidad relativa, e inclusive arrastrando el líquido de lavado fuera de la cámara. Por ello el diámetro adecuado de las gotas del líquido fluctúa entre  $500\ \mu\text{m}$  y  $1000\ \mu\text{m}$ .

### **Cálculo de la eficiencia de remoción**

El número total de moles de los gases de escape, en combinación con la Ley de los Gases Ideales:

$$P * V_o = n * R_u * T$$

**(4.52)**

Donde:

P: Presión, Pa

$V_o$ : Volumen,  $m^3$

n: Número de moles

$R_u$ : Constante universal de los gases,  $8.314 m^3 \cdot Pa / gmol \cdot K$

T: Temperatura, K

Las emisiones en términos de concentración se encuentran de la siguiente forma:

$$C = \frac{m}{V_o}$$

**(4.53)**

Donde:

C: Concentración del contaminante, mg/scm

m: Masa estimada del compuesto, mg

$V_o$ : Volumen estándar de la descarga, scm

Otros estándares a comparar vienen dados en partes por millón volumétricas (ppmv); entonces:

$$ppmv = \frac{C * R_u * T}{1000 * P * MW}$$

**(4.54)**

Donde:

C: Concentración del contaminante, mg/scm

$R_u$ : Constante universal de los gases,  $8.314 \text{ m}^3\text{Pa/gmol-K}$

T: Temperatura estándar, K

P: Presión estándar, Pa

MW: Peso molecular de la sustancia contaminante, g/gmol

Los límites de emisión vienen dados en base seca y al 7% de  $O_2$ ; por lo que ambas correcciones deben ser realizadas:

$$y_{H_2O} = \frac{\text{moles } H_2O}{\text{moles totales}}$$

**(4.55)**

$$C_{db} = \frac{C}{1 - y_{H_2O}}$$

**(4.56)**

Donde:

$C_{db}$ : Concentración en base seca, mg/dscm ó ppmv

C: Concentración en condiciones estándar, mg/scm ó ppmv

$y_{H_2O}$ : Fracción molar de agua en los gases

$$\% O_2 = \frac{\text{moles } O_2}{\text{moles totales}} \quad (4.57)$$

$$C_{ab,7\% O_2} = \frac{C_{ab} * (21\% - 7\%)}{21\% - \%O_2} \quad (4.58)$$

Donde:

$C_{ab,7\% O_2}$ : Concentración corregida a base seca y al 7% de oxígeno, mg/dscm ó ppmv

$\%O_2$ : Contenido de oxígeno en los gases

La tabla 1 de la subparte Ec (apéndice C), presenta los límites permisibles de emisión para incineradores de tamaño pequeño, mediano y grande. En el texto del documento se establece que un incinerador es considerado como mediano si su capacidad de carga es mayor que 200 libras por hora; éste último corresponde a nuestro caso.

Los valores que se presentan como límites de emisión están en base seca y corregidos al 7% de O<sub>2</sub>; además se establece que las

condiciones estándar a las que se hace referencia en ese documento han sido tomadas como 20°C y 101.3 kilopascales.

En la tabla 12 se presentan dichos valores:

| <b>SUSTANCIA</b>            | <b>Límite permisible NSPS 40 CFR 60 7% O2 - Base Seca</b> |
|-----------------------------|---|
| <b>Material Particulado</b> | 69 mg/dscm  |
| <b>Monóxido de Carbono</b>  | 40 ppmv   |
| <b>Dioxinas/Furanos</b>     | 125 ng/dscm   |
| <b>Cloruro de Hidrógeno</b> | 27 ppmv   |
| <b>Dióxido de Azufre</b>    | 55 ppmv   |
| <b>Óxidos de Nitrógeno</b>  | 250 ppmv  |
| <b>Plomo</b>                | 1,2 mg/dscm   |
| <b>Cadmio</b>               | 0,16 mg/dscm  |
| <b>Mercurio</b>             | 0,55 mg/dscm  |

**TABLA 12.**

**LÍMITES PERMISIBLES DE LAS CONCENTRACIONES  
CORREGIDAS**

Para remover cada una de las sustancias contaminantes para que la concentración de las mismas se reduzca hasta su límite permisible se introduce el concepto de Eficiencia de Remoción (ER):

$$ER = \frac{\text{Emisión Estimada} - \text{Estándar de Emisión}}{\text{Emisión Estimada}} \quad (4.59)$$

### **Distribución de tamaño de partícula y eficiencia de colección**

Debido a que la eficiencia de remoción de un determinado equipo de control varía de un rango a otro, es necesario expresar tal eficiencia para cada uno de los rangos. Por ello, para una distribución de tamaño de partícula con  $j$  rangos, la eficiencia global de colección será igual a la sumatoria de las eficiencias fraccionales de cada rango, es decir:

$$\eta_0 = \sum \eta_j * m_j \quad (4.60)$$

Donde:

$\eta_0$ : Eficiencia de colección para el  $j$ -ésimo rango

$m_j$ : Masa en porcentaje del  $j$ -ésimo rango

La cantidad total de material particulado:

$$\eta_0 = \frac{m_i - m_o}{m_i} \quad (4.61)$$

Donde  $m$  es el flujo másico de la carga y los subíndices  $i$  y  $o$  se refieren a los valores a la entrada y salida del equipo

$$P_t = 1 - \eta \quad (4.62)$$

Donde:

$P_t$ : Penetración (Fracción de partículas que no son capturadas)

### Número de Impacto

$$K_p = \frac{2 * X_s}{d_d} \quad (4.63)$$

Donde:

$X_s$ : es la distancia de parada de una partícula proyectada en un aire estacionario

$d_d$ : es el diámetro de una gota del líquido de lavado que se encuentra en su trayectoria también en estado estacionario.

Se puede demostrar que para partículas en el régimen de Stokes el reemplazo de la distancia  $X_s$  da origen a la siguiente ecuación:

$$K_p = \frac{K_C * \rho_p * d_p^2 * V_p}{9 * \mu_g * d_d} = \frac{d_a^2 * V_p}{9 * \mu_g * d_d} \quad (4.64)$$

Donde

$K_C$ : Factor de corrección de Cunningham

$\rho_p$ : Densidad de partícula, g/cm<sup>3</sup>

$d_p$ : Diámetro físico de partícula, cm

$V_p$ : Velocidad de partícula (igual a la del gas), cm/s

$d_d$ : Diámetro de las gotas, cm

$\mu_g$ : Viscosidad del gas, Poise

$d_a$ : Diámetro aerodinámico de partícula, cm

El factor  $K_C$ , se utiliza para incluir los efectos de deslizamiento en partículas muy pequeñas, de tamaño cercano a la trayectoria media libre de las partículas del gas. Esto se da comúnmente en partículas menores a 5  $\mu\text{m}$ .

### **Formación de las gotas en un lavador Tipo Venturi**

Es posible predecir un diámetro promedio utilizando la ecuación de Nukiyama-Tanasawa. A éste, se lo conoce como diámetro de Sauter y se calcula por medio de:

$$d_a = \frac{58600}{V_G} * \left(\frac{\sigma}{\rho_L}\right)^{0.5} + 597 * \left(\frac{\mu_L}{(\sigma * \rho_L)^{0.5}}\right)^{0.45} * \left(1000 * \frac{Q_L}{Q_G}\right)^{1.5}$$

**(4.65)**

Donde:

$d_a$ : Diámetro medio de Sauter para las gotas,  $\mu m$

$V_G$ : Velocidad del gas, cm/s

$\sigma$ : Tensión superficial del líquido, dinas/cm

$\rho_L$ : Densidad del líquido,  $g/cm^3$

$\mu_L$ : Viscosidad del líquido, poise

$Q_L$ : Flujo Volumétrico del líquido,  $m^3/s$

$Q_G$ : Flujo Volumétrico del gas,  $m^3/s$

## Penetración

Calvert (1972) calculó la penetración para un diámetro de partícula

dado por medio de:

$$P_t = EXP \left\{ \frac{Q_L * V_G * \rho_L * d_d}{55 * Q_G * \mu_G} \right. \\ \left. * \left[ -0.7 - K_P * \hat{f} + 1.4 * LN \left( \frac{K_P * \hat{f} + 0.7}{0.7} \right) + \frac{0.49}{0.7 * K_P * \hat{f}} \right] * \frac{1}{K_P} \right\}$$

**(4.66)**

Donde:

$\hat{f}$ : Factor Empírico

Los demás parámetros y sus unidades, son los mismos de las ecuaciones anteriores; el diámetro de Sauter debe estar en cm. El factor  $\hat{f}$  se puede tomar como 0.25 para partículas hidrofóbicas y 0.50 para partículas hidrofílicas.

Sin embargo, a partir de datos experimentales, Hesketh encontró que un lavador Venturi es esencialmente 100% eficiente para partículas mayores a 5  $\mu\text{m}$ , y que la penetración para partículas menores a ese valor, se relacionaba con la caída de presión (en in H<sub>2</sub>O) a través del dispositivo por medio de la siguiente relación

$$P_t = 3.47 * (\Delta P)^{-1.43}$$

**(4.67)**

### Caída de Presión en un Lavador Venturi

$$\Delta P = 2 * \rho_L * V_G^2 * \left(\frac{Q_L}{Q_G}\right) * (1 - X^2 + \sqrt{X^4 - X^2})$$

**(4.68)**

Donde  $\Delta P$  es la caída de presión en dinas/cm<sup>2</sup>, y los demás factores y sus unidades son los mismos que en las ecuaciones anteriores. El valor de X debe ser calculado por medio de:

$$X = \frac{3 * l_t * C_D * \rho_G}{16 * d_d * \rho_L} + 1$$

**(4.69)**

Donde:

X: Longitud adimensional de la garganta

$l_t$ : Longitud de la garganta, cm

$C_D$ : Coeficiente de arrastre para las gotas en función del diámetro de Sauter

Por lo general, en un lavador Venturi las condiciones son tales que el número de Reynolds está entre 10 y 500; en ese rango el valor de CD puede calcularse con:

$$C_D = \frac{24}{Re_D} + \frac{4}{Re_D^{1/3}}$$

**(4.70)**

La longitud óptima de la garganta puede calcularse con:

$$l_t = \frac{2 * d_a * \rho_L}{C_D * \rho_G}$$

**(4.71)**

## **CICLONES**

Es común que en un lavador tipo Venturi las gotas del líquido de lavado sean arrastradas junto con la corriente gaseosa que se quiere limpiar. Esto produce una disminución en la eficiencia de remoción calculada, pues las gotas que viajen junto con el gas estarán cargadas con el material particulado que se quería remover. Para solucionar este problema usualmente se debe diseñar, junto con el lavador Venturi, una cámara de separación del líquido de lavado

### Cálculo de la eficiencia de colección

$$\eta = 1 - e \left[ -2 * \left( \frac{G * \tau * Q * (n + 1)}{D_c^3} \right)^{\frac{0.5}{(n+1)}} \right]$$

(4.72)

$G$ : Factor de configuración  
 $\tau$ : Tiempo de relajación, s  
 $Q$ : Caudal del gas,  $m^3/s$   
 $D_c$ : Diámetro del ciclón, m  
 $n$ : Exponente del vórtice del ciclón

### Factor de configuración "G"

$$G = \frac{8 * K_C}{(K_a * K_b)^2}$$

(4.73)

Donde:

$K_C$ : Factor dimensional de las proporciones volumétricas del ciclón

$K_a$ : Relación entre la altura y el diámetro del ciclón,  $(a/D_c)$

$K_b$ : Relación entre el ancho de la entrada y el diámetro del ciclón,  
 $(b/D_c)$

$$K_C = \frac{\left( V_{SC} + \frac{V_R}{2} \right)}{D_c^3}$$

(4.74)

Donde:

$V_{SC}$ : Volumen evaluado sobre la salida del ciclón,  $m^3$

$V_R$ : Volumen evaluado sobre la longitud natural del ciclón ( $m^3$ ),  
siempre que se cumpla la siguiente condición:

$$L < H - S$$

Donde:

L: Longitud natural del ciclón, m

H: Altura del ciclón, m

S: Altura de la salida, m

La longitud natural del ciclón corresponde a la longitud necesaria para iniciar el vórtice ascendente tomada desde la altura superior del ciclón y es común para cada familia de ciclones:

$$L = 2.3 * D_S * \sqrt[3]{\frac{D_C^2}{a * b}} \quad (4.75)$$

$$V_{SC} = \frac{\pi}{4} * \left(S - \frac{a}{2}\right) * (D_C^2 - D_S^2) \quad (4.76)$$

$$V_R = \frac{\pi}{4} * D_C^2 * (h - S) + \frac{\pi}{12} * D_C^2 * (L + S - h) * \left[1 + \frac{K_L}{D_C} + \left(\frac{K_L}{D_C}\right)^2\right] - \frac{\pi}{4} * D_S^2 * L \quad (4.77)$$

$$K_L = D_C - (D_C - B) * \left[\frac{S + L - h}{z}\right] \quad (4.78)$$

**Tiempo de relajación**

El tiempo de relajación es el tiempo necesario para que una partícula alcance la velocidad terminal de caída.

$$\tau = \frac{\rho_p * D_p^2}{18 * \mu}$$

**(4.79)**

Donde:

$\rho_p$ : Densidad de la partícula,  $kg/m^3$

$D_p$ : Diámetro de la partícula, m

$\mu$ : Viscosidad del gas, N\*s/m

### **Exponente del Vórtice “n”**

El exponente del vórtice resulta de relacionar la velocidad tangencial y el radio de giro de un movimiento en forma de vórtice.

$$n = 1 - (1 - 0.67 * D_c^{0.14}) * \left(\frac{T}{283}\right)^{0.3}$$

**(4.80)**

Donde:

$n$ : Exponente del vórtice

$D_c$ : Diámetro del ciclón, m

$T$ : Temperatura del gas, K

### **Caída de Presión**

La caída de presión es un parámetro importante porque relaciona directamente los costos de operación. La caída de presión en un ciclón puede deberse a las pérdidas en la entrada y salida, y pérdidas de energía cinética y fricción en el ciclón.

Las eficiencias de remoción en un ciclón se pueden aumentar al incrementar las velocidades de entrada, pero esto también incrementa las caídas de presión. A mayor pérdida de presión aumentan los requerimientos de potencia en el ventilador y por lo tanto mayor consumo de energía.

Las pérdidas de presión menores de 2488.16 Pa (10 in  $H_2O$ ) son generalmente aceptadas.

Una de las ecuaciones para calcular la pérdida de la presión de un ciclón es la desarrollada por Shepherd y Lapple:

$$\Delta P = \frac{1}{2} * \rho * V_i^2 * N_H$$

**(4.81)**

Donde:

$\Delta P$ : Caída de presión en el ciclón, Pa

$\rho$ : Densidad del gas portador,  $kg/m^3$

$V_i$ : Velocidad de entrada del gas en el ciclón,  $m^3/s$

$N_H$ : Número de cabezas de velocidad a la entrada del ciclón

$$N_H = K * \frac{a * b}{D_S^2}$$

**(4.82)**

En la cual.

K= Constante, toma el valor de 16 para entrada tangencial

Los ciclones se diseñan habitualmente de tal modo que satisfagan ciertas limitaciones bien definidas de caída de presión. Para instalaciones ordinarias que operan cercanos a la operación atmosférica, las limitaciones del ventilador dictaminan, casi siempre, una caída de presión máxima permisible correspondiente a una velocidad de entrada al ciclón dentro del intervalo de 15.2 a 27.4 m/s. Por consiguiente los ciclones suelen ser diseñados para una velocidad de entrada de 22 m/s, aunque no es necesario apegarse a este valor. En la parte inferior del cono se coloca generalmente una tolva para recibir el material particulado colectado.

| <b>Parámetro</b>    | <b>Valor</b> |
|---------------------|--------------|
| Diámetro del ciclón | < 1.0 m      |
| Caída de presión    | < 2488.16 Pa |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Relación de velocidades $V_i/V_s$ | < 1.35          |
| Velocidad de entrada              | 15.2 – 27.4 m/s |

**TABLA 13.**

**PARÁMETROS DE DISEÑO DE LOS CICLONES**

# TORRE DE ABSORCIÓN

## Transferencia de masa

Consiste en el movimiento molecular de una sustancia a través de otras, ocasionado por la diferencia de las concentraciones de las sustancias.

Llegará un momento en el que la difusión cesará y se habrá alcanzado un estado de equilibrio en un punto  $(x_j, y_j)$  donde  $x_j$  es la concentración del contaminante  $j$  en la fase líquida y  $y_j$  es la concentración del mismo contaminante en la fase gaseosa.

Si se tiene una determinada presión y temperatura, y se varía la concentración inicial el punto de equilibrio varía. Tomando los diferentes valores se da origen a curvas isotérmicas de equilibrio. Si se tienen bajas concentraciones estos puntos pueden ser reemplazados por la constante de Henry:

$$y_j = m_j * x_j = \frac{\hat{H}}{P} * x_j$$

**(4.83)**

Donde:

M: Pendiente de la recta de las curvas de equilibrio isotérmico

$\hat{H}$ : Constante de Henry

P: Presión de operación

La línea de equilibrio representa las condiciones a las cuales entran y salen las corrientes gaseosas y líquidas de la torre de absorción. Queda definida conociendo dos puntos (x,y) a través del sistema. La figura presenta el concepto aquí expuesto. La velocidad de absorción viene dada por:

$$N_A = k_L * (x - x_i) = k_G * (y - y_i) \quad (4.84)$$

Donde:

$N_A$ : Transferencia de masa,  $lbmol/h - ft^2$

$k_L$ : Coeficiente de transferencia de masa para la fase líquida,  $\frac{lbmol}{h-ft^2}$

$k_G$ : Coeficiente de transferencia de masa para la fase gaseosa,  $\frac{lbmol}{h-ft^2}$

(x,y): Fracciones molares en las fases líquida y gaseosa

Manipulando la expresión anterior es posible obtener:

$$\frac{1}{K_G} = \frac{1}{k_G} + \frac{m}{k_L} \quad (4.85)$$

Esta ecuación puede modificarse de la siguiente manera:

$$\frac{G_M}{K_G * a} = \frac{G_M}{k_G * a} + \frac{m * G_M}{k_L * a} * \frac{L_M}{L_M} \quad (4.86)$$

Donde:

a: área por unidad de volumen,  $\text{ft}^2/\text{ft}^3$

$G_M$ : Flujo molar del gas, mol/h

$L_M$ : Flujo molar del líquido, mol/h

Cada término de la ecuación anterior puede ser remplazado utilizando la notación HTU que significa “altura de unidades de transferencia” (Height of Transfer Unit), es decir:

$$HTU = HTU_C + \frac{m * G_M}{L_M} * HTU_S$$

**(4.87)**

Donde:

HTU: Altura total de unidades de transferencia, ft

$HTU_C$ : Altura de unidades de transferencia debido a la fase gaseosa, ft

$HTU_S$ : Altura de unidades de transferencia debido a la fase líquida, ft

Se puede asumir que no hay resistencia de la parte líquida, por lo que se elimina la segunda parte de la ecuación 4.87. Para hallar el valor de unidades de transferencia de la fase gaseosa se usa:

$$HTU_C = \frac{\alpha * (Sc_g)^{0.5} * (\dot{G})^\beta}{(\dot{L})^\gamma}$$

**(4.88)**

Donde:

$\alpha, \beta, \gamma$ : Constantes que dependen del tipo de relleno

$\dot{G}$ : Flujo másico superficial del gas,  $lb/h - ft^2$

$\dot{L}$ : Flujo másico superficial del líquido,  $lb/h - ft^2$

$Sc_g$ : Número de Schmidt del gas

El número de Schmidt se determina mediante la siguiente ecuación:

$$Sc_g = \frac{\mu}{\mathcal{D} * \rho} \quad (4.89)$$

Donde:

$\mu$ : Viscosidad del fluido,  $lb/ft * h$

$\mathcal{D}$ : Difusividad del contaminante en el fluido,  $ft^2/h$

$\rho$ : Densidad del fluido,  $lb/ft^3$

Las difusividades de un contaminante, tanto en el líquido como en el gas, son requeridas a la temperatura de operación de la torre de absorción. La difusividad de una sustancia 1 en un gas 2, puede determinarse mediante la siguiente ecuación.

$$\mathcal{D}_{12} = \frac{0.01498 * T^{1.81} * \left( \frac{1}{MW_1} + \frac{1}{MW_2} \right)^{0.5}}{P * (T_{cr1} * T_{cr2})^{0.1405} * [V_{o_{cr1}}^{0.4} + V_{o_{cr2}}^{0.4}]^2} \quad (4.90)$$

Donde:

$\mathcal{D}_{12}$ : Difusividad del contaminante 1 en el gas 2,  $cm^2/s$

T: Temperatura de operación, K

MW: Es el peso molecular de la sustancia

P: Es la presión de operación, atm

$T_{cr}$ : Temperatura crítica, K

$V_{ocr}$ : Volumen crítico molar,  $cm^3/mol$

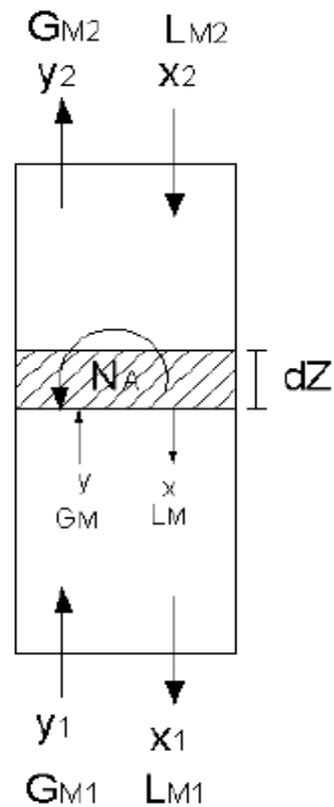


FIGURA 22.

### BALANCE DE MASA EN TORRE DE ABSORCIÓN

El objetivo principal de los cálculos es encontrar la altura del aparato.

Realizando un balance de masa se encuentra la ecuación:

$$Z = \frac{G_M}{k_G * a} * \int_{y_2}^{y_1} \frac{dy}{y - y_i}$$

**(4.91)**

### **Absorción con reacción química**

Según el Manual del Ingeniero Químico de Perry en su séptima edición, sistemas de absorción como el de SO<sub>2</sub> en soluciones alcalinas, NH<sub>3</sub> en agua, HCl en agua o soluciones alcalinas, entre otros, operan bajo un estado conocido como “condición de transferencia de masa limitada por la fase gaseosa”. Esta condición se expresa como:

$$N_A = k_L * (x - x_i) = k_G * y$$

**(4.92)**

Bajo esta condición la ecuación 4.91 se ve modificada de la siguiente manera:

$$Z = HTU_C * LN \left( \frac{y_1}{y_2} \right)$$

**(4.93)**

Documentación de la EPA nos brinda la siguiente ecuación para hallar el flujo mínimo de líquido:

$$\dot{L} = MWR * \rho_L * a$$

**(4.94)**

Donde:

$\rho_L$ : Densidad del líquido,  $ft^3/lb$

a: Relación del área por volumen del relleno,  $ft^2/ft^3$

MWR: Razón mínima de humedecimiento,  $ft^2/h$

El valor de MWR recomendado para rellenos ordenados y rellenos aleatorios en forma de anillo mayores a 3 pulgadas, es 0.85 ft<sup>2</sup>/h. Para cualquier otro tipo de relleno, el valor recomendado es MWR = 1.3 ft<sup>2</sup>/h. El diámetro del dispositivo puede determinarse gráficamente utilizando la figura 23.

$$abscisa = \frac{\dot{L}}{\dot{G}} * \sqrt{\frac{\rho_G}{\rho_L}}$$

**(4.95)**

$$ordenada = \left[ \frac{(\dot{G})^2 * F * (\mu_L)^{0.2}}{g_c * \rho_G * \rho_L} \right] * \left[ \frac{\rho_{H_2O}}{\rho_L} \right]$$

**(4.96)**

Donde:

$\rho$ : Densidades,  $lb/ft^3$

$\mu_L$ : Viscosidad del líquido, centipoises

$\hat{G}$ : Flujo superficial del gas,  $lb/s * ft^2$

F: Factor de empaque

$g_c = 32.2$

De esta ecuación se despeja  $\hat{G}$  y debe ser corregido por un factor f que usualmente oscila entre 0.6 y 0.75. De esta forma el área transversal de la torre de absorción se calcula por:

$$A = \frac{m_G}{f_c * \hat{G}}$$

(4.97)

Donde:

$m_G$ : Flujo del gas, lb/h

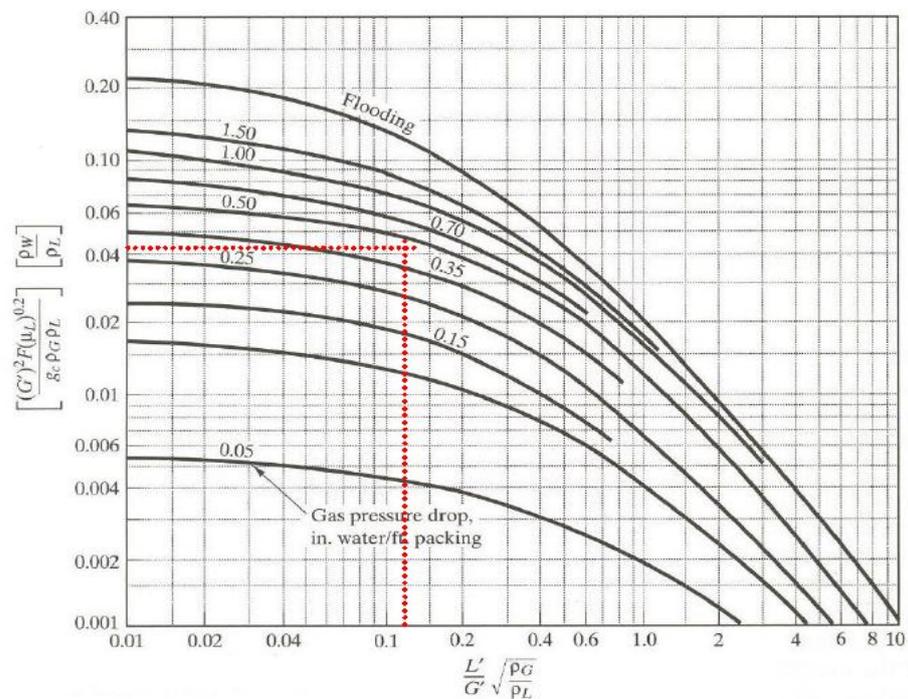


FIGURA 23.

## **CONDICIONES DE INUNDACIÓN EN LA TORRE DE ABSORCIÓN**

### **Caída de presión**


La caída de presión puede determinarse gráficamente encontrando la curva que corresponde a la intersección de la abscisa y la ordenada a las condiciones de diseño del aparato; el valor obtenido será la caída de presión en pulgadas de agua por pie de altura del relleno. De esta forma, la caída de presión total será el producto de la altura del relleno por el valor determinado gráficamente.

## **CHIMENEA**

Además de la necesidad de enfriar la descarga gaseosa, surge otro problema asociado precisamente a la reducción de temperatura del gas: al enfriar la descarga gaseosa ésta pierde su flotabilidad y por lo tanto no va a fluir correctamente en la chimenea, además de que la temperatura relativamente baja va a brindar las condiciones para que se produzca condensación en su interior. Aún cuando la descarga gaseosa haya sido depurada, van a quedar ciertas cantidades de gases de naturaleza ácida contenidos en el flujo gaseoso; esto, unido al hecho de que los gases salen casi saturados del sistema de remoción, va a constituir un problema de corrosión principalmente en la chimenea si se produjera condensación en el interior de ésta. Por ello va a ser necesario calentar el gas hasta una temperatura superior al punto de rocío de los gases ácidos, el cual es típicamente alrededor de 110 °C.

Es por esto que para reducir la humedad se aprovecha parte del aire caliente que sale del intercambiador de calor de flujo cruzado que no es necesario para el incinerador y se lo mezcla con los gases de salida antes del ingreso a la chimenea.

La temperatura de salida se puede calcular rápidamente realizando un balance térmico:

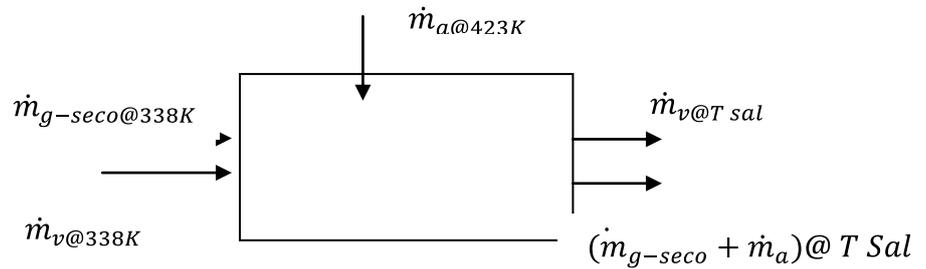

$T_{sal}$

$$= \frac{\dot{m}_{g-seco} * C_{p@338K} * T_{@338K} + \dot{m}_a * C_{p@423K} * T_{@423K} + \dot{m}_v * (h_{g@338K} - h_{g@Tsal})}{(\dot{m}_{g-seco} + \dot{m}_a) * C_{p@Tsal}}$$

**(4.98)**

### La sección de paso de los humos por la chimenea

La velocidad mínima de evacuación de los humos por la coronación de la chimenea suele venir fijada por la normativa correspondiente de la Administración Pública del lugar. A modo de orientación, puede decirse que las velocidades medias deberían oscilar entre un mínimo de 5 m/s y los 15 m/s. Una velocidad media de 10 m/s suele considerarse como adecuada.

La sección de paso (diámetro) de los humos por la chimenea:

$$A = \frac{\dot{m}}{V * \rho_o} * \frac{273 + T_H}{273}$$

**(4.99)**

Donde:

$A$ : Área de la sección transversal de la chimenea,  $m^2$

$\dot{m}$ : Caudal másico de los gases, kg/s

$\rho_o$ : Densidad de los humos en condiciones normales,  $\rho_o = 1.3 \text{ kg}/m^3$

$T_H$ : Temperatura de los gases, °C

## **ALTURA DE LA CHIMENEA**

La altura mínima de una chimenea emitiendo gases considerados por la legislación U.E. como contaminantes, viene determinada por la normativa correspondiente del lugar en el que se ubique.

En el caso del territorio ecuatoriano que mediante memorando No. 358 DPM-AJ de 19 de junio de 2003, la Dirección de Procuraduría Ministerial emitió su informe favorable al proyecto; y,

En ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 179 de la Constitución Política de la República del Ecuador; 6 y 9 de la Ley de Hidrocarburos, en concordancia con lo señalado en el artículo

17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Acuerda:

FIJAR LOS LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA EMISIONES A LA ATMÓSFERA PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS PARA ACTIVIDADES HIDROCARBURÍFERAS.

En su artículo 5, literal b, explica:

Los mecheros, antorchas verticales y venteos (vent stack) no estarán obligadas al monitoreo de emisiones a la atmósfera debido a impedimentos técnicos para realizar el monitoreo directo. Sin embargo, se aplicará la fórmula siguiente para establecer la altura geométrica mínima que deben cumplir para facilitar la dispersión vertical de contaminantes.

$$H = 14 * Q^{0.35}$$

**(4.100)**

Donde

H: Altura geométrica de la antorcha en metros.

Q: Flujo másico de azufre en kg/hora calculado a partir de la concentración de SO<sub>2</sub> o H<sub>2</sub>S en la emisión o en el vente

### **Depresión Mínima**

Además de dispersar los humos en la atmósfera, corrientemente las chimeneas tienen por objeto la creación, en su base, de una depresión o aspiración, que permite la circulación de estos humos desde su origen (hogar, horno, caldera, etc.) hasta su salida a la atmósfera libre, a unas velocidades determinadas.

Esto exige la creación, dentro del circuito completo, de un **diferencial de presiones** que compense tanto las pérdidas de carga de los humos dentro de los aparatos en los que se generan ( $\Delta P_1$ ), como en la propia chimenea ( $\Delta P_2$ ) y proporcionarles la energía cinética para su salida por la coronación de la chimenea a la velocidad  $V$ .

$$\Delta P_1 = \Delta P_{ICFC} + \Delta P_{ciclón} + \Delta P_{torre\ de\ absorción}$$

**(4.101)**

La pérdida de carga  $\Delta P_2$  en la chimenea puede expresarse como un factor de la energía cinética de los humos y de su altura relativa  $H/D$ :

$$\Delta P_2 = f * \frac{\rho_H * V^2}{2} * \frac{H}{D}$$

(4.102)

Siendo  $f$  el factor adimensional de "Fanning", que a su vez es una función del "número de Reynolds" y  $\rho_H$  la densidad de los humos. A esta presión hay que añadir el valor de la presión dinámica en la coronación de la chimenea:

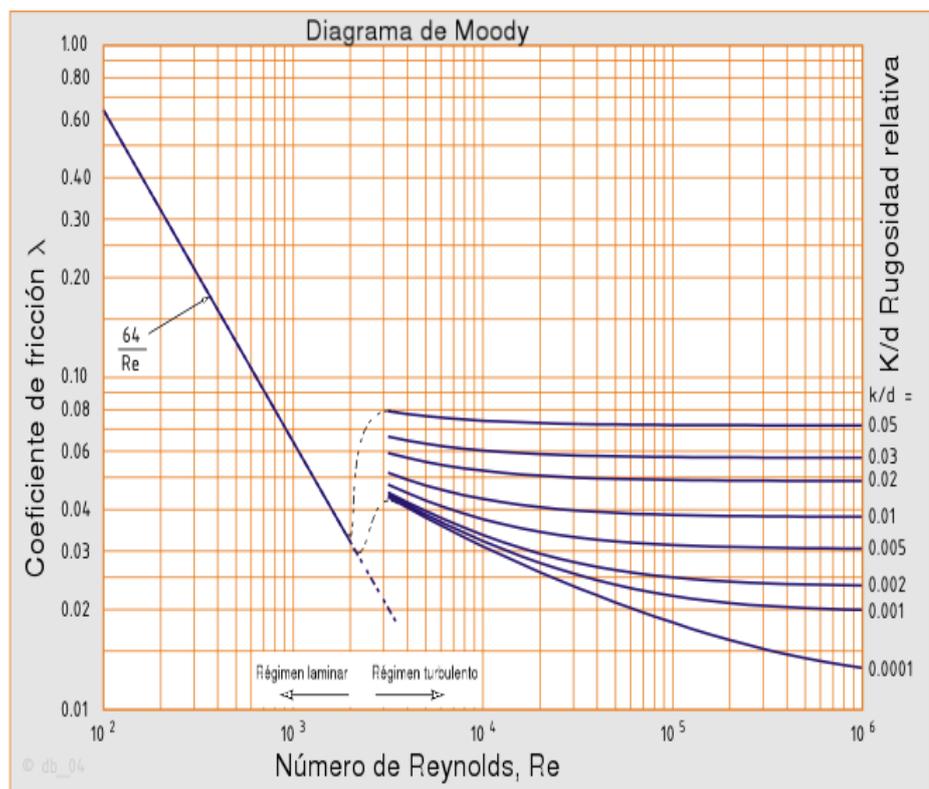


FIGURA 24.

DIAGRAMA DE MOODY

$$\Delta P_C = \frac{\rho_H * V^2}{2}$$

(4.103)

El valor total de la depresión necesaria es:

$$\Delta P = \Delta P_1 + \Delta P_2 + \Delta P_C$$

(4.104)

Para ello se aprovecha el efecto de *empuje de Arquímedes* que sufren los gases calientes rodeados por otros fríos. La chimenea contiene una columna de humos calientes, rodeada de aire a una temperatura ambiente, inferior. El empuje o **tiro**, se calcula por la diferencia del peso de ambas columnas, de altura igual a la de la chimenea. La forma más sencilla de estimar esta diferencia consiste en considerar las dos columnas como de aire a temperaturas distintas pero uniformes: Para la columna caliente, la temperatura será la de entrada de los humos en la chimenea, menos una cantidad por pérdidas, que puede estimarse en ~0,08 °C/m. Para el aire ambiente, la de éste a nivel del suelo:

$$\Delta P = \rho_o * H * 273 * \left( \frac{1}{273 + T_a} - \frac{1}{273 + T_H} \right) * \frac{P}{P_o}$$

**(4.105)**

Donde:

$\rho_o$ : Densidad del aire a condiciones estándar

H: Altura de la chimenea, m

$T_a$ : Temperatura ambiente, °C

$T_H$ : Temperatura de los humos en la base, menos las pérdidas °C

P: Presión atmosférica en la base de la chimenea

$P_o$ : Presión atmosférica estándar

Si la diferencia de presiones creada por el tiro de la chimenea es igual o mayor que las pérdidas de presiones a lo largo del sistema, no es necesario entonces forzar el tiro ni inducirlo.

# CAPÍTULO 5

## SISTEMA EXPERIMENTAL Y CÁLCULOS

### 5.1. INCINERACIÓN

#### Análisis del combustible

En esta tesis se considera que el combustible a quemarse es Diesel 2 que es el combustible más común en el Ecuador, con fórmula química  $C_{12}H_{26}$  y contiene 5% de humedad.

$$\frac{y}{x} = \frac{26}{12} = 2.167$$

$$\frac{z}{x} = \frac{0}{12} = 0$$

$$\frac{u}{x} = \frac{0}{12} = 0$$

$$\frac{w}{x} = \frac{0}{12} = 0$$

$$\frac{v}{x} = \frac{0}{12} = 0$$

Con **la ecuación 4.1** se encuentra el aire necesitado considerando un exceso de aire del 25%:

$$m_{air} = \left(1 + \frac{2.167}{4} - \frac{0}{2} + \frac{0}{2} + \frac{0}{1}\right) (1 + 0.25)(16 * 2 + 3.76 * 2 * 14) \left[ \frac{kg * air}{kg * fuel} \right]$$

$$m_{air} = 264.55143 \left[ \frac{kg * air}{kg * fuel} \right]$$

La masa del combustible se calcula de la **ecuación 4.2**:

$$m_{fuel} = 12 + (2.167) * 1.00797 + (0) * 16 + (0) * 14 + (0) * 32.064 \left[ \frac{kg * fuel}{kmol * fuel} \right]$$

$$m_{fuel} = 14.1667 \left[ \frac{kg * fuel}{kmol * fuel} \right]$$

La razón aire/combustible se obtiene de la **ecuación 4.3**:

$$m_{a/f} = \frac{264.55143}{14.1667}$$

$$m_{a/f} = 18.6742$$

De las **ecuaciones 4.4 y 4.5** se obtiene el Poder Calorífico Superior e Inferior

$$X_C = \left( \frac{12}{12 * 1 + 2.167 * 1} \right) * 100\%$$

$$X_C = 84.7039\%$$

$$X_H = \left( \frac{2.167 * 1}{12 * 1 + 2.167 * 1} \right) * 100\%$$

$$X_H = 15.2961\%$$

$$PCS = 0.3491 * 84.7039 + 1.1783 * 15.2961 + 0.1005 * 0 - 0.1034 * 0 - 0.0211 * 0 \left[ \frac{MJ}{kg}, db \right]$$

$$PCS = 47.5919 \left[ \frac{MJ}{kg}, db \right]$$

$$PCI = 47.5919 * \left( 1 - \frac{5}{100} \right) - 2.444 \left( \frac{5}{100} \right) - 2.444 * 8.936 * \left( \frac{15.2961}{100} \right) \\ * \left( 1 - \frac{5}{100} \right) \left[ \frac{MJ}{kg}, db \right]$$

$$PCI = 41.9169 \left[ \frac{MJ}{kg}, db \right]$$

### **Análisis de la carga**

Usando las tablas 1 y 2 encuentro la composición porcentual de la carga a ser incinerada usando las ecuaciones 4.6

$$\%C = \frac{49.3 * 23 + 85.6 * 35.3 + 0 * 13 + 0 * 2 + 49.8 * 0.3 + 0 * 11 + 0 * 9 + 0 * 0.4 + 48 * 6}{100}$$

$$\%C = 44.5912$$

$$\%H = \frac{7.07 * 23 + 14.4 * 35.3 + 0 * 13 + 0 * 2 + 5.24 * 0.3 + 0 * 11 + 0 * 9 + 0 * 0.4 + 5.91 * 6}{100}$$

$$\%H = 7.0796$$

$$\%O = \frac{34.9 * 23 + 0 * 35.3 + 0 * 13 + 0 * 2 + 4.07 * 0.3 + 0 * 11 + 0 * 9 + 0 * 0.4 + 0 * 6}{100}$$

$$\%O = 10.5848$$

$$\%N = \frac{0.7 * 23 + 0 * 35.3 + 0 * 13 + 0 * 2 + 0.37 * 0.3 + 0 * 11 + 0 * 9 + 0 * 0.4 + 0.69 * 6}{100}$$

$$\%N = \mathbf{0.20351}$$

$$\%S = \frac{0.15 * 23 + 0 * 35.3 + 0 * 13 + 0 * 2 + 0.03 * 0.3 + 0 * 11 + 0 * 9 + 0 * 0.4 + 0.04 * 6}{100}$$

$$\%S = \mathbf{0.03699}$$

$$\%Cl = \frac{0 * 23 + 0 * 35.3 + 0 * 13 + 0 * 2 + 0.01 * 0.3 + 0 * 11 + 0 * 9 + 0 * 0.4 + 0.025 * 6}{100}$$

$$\%Cl = \mathbf{0.00153}$$

$$\%ashes = \frac{7.9 * 23 + 0 * 35.3 + 100 * 13 + 100 * 2 + 5.9 * 0.3 + 100 * 11 + 0 * 9 + 100 * 0.4 + 4.5 * 6}{100}$$

$$\%ashes = \mathbf{28.5047}$$

$$\%humedad = \frac{6 * 23 + 2 * 35.3 + 10 * 13 + 3 * 2 + 20 * 0.3 + 2 * 11 + 41 * 9 + 8 * 0.4 + 78.29 * 6}{100}$$

$$\%Humedad = \mathbf{12.1454}$$

Se encuentra el poder calorífico de la masa usando las ecuaciones 4.4 y 4.5

$$PCS = 0.3491 * 44.5912 + 1.1783 * 7.07962 + 0.1005 * 0.03699 - 0.1034$$

$$* 10.5848 - 0.0211 * 28.5047 \left[ \frac{MJ}{kg}, wb \right]$$

$$PCS_{carga} = 22.2165 \left[ \frac{MJ}{kg}, wb \right]$$

$$PCI = 22.2165 * \left( 1 - \frac{12.1454}{100} \right) - 2.444 * \left( \frac{12.1454}{100} \right) - 2.444 * 8.936$$

$$* \left( \frac{7.07962}{100} \right) * \left( 1 - \frac{12.1454}{100} \right) \left[ \frac{MJ}{kg}, db \right]$$

$$PCI_{carga} = 17.8657 \left[ \frac{MJ}{kg}, db \right]$$

Usando la **ecuación 4.7** se encuentra la composición química de la carga:

$$\frac{y}{x} = \left( \frac{12}{1.004} \right) * \left( \frac{7.07962}{44.5912} \right)$$

$$\frac{y}{x} = 1.905206408$$

$$\frac{z}{x} = \left( \frac{12}{16} \right) * \left( \frac{10.5848}{44.5912} \right)$$

$$\frac{z}{x} = \mathbf{0.178030643}$$

$$\frac{u}{x} = \left(\frac{12}{14}\right) * \left(\frac{0.20351}{44.5912}\right)$$

$$\frac{u}{x} = \mathbf{0.003911919}$$

$$\frac{w}{x} = \left(\frac{12}{32}\right) * \left(\frac{0.03699}{44.5912}\right)$$

$$\frac{w}{x} = \mathbf{0.000311076}$$

$$\frac{v}{x} = \left(\frac{12}{35.453}\right) * \left(\frac{0.00153}{44.5912}\right)$$

$$\frac{v}{x} = \mathbf{0.0000116147}$$

→  $CH_{1.9052}O_{0.1780}N_{0.0039}S_{0.000311}Cl_{0.0000116147}$  , de la carga.

Con **la ecuación 4.1** se encuentra el aire necesitado para la carga considerando un exceso de aire del 25%:

$$m_{air} = \left( 1 + \frac{1.905206 - 0.000011614}{4} - \frac{0.17803}{2} + \frac{0.003912}{2} + \frac{0.000311}{1} \right) (1 + 0.25)(16 * 2 + 3.76 * 2 * 14) \left[ \frac{kg * air}{kg * carga} \right]$$

$$m_{air-carga} = 238.4201604 \left[ \frac{kg * air}{kg * carga} \right]$$

La masa del combustible-carga se calcula de la **ecuación 4.2**:

$$m_{fuel} = 12 + (1.905206) * 1.00797 + (0.1780306) * 16 + (0.003912) * 14 + (0.000311) * 32.064 + (0.0000116147) * 35.453 \left[ \frac{kg * fuel}{kmol * fuel} \right]$$

$$m_{fuel-carga} = 16.8188 \left[ \frac{kg * carga}{kmol * carga} \right]$$

La razón aire/combustible se obtiene de la **ecuación 4.3**:

$$m_{a/fcarga} = \frac{238.4201604}{16.8188}$$

$$m_{a/fcarga} = 14.17578$$

El análisis más importante de esta sección es calcular la cantidad de combustible necesaria para la combustión. Al inicio se obtiene este valor considerando que el aire para la masa entra a 300 K y luego se considera que el mismo aire precalentado que viene del intercambiador de calor es el usado para la carga, por lo que ya no se necesitaría aire ambiental para la carga. Esto ayuda, ya que se necesita menos energía para calentar a 1473 K el aire precalentado que el que se encuentra a temperatura ambiente. Se asume la

temperatura exterior de las paredes 873 K y el área expuesta 12.25 m<sup>2</sup>.

Para realizar el cálculo de la cantidad de combustible necesario se utiliza la siguiente tabla:

| <b>Propiedades</b>     | <b>Valores</b> | <b>Unidades</b>     |
|------------------------|----------------|---------------------|
| Cp                     | 1007           | J/kg-k              |
| Ta                     | 300            | K                   |
| Tsal                   | 1473           | K                   |
| Tw                     | 373            | K                   |
| hc,r                   | 15             | J/m <sup>2</sup> -K |
| Cp agua                | 2400           | KJ/kg               |
| $\dot{M}_{carga}$      | 100            | Kg/h                |
| $\dot{M}_{aire-carga}$ | 1105.25        | Kg/h                |

**TABLA 14**

**DATOS NECESARIOS PARA CALCULAR EL FLUJO DE COMBUSTIBLE**

El flujo másico de combustible será calculado en las siguientes condiciones:

- No se está quemando carga alguna
- Se quema carga y el aire no es precalentado
- Se quema carga y el aire está precalentado a 423 K

En la tabla se muestra el resultado para cada uno de los casos respectivamente

| $\dot{m}_f$ | $\frac{Kg}{s}$ | $\frac{Kg}{h}$ | $\frac{gal}{h}$ |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>1</b>    | 0.000729982    | 2.627933730    | 0.710345783     |
| <b>2</b>    | 0.009924600    | 35.72873700    | 9.657685696     |
| <b>3</b>    | 0.007957223    | 28.64600219    | 7.743181124     |

**TABLA 15.**

**DATOS DE DISEÑO DEL QUEMADOR**

Así como varía el flujo másico de combustible también varía el flujo másico de aire. De la ecuación 4.9 se presenta la siguiente tabla el flujo másico de los humos para cada caso:

| $\dot{m}_{humos}$ | $\frac{Kg}{s}$ | $\frac{Kg}{h}$ |
|-------------------|----------------|----------------|
| <b>1</b>          | 0.014361785    | 51.702426      |
| <b>2</b>          | 0.484705600    | 1744.94030     |
| <b>3</b>          | 0.445998152    | 1605.593348    |

**TABLA 16.**

**FLUJO DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN**

La temperatura de ablandamiento se obtiene para el papel, madera, vidrio y orgánicos haciendo uso de la tabla 3 y la ecuación 4.10:

$$\%CaO = [\%CaO_{papel} * (\% papel) + \%CaO_{madera} * (\% madera) + \%CaO_{vidrio} * (\% vidrio) + \%CaO_{orgánicos} * (\% orgánicos)] / 100$$

$$\%Al_2O_3 = [\%Al_2O_3_{papel} * (\% papel) + \%Al_2O_3_{madera} * (\% madera) + \%Al_2O_3_{vidrio} * (\% vidrio) + \%Al_2O_3_{orgánicos} * (\% orgánicos)] / 100$$

$$\%K_2O = [\%K_2O_{papel} * (\% papel) + \%K_2O_{madera} * (\% madera) + \%K_2O_{vidrio} * (\% vidrio) + \%K_2O_{orgánicos} * (\% orgánicos)] / 100$$

$$\%P_2O_5 = \left[ \%P_2O_{5_{papel}} * (\% \text{ papel}) + \%P_2O_{5_{madera}} * (\% \text{ madera}) \right. \\ \left. + \%P_2O_{5_{vidrio}} * (\% \text{ vidrio}) + \%P_2O_{5_{orgánicos}} * (\% \text{ orgánicos}) \right] \\ /100$$

La composición total de las cenizas es entonces:

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>CaO</b>                         | 3.694%  |
| <b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b> | 2.2527% |
| <b>K<sub>2</sub>O</b>              | 0.459%  |
| <b>P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b>  | 0.3916% |
| <b>Total</b>                       | 6.7973% |

**TABLA 17.**

**COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LAS CENIZAS**

**Cálculos para llevarlo a 100 %:**

$$CaO = \frac{3.694}{6.7973} * 100 = 54.3451\%$$

$$Al_2O_3 = \frac{2.2527}{6.7973} * 100 = 33.1410\%$$

$$K_2O = \frac{0.459}{6.7973} * 100 = 6.7527\%$$

$$P_2O_5 = \frac{0.3916}{6.7973} * 100 = 5.7611\%$$

$$TA[K] = 1.81c(54.3451) + 4.20c(33.1410) - 2.41c(6.7527) \\ + 5.31c(5.7611) + 1290$$

$$TA[K] = 1541.874324$$

### **CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA CÁMARA DEL INCINERADOR**


Con la ecuación 4.11 se origina una tabla para encontrar el valor promedio de carga que siempre existirá dentro de la cámara de incineración, se separa la carga de 100 Kg/h en cargas de 25 Kg cada 15 minutos, de esta forma se obtiene:

| <b>t<br/>(minutos)</b> | <b>Carga Restante (i)</b> |
|------------------------|---------------------------|
| 0                      | 25,0000                   |
| 15                     | 37,5000                   |
| 30                     | 43,7500                   |
| 45                     | 46,8750                   |
| 60                     | 48,4375                   |
| 75                     | 49,2188                   |
| 90                     | 49,6094                   |
| 105                    | 49,8047                   |
| 120                    | 49,9023                   |
| 135                    | 49,9512                   |
| 150                    | 49,9756                   |

|     |         |
|-----|---------|
| 165 | 49,9878 |
| 180 | 49,9939 |
| 195 | 49,9969 |
| 210 | 49,9985 |
| 225 | 49,9992 |
| 240 | 49,9996 |

**TABLA 18.**

**CARGA RESTANTE DENTRO DEL INCINERADOR VS. TIEMPO**

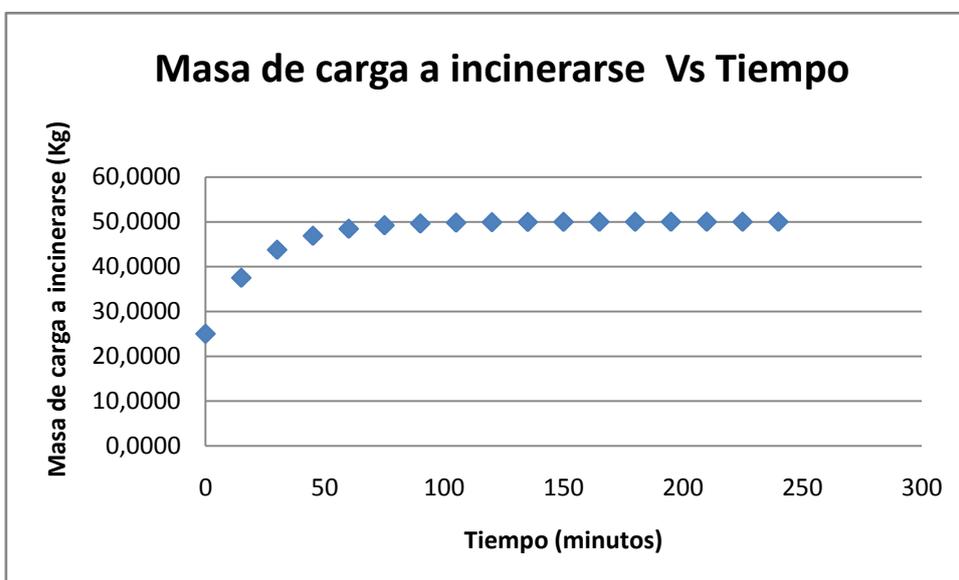

**Figura 25.**

**Carga Restante dentro del incinerador Vs. Tiempo**

Como se puede observar en la Figura 25, la carga dentro del incinerador toma un valor constante de 50 kg.

La densidad promedio de los residuos hospitalarios está en el valor de 212.46 Kg/m<sup>3</sup>. Usando la ecuación 4.12 y 4.13 se encuentra el volumen de la cámara del incinerador:

$$(V_{\text{carga-restante promedio}}) = \frac{(50 \text{ Kg})}{\left(212.46 \text{ Kg/m}^3\right)}$$

$$(V_{\text{carga-restante promedio}}) = \mathbf{0.23533842 \text{ m}^3}$$

$$V_{\frac{\text{cámara}}{\text{incinerador}}} = \frac{(0.23533842 \text{ m}^3) * 100}{25}$$

$$V_{\frac{\text{cámara}}{\text{incinerador}}} = \mathbf{0.94135367 \text{ m}^3}$$

Se desea una sección transversal de cámara de 1.00 m x 1.00 m lo que nos da un largo del incinerador de 0.9413 m

## 5.2. POST-COMBUSTIÓN

### CÁLCULO DE LA DENSIDAD DEL AIRE

La densidad del aire varía directamente con la temperatura e inversamente con la presión. Dentro del incinerador la presión es la atmosférica pero la temperatura aumenta. La densidad del aire a

$P=1\text{atm}$  y  $T=300\text{K}$  es  $1.25 \text{ Kg}/\text{m}^3$ .

Usando la **ecuación 4.15** se encuentra la densidad del aire a la presión y temperatura deseada:

$$\rho_{\text{aire}@1473\text{K}, 1\text{atm}} = \left(1.25 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}\right) * \left(\frac{288}{1473}\right) * \left(\frac{1}{1}\right)$$

$$\rho_{\text{aire}@1473\text{K}, 1\text{atm}} = 0.236682 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$$

El flujo volumétrico de los humos se calcula de la **ecuación 4.14** y se presenta en la siguiente tabla para los 3 casos de flujos máxicos de humos:

| <b>Caso</b> | <b>Flujo Volumétrico<br/>de los humos<br/><math>m^3/s</math></b> |
|-------------|--|
| <b>1</b>    | 0.056413198  |
| <b>2</b>    | 1.730941811  |
| <b>3</b>    | 1.93483233   |

**TABLA 19.**  
**FLUJO VOLUMÉTRICO DE LOS HUMOS**

### **Tiempo de residencia de los gases**

El tiempo de residencia de los gases debe ser igual a 2 segundos, tiempo suficiente para que los gases pierdan cualquier toxina no deseada para el ambiente. Además se separa la longitud del post combustor en 3 pasos. Para que no exista contracción a la entrada del post combustor el área del mismo será igual al del incinerador es decir 1.00 m x. 1.00 m.

De la **ecuación 4.16, 4.17, 4.18** se obtienen los siguientes valores ubicados en la siguiente tabla:

| <b>Flujo Volumétrico de los humos</b><br>$m^3/s$ | $V_{c-post-combustor}$<br>$m^3$ | <b>Longitud de la cámara por paso.</b><br>m |
|--|---------------------------------|---|
| 0.056413198                                      | 0.112826396                     | 0.0668                                      |
| 1.730941811                                      | 3.861883622                     | 2.3   |
| 1.934832330                                      | 3.86966466                      | 1.3   |

**TABLA 20.**

**PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DEL POST-COMBUSTOR**

Finalmente se decide que el 3er caso es el más probable que ocurra, y todos los cálculos posteriores serán desarrollados con el mismo. Para apreciar de mejor forma se presenta en la tabla 21 los valores más significativos a trabajar.

**Tiempo de precalentamiento de las cámaras de incineración y post-combustión**

$$V_{C_{total}} = 0.94135367 + 3.542027126 = \mathbf{4.483380796 \text{ m}^3}$$

$$m_{total} = 1900 \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3} * 4.483380796 \text{ m}^3 = \mathbf{8518.423512 \text{ Kg}}$$

$$q_{precalentamiento} = 8518.423512 \text{ Kg} * 1007 \frac{\text{J}}{\text{Kg} - \text{K}} * (1000 - 300)\text{K}$$

$$= \mathbf{6004.6367 * 10^6 \text{ J}}$$

$$\dot{Q}_{entregado} = 0.00627923325 \frac{\text{Kg}}{\text{s}} * 41.91691491 * 10^6$$

$$= \mathbf{0.263206085 * 10^6 \frac{\text{J}}{\text{s}}}$$

$$t = \frac{6004.6367 * 10^6 \text{ J}}{0.263206085 * 10^6 \frac{\text{J}}{\text{s}}} = \mathbf{22813.44172 \text{ s} = 6.33706 \text{ horas}}$$

| <b>Parámetro</b>                   | <b>Valor</b> | <b>Unidades</b>              |
|------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Cantidad de desechos a incinerarse | 100          | $\frac{\text{kg}}{\text{h}}$ |
| Tipo de Combustible                | Diesel 2     |                              |
| Flujo másico de combustible        | 28.64600219  | $\frac{\text{kg}}{\text{h}}$ |

|                                       |             |                |
|---------------------------------------|-------------|----------------|
| Flujo másico de los humos             | 1605.593348 | $\frac{kg}{h}$ |
| Flujo Volumétrico de los humos        | 1.93483233  | $m^3/s$        |
| Temperatura de salida de los gases    | 1473        | $K$            |
| Área del incinerador y post-combustor | 1.00x1.00   | $m^2$          |
| Longitud del incinerador              | 0.94135367  | $m$            |
| Número de pasos del post-combustor    | 3           |                |
| Longitud por paso del post-combustor  | 1.3         | $m$            |

**TABLA 21.**

**VALORES SELECCIONADOS PARA EL DISEÑO DEL  
INCINERADOR Y POST-COMBUSTOR**

**La composición de los humos**

Los humos se componen de la combustión del combustible dentro de los quemadores y de la combustión de la carga.

**Para el combustible:**

$$\begin{aligned}
 &CH_{2.167} + \left(1 + \frac{2.167}{4}\right) (1 + 0.25)(O_2 + 3.76N_2) \\
 &\rightarrow CO_2 + \frac{2.167}{2} H_2O + 1.25 * \left(1 + \frac{2.167}{4}\right) * 3.76N_2 + 0.25 \\
 &* \left(1 + \frac{2.167}{4}\right) * O_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &CH_{2.167} + 1.927083 * (O_2 + 3.76N_2) \\
 &\rightarrow CO_2 + 1.08333 * H_2O + 7.245833 * N_2 + 0.48180 * O_2
 \end{aligned}$$

**Para la carga:**

$$\begin{aligned}
 & CH_{1.905206408}O_{0.178030643}N_{0.003911919}S_{0.000311076}Cl_{0.0000116147} \\
 & + \left( 1 + \frac{1.905206408 - 0.0000116147}{4} - \frac{0.178030643}{2} \right. \\
 & \left. + \frac{0.003911919}{2} + \frac{0.000311076}{1} \right) (1 + 0.25)(O_2 + 3.76N_2) \\
 & \rightarrow CO_2 + \frac{1.905206408 - 0.0000116147}{2} H_2O + 1.25 \\
 & * \left( 1 + \frac{1.905206408 - 0.0000116147}{4} - \frac{0.178030643}{2} \right. \\
 & \left. + \frac{0.003911919}{2} + \frac{0.000311076}{1} \right) * 3.76N_2 \\
 & + \frac{0.003911919}{1} SO_2 + 0.25 \\
 & * \left( 1 + \frac{1.905206408 - 0.0000116147}{4} - \frac{0.178030643}{2} \right. \\
 & \left. + \frac{0.003911919}{2} + \frac{0.000311076}{1} \right) * O_2 + 0.003911919 * NO \\
 & + 0.0000116147 * HCl
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & CH_{1.905206408}O_{0.178030643}N_{0.003911919}S_{0.000311076}Cl_{0.0000116} \\
 & + 1.851871281 * (O_2 + 3.76N_2) \\
 & \rightarrow CO_2 + 0.9526 * H_2O + 6.5302 * N_2 + 0.00031108 * SO_2 \\
 & + 0.9160 * O_2 + 0.00391192 * NO + 0.0000116147 * HCl
 \end{aligned}$$

Las tablas 22 y 23 que se presentan a continuación indican el número de moles reales que intervienen en el proceso de combustión tanto del

combustible como de la carga y por lo tanto la masa correspondiente a cada compuesto.

|           |             | Para 1 mol de mezcla |          | Valores estimados |           | Masa Total (kg/h) |
|-----------|-------------|----------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|
|           |             | Moles                | Masa (g) | Moles             | Masa kg/h |                   |
| Reactivos | Combustible | 1.0000               | 14.1667  | 2022.0660         | 28.6460   | 563.5865          |
|           | Aire        | 1.9271               | 137.2800 | 3896.7107         | 534.9404  |                   |
| Productos | $CO_2$      | 1.0000               | 44.0000  | 2022.0660         | 88.9709   | 563.5865          |
|           | $H_2O$      | 1.0834               | 18.0000  | 2190.6052         | 39.4309   |                   |
|           | $N_2$       | 7.2459               | 28.0000  | 14651.6323        | 410.2457  |                   |
|           | $O_2$       | 0.4818               | 32.0000  | 974.177           | 31.1737   |                   |

**TABLA 22.**

**ESTIMACIÓN DE EMISIONES POR BALANCE DE MASA “FUEL”**

|           |        | Para 1 mol de mezcla |          | Valores estimados |           | Masa Total (kg/h) |
|-----------|--------|----------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|
|           |        | Moles                | Masa (g) | Moles             | Masa kg/h |                   |
| Reactivos | Carga  | 1.0000               | 14.3060  | 5111.8831         | 73.1306   | 1372.7187         |
|           | Aire   | 1.8519               | 137.2800 | 9466.6963         | 1299.5881 |                   |
| Productos | $CO_2$ | 1.0000               | 44.0000  | 5111.8831         | 224.9229  | 1372.7187         |
|           | $H_2O$ | 0.9512               | 18.0000  | 4862.4232         | 87.5236   |                   |
|           | HCl    | 0.00001506           | 36.4500  | 0.0770            | 0.0028    |                   |
|           | $SO_2$ | 0.00006479           | 64.0000  | 0.3312            | 0.0212    |                   |
|           | NO     | 0.00146100           | 30.0000  | 7.4685            | 0.2241    |                   |

|  |                         |        |         |           |          |         |
|--|-------------------------|--------|---------|-----------|----------|---------|
|  | $N_2$                   | 6.9630 | 28.0000 | 35594.042 | 996.6332 |         |
|  | $O_2$                   | 0.4630 | 32.0000 | 2366.8019 | 75.7377  |         |
|  | <b>Total de Cenizas</b> | -      | -       | -         | 26.8694  | 26.8694 |

**TABLA 23.**

**ESTIMACIÓN DE EMISIONES POR BALANCE DE MASA  
“CARGA”**

A continuación se presenta el total de moles y masa para la mezcla de desechos y combustibles:

|                  |                          | Para 1 mol de mezcla (Moles) | Valores estimados |           | Masa Total (kg/h) |
|------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
|                  |                          |                              | Moles             | Masa kg/h |                   |
| <b>Reactivos</b> | <b>Fuel + Carga</b>      | 2.0000                       | 6272.9741         | 100.1413  | 1648.5839         |
|                  | <b>Aire</b>              | 3.6638                       | 11279.4482        | 1548.4426 |                   |
| <b>Productos</b> | <b><math>CO_2</math></b> | 2.0000                       | 6272.9741         | 276.0109  | 1648.5839         |
|                  | <b><math>H_2O</math></b> | 2.0359                       | 6240.0092         | 112.3202  |                   |
|                  | <b>HCl</b>               | 0.0000116147                 | 0.0493729         | 0.0018    |                   |
|                  | <b><math>SO_2</math></b> | 0.00031108                   | 1.322355          | 0.0846    |                   |
|                  | <b>NO</b>                | 0.00391192                   | 16.629206         | 0.4989    |                   |

|  |                         |         |            |            |         |
|--|-------------------------|---------|------------|------------|---------|
|  | $N_2$                   | 13.7760 | 42410.7252 | 1187.50039 |         |
|  | $O_2$                   | 0.9160  | 2819.8620  | 90.2356    |         |
|  | <b>Total de Cenizas</b> | -       | -          | -          | 26.8694 |

**TABLA 24.**  
**ESTIMACIÓN DE EMISIONES POR BALANCE DE MASA**  
**“FUEL - CARGA”**

El Número total de moles de los gases residuales en base seca, es decir, sin considerar el Agua, es:

$$\begin{aligned}
 N_t &= \sum \text{Moles Humos} \\
 &= \text{Moles } CO_2 + \text{Moles } SO_2 + \text{Moles } NO + \text{Moles } O_2 \\
 &\quad + \text{Moles } N_2 + \text{Moles } HCl \\
 &= 2 + 0.00001161470 + 0.000311108 + 0.00391192 \\
 &\quad + 13.7760 + 0.9160 = \mathbf{16.6962}
 \end{aligned}$$

De la **ecuación 4.27** se obtienen las concentraciones volumétricas de los gases residuales:

$$[CO_2] = \frac{\text{Moles } CO_2}{\text{Moles Humos}} = \frac{2}{16.6962} * 100 = \mathbf{11.72419476\%}$$

$$[N_2] = \frac{\text{Moles } N_2}{\text{Moles Humos}} = \frac{13.7760}{16.6962} * 100 = \mathbf{83.29336922\%}$$

$$[SO_2] = \frac{\text{Moles } SO_2}{\text{Moles Humos}} = \frac{0.00031108}{16.6962} * 100 = \mathbf{0.0003798052891\%}$$

$$[NO] = \frac{\text{Moles } NO}{\text{Moles Humos}} = \frac{0.00391192}{16.6962} * 100 = \mathbf{0.008564524269\%}$$

$$[O_2] = \frac{\text{Moles } O_2}{\text{Moles Humos}} = \frac{0.9160}{16.6962} * 100 = \mathbf{4.973403415\%}$$

$$[HCl] = \frac{\text{Moles } HCl}{\text{Moles Humos}} = \frac{0.0000116147}{16.6962} * 100 = \mathbf{0.0000882831865\%}$$

## **Estimación de Emisiones**

Haciendo uso de las tablas 9 y 10 se obtienen las emisiones estimadas de contaminante utilizando la masa en base seca de fuel+desechos y desechos equivalente a 111.7018 kg/h y 89.0966 kg/h respectivamente.

| <b>Sustancia de emisión estimada</b> | <b>(kg/h)</b> | <b>(g/h)</b> |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| Monóxido de Carbono                  | 0.14800       | 148.0000     |
| Fluoruro de Hidrógeno                | 0.00743       | 7.4300       |
| Óxidos de Nitrógeno                  | 0.17800       | 178.0000     |
| Material Particulado Total           | 0.91678       | 916.7794     |
| Dióxido de Azufre                    | 0.10900       | 109.0000     |
| Cloruro de Hidrógeno                 | 1.68000       | 1680.0000    |
| Compuestos Orgánicos Totales         | 0.01500       | 15.0000      |

**TABLA 25.**

**ESTIMACIÓN DE EMISIONES – 1**

| <b>Sustancia de emisión estimada</b> | <b>Emisión estimada del contaminante</b> |               |
|--------------------------------------|--|---------------|
|                                      | <b>(Kg/h)</b>                            | <b>(mg/h)</b> |
| Plomo                                | 0,003243116                              | 3243,11624    |
| Bifenilos Policlorados (PCB's)       | 2,07595E-06                              | 2,07595078    |
| Aluminio                             | 0,000466866                              | 466,866184    |
| Antimonio                            | 0,000569327                              | 569,327274    |
| Arsénico                             | 1,07807E-05                              | 10,7806886    |
| Bario                                | 0,000144336                              | 144,336492    |

|                                |             |            |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Berilio                        | 2,77981E-07 | 0,27798139 |
| Cadmio                         | 0,000244125 | 244,124684 |
| Cromo                          | 3,45695E-05 | 34,5694808 |
| Cobre                          | 0,000555963 | 555,962784 |
| Hierro                         | 0,000643277 | 643,277452 |
| Manganeso                      | 2,53034E-05 | 25,3034344 |
| Mercurio                       | 0,004784487 | 4784,48742 |
| Níquel                         | 2,62835E-05 | 26,283497  |
| Plata                          | 1,00679E-05 | 10,0679158 |
| Talio                          | 4,90922E-05 | 49,0922266 |
| Bromuro de Hidrógeno           | 0,001924487 | 1924,48656 |
| Cloro                          | 0,004659752 | 4659,75218 |
| Dibenzo-P-Dioxinas<br>Cloradas | 9,53334E-07 | 0,95333362 |
| Dibenzofuranos Clorados        | 3,18966E-06 | 3,18965828 |

**TABLA 26.**

**ESTIMACIÓN DE EMISIONES - 2**

### 5.3. Mezclador

Para el mezclador se poseen los siguientes datos:

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| $\dot{m}_{humos}$     | $0.4545998152 \frac{Kg}{s}$    |
| $C_{p_{humos@1473K}}$ | $1223.79 \frac{J}{Kg \cdot K}$ |
| $T_{humos}$           | 1473 K                         |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| $C_{p_{aire@300K}}$     | $1007 \frac{J}{Kg \cdot K}$   |
| $C_{p@1273K}$           | $1125.6 \frac{J}{Kg \cdot K}$ |
| $T_{salida\ mezclador}$ | 1273 K                        |

**TABLA 27.**

**DATOS DE ENTRADA AL MEZCLADOR**

$$\dot{m}_{\frac{a}{mezclador}} = \frac{0.450868175 \frac{Kg}{s} * \left( 1223.79 \frac{J}{Kg * K} * 1473 K - 1125.6 \frac{J}{Kg * K} * 1273K \right)}{1125.6 \frac{J}{Kg * K} * 1273K - 1007 \frac{J}{Kg * K} * 300K}$$

$$= 0.111146499 \frac{Kg}{s}$$

$$\dot{m}_g = \dot{m}_{humos} + \dot{m}_{\frac{a}{mezclador}} = 0.450868175 + 0.111146499$$

$$= 0.569086484 \frac{Kg}{s}$$

**Análisis Volumétrico a la salida del mezclador**

A los moles que se tienen de la salida del post-combustor se le agrega una mol de  $O_2$  y 3.76 moles de  $N_2$ .

$$\begin{aligned}
N_t &= \sum \text{Moles Humos} \\
&= \text{Moles } CO_2 + \text{Moles } SO_2 + \text{Moles } NO + \text{Moles } O_2 \\
&\quad + \text{Moles } N_2 + \text{Moles } HCl \\
&= 2 + 0.00001161470 + 0.00031108 + 0.00391192 \\
&\quad + 13.7760 + 0.9160 + 3.76 + 1 = \mathbf{21.4562}
\end{aligned}$$

$$[CO_2] = \frac{\text{Moles } CO_2}{\text{Moles Humos}} = \frac{2}{21.4562} * 100 = \mathbf{9.321315\%}$$

$$[N_2] = \frac{\text{Moles } N_2}{\text{Moles Humos}} = \frac{17.9688}{21.4562} * 100 = \mathbf{82.746423\%}$$

$$[SO_2] = \frac{\text{Moles } SO_2}{\text{Moles Humos}} = \frac{0.00031108}{21.4562} * 100 = \mathbf{0.00144984\%}$$

$$[NO] = \frac{\text{Moles } NO}{\text{Moles Humos}} = \frac{0.00391192}{21.4562} * 100 = \mathbf{0.0182321\%}$$

$$[O_2] = \frac{\text{Moles } O_2}{\text{Moles Humos}} = \frac{1.9160}{21.4562} * 100 = \mathbf{8.929820\%}$$

$$[HCl] = \frac{\text{Moles } HCl}{\text{Moles Humos}} = \frac{0.00001161470}{21.4562} * 100 = \mathbf{0.00005413214\%}$$

Para hallar el número de moles en los gases de descarga, se utilizan los datos obtenidos previamente en el balance de masa, de donde se obtiene lo siguiente:

| <b>Gases de Descarga</b> | <b>Moles/h</b>    |
|--------------------------|-------------------|
| <i>CO<sub>2</sub></i>    | 6272,9741         |
| <i>H<sub>2</sub>O</i>    | 6240,0092         |
| <i>HCl</i>               | 0,0494            |
| <i>SO<sub>2</sub></i>    | 1,3224            |
| <i>NO</i>                | 16,6292           |
| <i>N<sub>2</sub></i>     | 53369,9254        |
| <i>O<sub>2</sub></i>     | 5734,5430         |
| <b>Total</b>             | <b>71635,4526</b> |

**TABLA 28.**  
**MOLES DE LA DESCARGA GASEOSA**

Los estándares de emisión respecto a los cuales se va a comparar la concentración de las sustancias contaminantes, han sido desarrollados tomando como condiciones estándar 20 °C de temperatura 101.3 kPa de presión atmosférica. De manera que el volumen en condiciones estándar es calculado como:

$$V_o = \frac{71635.4526 * 8.314 * 293}{101300} = 1722.646652 \text{ m}^3 = 1722.656652 \text{ scm}$$

La concentración obtenida para las sustancias reguladas por los estándares de emisión se presentan en la tabla 29; los resultados han sido obtenidos utilizando las relaciones descritas anteriormente y están expresados en mg/scm, y luego, si fuera el caso, transformados a unidades equivalentes que permitirán comparar con el estándar.

| <b>SUSTANCIA</b>     | <b>mg/h</b> | <b>mg/scm</b> | <b>Unidades Comparables con la estándar</b> |        |
|----------------------|-------------|---------------|---|--------|
| Material Particulado | 916779.4    | 532.1923676   | 532.1923676                                 | mg/scm |
| Monóxido de Carbono  | 148000      | 85.9143109    | 73.78629008                                 | ppmv   |
| Dioxinas/Furanos     | 4.6500      | 0.002699335   | 2699.334768                                 | ng/scm |
| Cloruro de Hidrógeno | 1680000     | 975.2435292   | 643.4039754                                 | ppmv   |
| Dióxido de azufre    | 109000      | 63.27472898   | 23.77488992                                 | ppmv   |
| Óxidos de Nitrógeno  | 178000      | 103.3293739   | 82.82677247                                 | ppmv   |
| Plomo                | 3640.0000   | 2.113027647   | 2.113027647                                 | mg/scm |
| Cadmio               | 274.0000    | 0.159057576   | 0.159057576                                 | mg/scm |
| Mercurio             | 5370.0000   | 3.117296281   | 3.117296281                                 | mg/scm |

**TABLA 29.**

**CONCENTRACIÓN DE LAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES**

En la siguiente tabla 30 se muestra la concentración corregida y al 7% de oxígeno haciendo uso de las ecuaciones 4.57 Y 4.58

Haciendo uso de la ecuación 4.59 y de las tablas se presenta las eficiencias de remoción requeridas en la tabla 31 que se encuentra a continuación:

| <b>SUSTANCIA</b>     | <b>En base seca al 7% O2</b> | <b>Unidades</b> |
|----------------------|------------------------------|-----------------|
| Material Particulado | 628.0681128                  | mg/scm          |
| Monóxido de Carbono  | 87.07906913                  | ppmv            |
| Dioxinas/Furanos     | 3185.626471                  | ng/scm          |
| Cloruro de Hidrógeno | 759.3147614                  | ppmv            |
| Dióxido de azufre    | 28.05799398                  | ppmv            |
| Óxidos de Nitrógeno  | 97.74821634                  | ppmv            |
| Plomo                | 2.4936947                    | mg/scm          |
| Cadmio               | 0.187712183                  | mg/scm          |
| Mercurio             | 3.678884763                  | mg/scm          |

**TABLA 30.**

**CONCENTRACIONES CORREGIDAS**

| <b>Sustancia</b>            | <b>Eficiencia de Remoción Requerida (%)</b> |
|-----------------------------|---|
| <b>Material Particulado</b> | 89.0139304                                  |
| <b>Monóxido de Carbono</b>  | 54.06473634                                 |
| <b>Dioxinas/Furanos</b>     | 96.07612502                                 |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Cloruro de Hidrógeno</b> | 98.02453465    |
| <b>Dióxido de Azufre</b>    | Bajo el límite |
| <b>Óxidos de Nitrógeno</b>  | Bajo el límite |
| <b>Plomo</b>                | 51.87863213    |
| <b>Cadmio</b>               | 14.76312456    |
| <b>Mercurio</b>             | 85.04981712    |

**TABLA 31.**

**EFICIENCIA DE REMOCIÓN**

## 5.4. INTERCAMBIADOR DE CALOR

Procedimiento para el cálculo del flujo másico de aire

| Datos                  | Valores                    |
|------------------------|----------------------------|
| $\dot{m}_g$            | $0.598296459 \frac{Kg}{s}$ |
| $T_{g,i}$              | 1273 K                     |
| $T_{g,o}$              | 973 K                      |
| $\overline{Cp}_g$      | $1080.1 \frac{J}{Kg * K}$  |
| $T_{aire/ICFC, i}$     | 300 K                      |
| $T_{aire/ICFC, o}$     | 423 K                      |
| $\overline{Cp}_{aire}$ | $1017.22 \frac{J}{Kg * K}$ |
| $k_{acero,inox}$       | $14.9 \frac{W}{m * k}$     |

**TABLA 32.**

**DATOS DE ENTRADA AL ICFC - 1**

$$q = 0.569086484 \frac{Kg}{s} * 1080.1 \frac{J}{Kg * K} * (1273 - 973)$$
$$= 198112.0942 W$$

$$\begin{aligned}\dot{m}_{aire/ICFC} &= \frac{193866.0016}{1017.22 * (423 - 300)} = 1.54133385 \frac{kg}{s} \\ &= 5548.80186 \frac{kg}{h}\end{aligned}$$

**Procedimiento para el cálculo del área de transferencia de calor**

$$\Delta T_1 = 1273 - 423 = 850 \text{ K}$$

$$\Delta T_2 = 973 - 300 = 673 \text{ K}$$

$$\Delta T_{lm} = \frac{850 - 673}{\ln\left(\frac{850}{673}\right)} = 760.22 \text{ K}$$

Para calcular el coeficiente de transferencia de calor es necesario primero calcular el número de Reynolds del humo que circula por dentro de ellos para luego calcular el número de Nusselt.

| Datos             | Valores                             |
|-------------------|-------------------------------------|
| $\mu_{@1073 K}$   | $424.4 * 10^{-7} \frac{N * s}{m^2}$ |
| $Pr_{@1073 K}$    | 0.726                               |
| $k_{aire@1073 K}$ | $66.7 * 10^{-3} \frac{W}{m * K}$    |
| n                 | 324                                 |
| $N_T$             | 18                                  |
| $N_L$             | 18                                  |

**TABLA 33.**

**DATOS DE ENTRADA AL ICFC – 2**

$$Re_{D,i} = \frac{4 * \left( \frac{0.569086484}{324} \right)}{\pi * 0.02628 * 424.4 * 10^{-7}} = 1876.226162$$

$$Nu_D = 0.023 * 1876.226162^{\frac{4}{5}} * 0.726^{0.4} = 8.394377$$

$$h_i = \frac{8.394377 * 66.7 * 10^{-3}}{0.02628} = 23.29615339 \frac{W}{m^2 * K}$$

| Datos                 | Valores  |
|-----------------------|--|
| $\dot{m}_{aire/ICFC}$ | $1.52522538 \frac{Kg}{s}$                      |
| $D_o$                 | 34.01 mm                                       |
| $D_i$                 | 26.28 mm                                       |
| $S_T$                 | 4 cm   |
| $S_L$                 | 4 cm   |
| $\rho_{@300 K}$       | $1.1614 \frac{Kg}{m^3}$                        |
| $\mu_{@361.5 K}$      | $213.237 \times 10^{-7} \frac{N \cdot s}{m^2}$ |
| $Pr_{@361.5 K}$       | 0.6977   |
| $Pr_s @623 K$         | 0.6873   |
| $k_{@361.5 K}$        | $30.874 \times 10^{-3} \frac{W}{m \cdot K}$    |
| F                     | 1  |

**Tabla 34.**

**Datos de entrada al ICFC - 3**

$$V = \frac{1.52522538}{1.003249 * 0.5 * 0.04 * 18} = 4.267617 m/s$$

$$V_{max} = \frac{0.04}{0.04 - 0.03401} * 6.25 = 28.49828 m/s$$

$$Re_{D,max} = \frac{1.1614 * 28.49828 * 0.03401}{211.088 * 10^{-7}} = 46064.93592$$

$$C = 0.35 \left( \frac{S_T}{S_L} \right)^{\frac{1}{5}} = 0.35 \left( \frac{4}{4} \right)^{\frac{1}{5}} = 0.35$$

$$m = 0.6$$

$$Nu_D = 0.35 * 46064.93592^{0.6} * 0.6977^{0.36} * \left( \frac{0.6977}{0.6873} \right)^{\frac{1}{4}} = 191.4739864$$

$$h_o = \frac{191.4540841 * 30.874 * 10^{-3}}{0.030695} = 172.8107619 \frac{W}{m^2 * k}$$

$$U = \frac{1}{\left( \frac{1}{23.29615339} + \frac{\ln \left( \frac{0.03401}{0.02628} \right)}{14.9} + \frac{1}{172.8107619} \right)}$$

$$= 15.14753409 \frac{W}{m^2 * k}$$

$$A = \frac{198112.0942}{15.14753409 * 1 * 760.22} = 17.20396541 m^2$$

$$L_{tubo} = \frac{17.20396541}{324 * \pi * 0.03401} = 0.496966422 \sim 0.5 \text{ m}$$

### Pérdidas por fricción en las tuberías

$$Re_{D,i} = 2108.0495$$

La velocidad de los gases por tubería se encuentra mediante la fórmula:

$$V_g = \frac{4 * \dot{m}_g / n}{\rho_{aire @ 1123 \text{ K}} * \pi * D_i^2}$$

$$V_g = \frac{4 * \left( \frac{0.598296459}{324} \right)}{0.328584 * \pi * 0.02628^2}$$

$$V_g = 10.24626049 \text{ m/s}$$

De la tabla 11 el valor de  $\epsilon$  para el acero inoxidable es 0.06 mm

$$\frac{\epsilon}{D_i} = \frac{0.06}{26.28} = 0.002283105023$$

Haciendo uso de la figura 19, el valor de  $f$  es:

$$f = 0.002131939$$

Entonces las pérdidas de fricción por tubería son:

$$h = 0.002131939 * \frac{0.5}{0.02628} * \frac{10.2462^2}{2 * 9.81}$$

$$h = 0.215728871 \text{ m}$$

Dado que se trata de 324 tubos las pérdidas totales de fricción son:

$$h_T = h * 324 = 0.215728871 * 324$$

$$h_T = 69.89615432 \text{ m}$$

Llevando este valor a unidades de presión se tiene:

$$\Delta P_{ICFC} = 0.3160285 * 69.89615432 * 9.81$$

$$\Delta P_{ICFC} = \mathbf{216.6948245 \text{ Pa}}$$

## 5.5. HUMIDIFICADOR

### Cálculos dentro de la primera cámara rociadora

| Elementos          | Valores     | Unidades |
|--------------------|-------------|----------|
| $\dot{m}_g$        | 2048.711344 | kg/h     |
| $Cp_g$             | 1087        | J/kg·K   |
| $T_{CR,i}$         | 923         | K        |
| $T_{CR,o}$         | 473         | K        |
| $\dot{m}_{H_2O,i}$ | 12.1454     | Kg/h     |

**TABLA 35.**

### **DATOS DE ENTRADA A LA PRIMERA CÁMARA ROCIADORA**

La cantidad de agua que se va a evaporar o se debe reponer constantemente al sistema será entonces:

$$w_1 = \frac{\dot{m}_{H_2O,i}}{\dot{m}_g - \dot{m}_{H_2O,i}} = \frac{10.9034}{2036.565944} = 0.005963666$$

$$w_2 = \frac{0.005963666 * (3705.6 * 1000 - 101.83 * 1000) + 1087 * (700 - 200)}{2792.0 * 1000 - 101.83 * 1000}$$

$$= 0.205258635$$

$$\dot{m}_L = 2036.565944 * (0.205258635 - 0.005963666) = 436.6438224 \text{ Kg/h}$$

$$G_1 = \frac{\dot{m}_{H_2O}}{\rho_{H_2O}} = \frac{436.6438224 \frac{\text{Kg}}{\text{h}}}{983 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = 0.444195139 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$= 1.963810092 \text{ gpm}$$

### Dimensionamiento de la primera cámara rociadora

Primero es necesario asumir el valor del área transversal de la sección que como se había explicado anteriormente, en razón de que el flujo volumétrico de los gases no varíe el área de la cámara de post-combustión se mantiene por lo que:

$$A = 0.5625 \text{ m}^2 = 6.0547 \text{ ft}^2$$

Flujo másico de gas seco = 2048.711344 kg gas/h – 12.1454 kg H<sub>2</sub>O/h

Flujo másico de gas seco = 2036.565944 kg/h = 4489.850459 lb/h

$$\longrightarrow \widetilde{G}_y = \frac{4489.850459 \text{ lb/h}}{6.0547 \text{ ft}^2} = 741.5480121 \frac{\text{lb}}{\text{ft}^2 \cdot \text{h}}$$

De manera similar el flujo del gas húmedo es:

Flujo másico de gas = 2036.565944 kg/h = 4489.850459 lb/h

$$\longrightarrow G_y = \frac{4489.850459 \text{ lb/h}}{6.0547 \text{ ft}^2} = 745.9703571 \frac{\text{lb}}{\text{ft}^2 \cdot \text{h}}$$

El valor del flujo de agua por unidad de área se calcula como:

Flujo másico de agua = 436.6438224 Kg/h = 962.6329421 lb/h

$$\longrightarrow G_x = \frac{962.6329421 \text{ lb/h}}{6.0547 \text{ ft}^2} = 158.9893706 \frac{\text{lb}}{\text{ft}^2 \cdot \text{h}}$$

Para hallar el valor promedio del calor húmedo del gas, tomamos el calor específico del vapor  $C_{pv}=0.45 \text{ Btu/lb} - ^\circ\text{F}$  y el calor específico del aire  $C_{pa}=0.24 \text{ Btu/lb} - ^\circ\text{F}$ , de manera que un promedio entre los estados 1 y 2 sería:

$$C_{s,1} = 0.24 + 0.45 \cdot 0.00508807 = 0.242289631 \text{ Btu/lb} - ^\circ\text{F}$$

$$C_{s,2} = 0.24 + 0.45 \cdot 0.208847855 = 0.333981534 \text{ Btu/lb} - ^\circ\text{F}$$

$$\rightarrow \bar{C}_s = 0.288135582 \text{ Btu/lb} - ^\circ\text{F}$$

Por lo tanto haciendo uso de la ecuación 4.46:

$$Z = \left[ \frac{0.288135582 * 780.2896}{0.043 * 784.2597^{0.8} * 158.9893706^{0.4}} * \ln \left( \frac{1292 - 149}{392 - 149} \right) \right]^2$$

$$Z = 26.52924285 \text{ ft} = 8.086113221 \text{ m}$$

Este valor es muy alto para diseño, una de las formas de conseguir disminuir el valor de Z sin alterar las condiciones de trabajo es manipular la entrada de agua al sistema. Si el flujo másico de agua aumenta el valor de Z disminuye. Dicho efecto se muestra en la siguiente tabla:

| <b>Cámara Rociadora No. 1</b> |             |                 |           |            |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------|
|                               | <b>m L</b>  | <b>Gx</b>       | <b>Z</b>  |            |
| <b>gpm</b>                    | <b>lb/h</b> | <b>lb/h-ft2</b> | <b>ft</b> | <b>m</b>   |
| 5                             | 2460.7917   | 406.4267        | 12.5208   | 3.8163528  |
| 10                            | 4921.5833   | 812.8534        | 7.1913    | 2.19191909 |
| 15                            | 7382.3750   | 1219.2801       | 5.1992    | 1.58471625 |
| 20                            | 9843.1667   | 1625.7069       | 4.1303    | 1.25892693 |
| 25                            | 12303.9583  | 2032.1336       | 3.4551    | 1.05310703 |
| 30                            | 14764.7500  | 2438.5603       | 2.9862    | 0.91018048 |
| 35                            | 17225.5417  | 2844.9870       | 2.6397    | 0.80458158 |
| 40                            | 19686.3333  | 3251.4137       | 2.3723    | 0.72306364 |
| 45                            | 22147.1250  | 3657.8404       | 2.1589    | 0.65804336 |
| 50                            | 24607.9167  | 4064.2671       | 1.9844    | 0.60485116 |
| 55                            | 27068.7083  | 4470.6939       | 1.8387    | 0.56044677 |
| 60                            | 29529.5000  | 4877.1206       | 1.7151    | 0.52276141 |
| 65                            | 31990.2917  | 5283.5473       | 1.6087    | 0.49033606 |
| 70                            | 34451.0833  | 5689.9740       | 1.5161    | 0.46211077 |
| 75                            | 36911.8750  | 6096.4007       | 1.4347    | 0.437296   |
| 80                            | 39372.6667  | 6502.8274       | 1.3625    | 0.41529101 |
| 85                            | 41833.4583  | 6909.2541       | 1.2980    | 0.39563015 |
| 90                            | 44294.2500  | 7315.6809       | 1.2400    | 0.37794666 |

**TABLA 36.**

**LARGO DE LA PRIMERA CÁMARA ROCIADORA VS. FLUJO  
MÁSICO DE AGUA**

### Cálculos dentro de la segunda cámara rociadora

| Elementos  | Valores | Unidades |
|------------|---------|----------|
| $Cp_g$     | 1015.47 | J/kg·K   |
| $T_{CR,i}$ | 473     | K        |
| $T_{CR,o}$ | 348     | K        |

**TABLA 37.**

### DATOS DE ENTRADA A LA SEGUNDA CÁMARA ROCIADORA

La cantidad de agua que se va a evaporar o se debe reponer constantemente al sistema será entonces:

$$w_3 = \frac{0.205258635 * (2792.0 * 1000 - 101.83 * 1000) + 1015.47 * (200 - 75)}{2634.6 * 1000 - 101.83 * 1000}$$
$$= 0.244531875$$

$$\dot{m}_L = \dot{m}_{g-seco} * (w_3 - w_2) = 2036.565944 * (0.244531875 - 0.205258635)$$
$$= 79.98254309 \text{ Kg/h}$$

$$G_2 = \frac{\dot{m}_{H_2O}}{\rho_{H_2O}} = \frac{135.209519 \text{ Kg/h}}{983 \text{ kg/m}^3} = 0.081365761 \text{ m}^3/\text{h} = 0.02581431 \text{ gpm}$$

### Dimensionamiento de la segunda cámara rociadora

Flujo másico de gas seco = 2454.5886 kg gas/h – 418.022745 kg H<sub>2</sub>O/h

Flujo másico de gas seco = 2036.565944 kg/h = 4489.850459 lb/h

$$\longrightarrow \quad \widetilde{G}_y = \frac{4489.850459 \text{ lb/h}}{6.0547 \text{ ft}^2} = 741.5480121 \frac{\text{lb}}{\text{ft}^2 \cdot \text{h}}$$

De manera similar el flujo del gas húmedo es:

Flujo másico de gas = 2036.565944 kg/h + 418.022745 Kg/h = 2454.5886 kg/h = 6411.431034 lb/h

$$\longrightarrow \quad G_y = \frac{6411.431034 \text{ lb/h}}{6.0547 \text{ ft}^2} = 893.7571446 \frac{\text{lb}}{\text{ft}^2 \cdot \text{h}}$$

El valor del flujo de agua por unidad de área se calcula como:

Flujo másico de agua = 79.98254309 Kg/h = 176.3309747lb/h

$$\longrightarrow G_x = \frac{176.3309747 \text{ lb/h}}{6.0547 \text{ ft}^2} = 29.12299117 \frac{\text{lb}}{\text{ft}^2 \cdot \text{h}}$$

Para hallar el valor promedio del calor húmedo del gas, tomamos el calor específico del vapor  $C_{pv}=0.45 \text{ Btu/lb} - ^\circ\text{F}$  y el calor específico del aire  $C_{pa}=0.24 \text{ Btu/lb} - ^\circ\text{F}$ , de manera que un promedio entre los estados 1 y 2 sería:

$$C_{s,1} = 0.24 + 0.45 * 0.208847855 = 0.333981534 \text{ Btu/lb} - ^\circ\text{F}$$

$$C_{s,2} = 0.24 + 0.45 * 0.27194336 = 0.362374512 \text{ Btu/lb} - ^\circ\text{F}$$

$$\rightarrow \bar{C}_s = 0.348178023 \text{ Btu/lb} - ^\circ\text{F}$$

Por lo tanto haciendo uso de la ecuación 4.46:

$$Z = \left[ \frac{0.348178023 * 741.5480121}{0.043 * 893.7571446^{0.8} * 29.12299117^{0.4}} * \ln \left( \frac{392 - 149}{167 - 149} \right) \right]^2$$

$$Z = 312.2116507 \text{ ft} = 95.16211112 \text{ m}$$

De la misma forma el alto necesario de contacto representaría un gran problema de diseño por lo que se prefiere aumentar el flujo másico de

entrada de agua a la segunda cámara rociadora. Dichos datos se presentan a continuación en la tabla:

| <b>Cámara Rociadora No. 2</b> |             |                 |           |            |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------------|
| <b>m L</b>                    |             | <b>Gx</b>       | <b>Z</b>  |            |
| <b>gpm</b>                    | <b>lb/h</b> | <b>lb/h-ft2</b> | <b>ft</b> | <b>m</b>   |
| 1                             | 492.1583    | 81.2853         | 131.9018  | 40.2036688 |
| 2                             | 984.3167    | 162.5707        | 75.7577   | 23.0909441 |
| 3                             | 1476.4750   | 243.8560        | 54.7714   | 16.694318  |
| 4                             | 1968.6333   | 325.1414        | 43.5114   | 13.2622647 |
| 5                             | 2460.7917   | 406.4267        | 36.3978   | 11.0940389 |
| 10                            | 4921.5833   | 812.8534        | 20.9050   | 6.37185209 |
| 15                            | 7382.3750   | 1219.2801       | 15.1139   | 4.60672915 |
| 20                            | 9843.1667   | 1625.7069       | 12.0068   | 3.65966801 |
| 25                            | 12303.9583  | 2032.1336       | 10.0438   | 3.06135489 |
| 30                            | 14764.7500  | 2438.5603       | 8.6807    | 2.6458711  |
| 35                            | 17225.5417  | 2844.9870       | 7.6735    | 2.33889783 |
| 40                            | 19686.3333  | 3251.4137       | 6.8961    | 2.10192731 |
| 45                            | 22147.1250  | 3657.8404       | 6.2760    | 1.91291501 |
| 50                            | 24607.9167  | 4064.2671       | 5.7687    | 1.75828667 |
| 55                            | 27068.7083  | 4470.6939       | 5.3452    | 1.62920425 |
| 60                            | 29529.5000  | 4877.1206       | 4.9857    | 1.51965389 |
| 65                            | 31990.2917  | 5283.5473       | 4.6765    | 1.42539424 |
| 70                            | 34451.0833  | 5689.9740       | 4.4073    | 1.34334404 |
| 75                            | 36911.8750  | 6096.4007       | 4.1706    | 1.27120817 |
| 80                            | 39372.6667  | 6502.8274       | 3.9608    | 1.20724022 |
| 85                            | 41833.4583  | 6909.2541       | 3.7733    | 1.15008661 |
| 90                            | 44294.2500  | 7315.6809       | 3.6046    | 1.09868116 |
| 95                            | 46755.0417  | 7722.1076       | 3.4520    | 1.05217215 |
| 100                           | 49215.8333  | 8128.5343       | 3.3132    | 1.0098705  |
| 105                           | 51676.6250  | 8534.9610       | 3.1864    | 0.97121246 |
| 110                           | 54137.4167  | 8941.3877       | 3.0700    | 0.93573212 |

**TABLA 38.**

**LARGO DE LA SEGUNDA CÁMARA ROCIADORA VS.  
FLUJO MÁSSICO DE AGUA**

## 5.6. OTROS CÁLCULOS

### LAVADOR VENTURI

La siguiente tabla muestra los valores más adecuados a elegir al momento de diseñar un lavador de partículas tipo Venturi:

#### Velocidad del gas en la garganta

---

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| $V_G > 4575 \text{ cm/s}$        | Alta eficiencia de remoción PM                 |
| $2000 < V_G < 2300 \text{ cm/s}$ | Absorción y remoción de partículas simultáneas |

#### Relación Líquido – Gas

---

|  |   |
|--|---|
| $0.26 < \frac{L}{G} < 2.6 \text{ l/m}^3$ | Remoción de PM                                      |
| $5.5 < \frac{L}{G} < 11 \text{ l/m}^3$   | Absorción de gases y remoción de PM simultáneamente |

#### Caída de Presión

---

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| $10 < \Delta P < 150 \text{ in } H_2O$ | Inferior en aplicaciones de absorción |
|--|---------------------------------------|

#### Dimensiones Típicas

---

Área de entrada/Área de la garganta = 4:1

Ángulo de Convergencia = 12.5°

Ángulo de Divergencia = 3.5°

**TABLA 39.**

**VALORES RECOMENDABLES DEL VENTURI**

## Dimensionamiento del Dispositivo

| Datos                    | Valores            |
|--------------------------|--------------------|
| $V_G$                    | 10000 cm/s         |
| Flujo Molar de los Gases | 99079.8243 moles/h |
| Temperatura de entrada   | 348 K              |
| Presión de entrada       | 1 atm              |
| Ángulo de Convergencia   | 12.5°              |
| Ángulo de Divergencia    | 3.5°               |

**TABLA 40.**

### VALORES DE ENTRADA AL VENTURI

$$G = \frac{98627.66868 * 8.314 * 348}{101300} = 2816.946419 \frac{m^3}{h} = 0.78248512 m^3/s$$


$$G = V_G * A_2$$

$$A_2 = \frac{G}{V_G} = \frac{0.78248512 m^3/s}{100 m/s} = 0.007824851 m^2$$

$$\rightarrow D_2 = 10 cm$$

La tabla 39 recomienda una relación de área de 4:1 por lo que el diámetro del ducto a la entrada que es igual al diámetro de la zona convergente será de 20 cm.

$$\rightarrow D_1 = 20 \text{ cm}$$

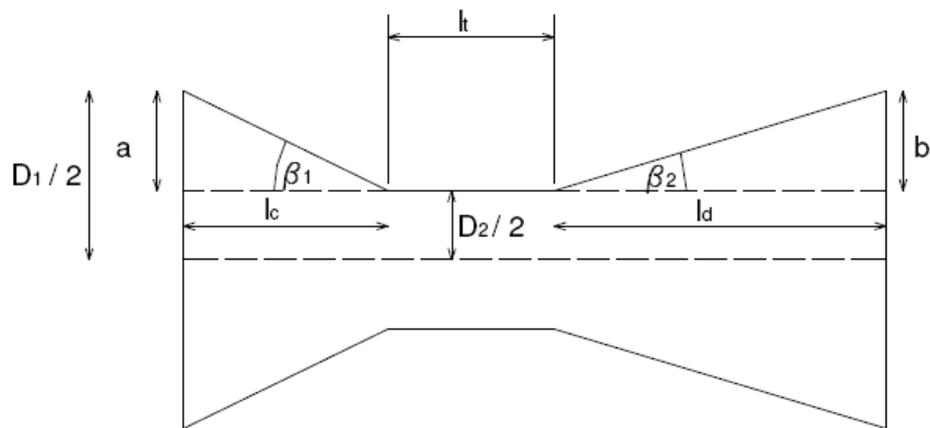

**FIGURA 26.**

**ESQUEMA PARA DIMENSIONAR EL VENTURI**

El valor de  $a$  es:

$$a = \frac{D_1}{2} - \frac{D_2}{2} = \frac{20}{2} - \frac{10}{2} = 5 \text{ cm}$$

La longitud de la zona convergente es:

$$l_c = \frac{a}{\text{Tg}(\beta_1)} = \frac{5 \text{ cm}}{\text{Tg}(12.5)} = 22.55 \text{ cm}$$

La longitud de la zona divergente es:

$$l_d = \frac{b}{Tg(\beta_2)} = \frac{5 \text{ cm}}{Tg(3.5)} = 81.75 \text{ cm}$$

### Determinación de la Eficiencia de Remoción

Para hallar la eficiencia de colección global del lavador de partículas es necesario hacer el análisis para cada rango de tamaño de partícula:

| Rango (um) | Diámetro de corte (um) | Masa acumulada (%) | Masa (%) |
|------------|------------------------|--------------------|----------|
| 0-0.625    | 0.625                  | 31.1               | 31.1     |
| 0.625-1    | 1                      | 35.4               | 4.3      |
| 1-2.5      | 2.5                    | 43.3               | 7.9      |
| 2.5-5      | 5                      | 52                 | 8,7      |
| 5-10       | 10                     | 65                 | 13       |
| 10-100     | 100                    | 100                | 35       |

Tabla 41.

### Distribución de Tamaño de las Partículas Emitidas

$$\frac{L}{G} = 1.43 \frac{l}{m^3} = 0.00143 \text{ m}^3/\text{m}^3$$

$$Q_L = 0.00143 * 0.78248512 = 0.001118954 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$Q_L = 17.7586 \text{ gpm}$$

Las propiedades del gas a 75 °C son:

$$\rho_G = 1.001656 \times 10^{-3} \text{ g/cm}^3$$

$$\mu_G = 2.0733 \times 10^{-4} \text{ poise}$$

El agua a utilizarse tendrá una temperatura igual a la de saturación adiabática del humidificador, es decir, 65°C.

Las propiedades del agua a 65 °C son:

$$\rho_L = 0.980872 \text{ g/cm}^3$$

$$\mu_L = 4.366576 \times 10^{-3} \text{ poise}$$

$$\sigma = 65.35 \text{ dinas/cm}$$

**Para el rango comprendido entre 10 y 100  $\mu\text{m}$**

$$d_d = \frac{58600}{10000 \text{ cm/s}} * \left( \frac{65.35 \text{ dinas/cm}}{0.980872 \text{ g/cm}^3} \right)^{0.5} + 597$$

$$* \left( \frac{4.366576 \times 10^{-3} \text{ poise}}{\left( 65.35 \text{ dinas/cm} * 0.980872 \text{ g/cm}^3 \right)^{0.5}} \right)^{0.45}$$

$$* \left( 1000 * \frac{0.001124083526 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{0.786072396} \right)^{1.5}$$

$$d_d = 82.54505949 \mu\text{m}$$

$$d_a = \frac{(10 + 100)\mu m}{2} = 55 \mu m$$

$$K_p = \frac{(55 \times 10^{-4} \text{ cm})^2 * 10000 \text{ cm/s}}{9 * 2.0733 \times 10^{-4} \text{ poise} * 82.54505949 \times 10^{-4} \text{ cm}}$$

$$K_p = 19639.46428$$

$$P_t = \text{EXP} \left\{ \frac{0.001124083526 \frac{m^3}{s} * 10000 \text{ cm/s} * 0.980872 \frac{g}{cm^3} * 82.54505949 \times 10^{-4} \text{ cm}}{55 * 0.786072396 * 2.0733 \times 10^{-4} \text{ poise}} \right.$$

$$* \left[ -0.7 - 19639.46428 * 0.5 + 1.4 * LN \left( \frac{19639.46428 * 0.5 + 0.7}{0.7} \right) \right.$$

$$\left. + \frac{0.49}{0.7 * 19639.46428 * 0.5} \right] * \frac{1}{19639.46428} \left. \right\}$$

$$P_t = 0.006281245412$$

$$\eta = 1 - P_t = 1 - 0.006281245412 = 0.993718754$$

$$\eta_{(10-100)\mu m} = 0.993718754 * 35\% = 34.78015639\%$$

**Para el rango comprendido entre 5 y 10  $\mu m$**

$$d_d = 82.54505949 \mu m$$

$$d_a = \frac{(5 + 10)\mu m}{2} = 7.5 \mu m$$

$$K_p = \frac{(7.5 \times 10^{-4} \text{ cm})^2 * 10000 \text{ cm/s}}{9 * 2.0733 \times 10^{-4} \text{ poise} * 82.54505949 \times 10^{-4} \text{ cm}}$$

$$K_p = 365.19665$$

$$P_t = \text{EXP} \left\{ \frac{0.001124083526 \frac{\text{m}^3}{\text{s}} * 10000 \text{ cm/s} * 0.980872 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} * 82.54505949 \times 10^{-4} \text{ cm}}{55 * 0.786072396 * 2.0733 \times 10^{-4} \text{ poise}} \right.$$

$$* \left[ -0.7 - 365.19665 * 0.5 + 1.4 * \text{LN} \left( \frac{365.19665 * 0.5 + 0.7}{0.7} \right) \right.$$

$$\left. + \frac{0.49}{0.7 * 365.19665 * 0.5} \right] * \frac{1}{365.19665} \left. \right\}$$

$$P_t = 0.007601786$$

$$\eta = 1 - P_t = 1 - 0.007601786 = 0.99239821$$

$$\eta_{(5-10)\mu\text{m}} = 0.99375744 * 13\% = 12.90117678 \%$$

**Para el rango comprendido entre 2.5 y 5  $\mu\text{m}$**

$$d_d = 82.54505949 \mu\text{m}$$

$$d_a = \frac{(2.5 + 5)\mu\text{m}}{2} = 3.75 \mu\text{m}$$

$$K_p = \frac{(3.75 \times 10^{-4} \text{ cm})^2 * 10000 \text{ cm/s}}{9 * 2.0733 \times 10^{-4} \text{ poise} * 82.54505949 \times 10^{-4} \text{ cm}}$$

$$K_p = 91.2991624$$

$$\begin{aligned}
P_t &= EXP \left\{ \frac{0.001124083526 \frac{m^3}{s} * 10000 \text{ cm/s} * 0.980872 \text{ g/cm}^3 * 82.54505949 \times 10^{-4} \text{ cm}}{55 * 0.786072396 * 2.0733 \times 10^{-4} \text{ poise}} \right. \\
&* \left[ -0.7 - 91.2991624 * 0.5 + 1.4 * LN \left( \frac{91.2991624 * 0.5 + 0.7}{0.7} \right) \right. \\
&\left. \left. + \frac{0.49}{0.7 * 91.2991624 * 0.5} \right] * \frac{1}{91.2991624} \right\}
\end{aligned}$$

$$P_t = 0.011108268$$

$$\eta = 1 - P_t = 1 - 0.011108268 = 0.98889173$$

$$\eta_{(5-10)\mu m} = 0.98889173 * 8.7\% = 8.603358066 \%$$

**Para el rango comprendido entre 1 y 2.5  $\mu m$**

$$d_d = 82.54505949 \mu m$$

$$d_a = \frac{(1 + 2.5)\mu m}{2} = 1.75 \mu m$$

$$K_p = \frac{(1.75 \times 10^{-4} \text{ cm})^2 * 10000 \text{ cm/s}}{9 * 2.0733 \times 10^{-4} \text{ poise} * 82.54505949 \times 10^{-4} \text{ cm}}$$

$$K_p = 19.8829287$$

$$\begin{aligned}
P_t &= EXP \left\{ \frac{0.001124083526 \frac{m^3}{s} * 10000 \frac{cm}{s} * 0.980872 \frac{g}{cm^3} * 82.54505949 \times 10^{-4} \text{ cm}}{55 * 0.786072396 * 2.0733 \times 10^{-4} \text{ poise}} \right. \\
&* \left[ -0.7 - 19.8829287 * 0.5 + 1.4 * LN \left( \frac{19.8829287 * 0.5 + 0.7}{0.7} \right) \right. \\
&\left. \left. + \frac{0.49}{0.7 * 19.8829287 * 0.5} \right] * \frac{1}{19.8829287} \right\}
\end{aligned}$$

$$P_t = 0.03166273$$

$$\eta = 1 - P_t = 1 - 0.03166273 = 0.96833727$$

$$\eta_{(5-10)\mu m} = 0.96833727 * 7.9\% = 7.649864434 \%$$

**Para el rango comprendido entre 0.625 y 1  $\mu m$**

$$d_d = 82.54505949 \mu m$$

$$d_a = \frac{(0.625 + 1)\mu m}{2} = 0.8125 \mu m$$

$$K_p = \frac{(0.8125^{-4} \text{ cm})^2 * 10000 \frac{cm}{s}}{9 * 2.0733 \times 10^{-4} \text{ poise} * 82.54505949 \times 10^{-4} \text{ cm}}$$

$$K_p = 4.28598846$$

$$\begin{aligned}
P_t &= EXP \left\{ \frac{0.001124083526 \frac{m^3}{s} * 10000 \frac{cm}{s} * 0.980872 \frac{g}{cm^3} * 82.54505949 \times 10^{-4} \text{ cm}}{55 * 0.786072396 * 2.0733 \times 10^{-4} \text{ poise}} \right. \\
&* \left[ -0.7 - 4.28598846 * 0.5 + 1.4 * LN \left( \frac{4.28598846 * 0.5 + 0.7}{0.7} \right) \right. \\
&\left. \left. + \frac{0.49}{0.7 * 4.28598846 * 0.5} \right] * \frac{1}{4.28598846} \right\}
\end{aligned}$$

$$P_t = 0.269038267$$

$$\eta = 1 - P_t = 1 - 0.269038267 = 0.73096173$$

$$\eta_{(5-10)\mu m} = 0.73096173 * 4.3\% = 3.1431335452 \%$$

### Caída de Presión

$$\begin{aligned}
Re_D &= \frac{\rho_G * V_G * d_d}{\mu_G} \\
&= \frac{1.001656 \times 10^{-3} \frac{g}{cm^3} * 10000 \frac{cm}{s} * 82.54505949 \times 10^{-4} \text{ cm}}{2.0733 \times 10^{-4} \text{ poise}}
\end{aligned}$$

$$Re_D = 39.87930069$$

$$C_D = \frac{24}{39.87930069} + \frac{4}{39.87930069^{1/3}}$$

$$C_D = 1.772616244$$

$$l_t = \frac{2 * 82.54505949 \times 10^{-4} \text{ cm} * 0.980872 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{1.772616244 * 1.001656 \times 10^{-3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}$$

$$l_t = \mathbf{91.20110414 \text{ cm}}$$

$$X = \frac{3 * 91.20110414 \text{ cm} * 1.772616244 * 1.001656 \times 10^{-3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{16 * 82.54505949 \times 10^{-4} \text{ cm} * 0.980872 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}} + 1$$

$$X = \mathbf{1.375}$$

$$\Delta P = 2 * 0.980872 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} * (10000 \text{ cm/s})^2 * \left( \frac{0.001124083526 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}{0.786072396 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}} \right) * \left( 1 - 1.375^2 + \sqrt{1.375^4 - 1.375^2} \right)$$

$$\Delta P = \mathbf{114176.2462 \frac{\text{dinas}}{\text{cm}^2}}$$

$$\rightarrow \Delta P = \mathbf{45.62418453 \text{ in } H_2O = 11.36836056 \text{ KPa}}$$

$$P_t = 3.47 * (45.62418453)^{-1.43}$$

$$\rightarrow P_t = \mathbf{0.014712296}$$

$$\eta = 1 - P_t = 1 - 0.014712296 = \mathbf{0.985287703}$$

$$\eta_{(0-0.625)\mu m} = 0.985287703 * 31.1 \% = \mathbf{30.642476 \%}$$

| Rango (um) | dpm (um) | M (%) | Kp         | Pt          | n          | n*m         |
|------------|----------|-------|------------|-------------|------------|-------------|
| 0-0,625    | 0,3125   | 31,1  |            |             | 0,9852877  | 30,6424476  |
| 0,625-1    | 0,8125   | 4,3   | 4,28598846 | 0,269038267 | 0,73096173 | 3,143135452 |

|        |      |     |            |             |            |             |
|--------|------|-----|------------|-------------|------------|-------------|
| 1-2,5  | 1,75 | 7,9 | 19,8829287 | 0,03166273  | 0,96833727 | 7,649864434 |
| 2,5-5  | 3,75 | 8,7 | 91,2991624 | 0,011108268 | 0,98889173 | 8,603358066 |
| 5-10   | 7,5  | 13  | 365,19665  | 0,007601786 | 0,99239821 | 12,90117678 |
| 10-100 | 55   | 35  | 19639,4643 | 0,006281245 | 0,99371875 | 34,78015641 |
|        |      |     |            |             | no         | 97,72013874 |

**TABLA 42.**  
**EFICIENCIA DE REMOCIÓN DEL VENTURI**

Por lo cual la carga de partículas en los gases a la salida del lavador será:

$$C_o = C_i * (1 - 0.9772013874)$$

$$C_o = 628.0681128 \text{ mg/scm} * (1 - 0.9772013874)$$

$$\rightarrow C_o = \mathbf{14.31908159 \text{ mg/scm}}$$

Por lo tanto el lavador Tipo Venturi es más que eficiente en la recolección de partículas.

# CICLONES

## Selección del Tipo de Ciclón

Dado que las partículas se encuentran viajando dentro de las gotas de agua y se había mencionado anteriormente que el diámetro de estas gotas es de **82.54505949  $\mu\text{m}$** , se puede utilizar cualquiera de los diseños de las 3 familias de ciclones, pero para maximizar la recolección se decide por los ciclones de Alta Eficiencia, del que se selecciona un ciclón Stairmand.

Como se había mencionado el rango de velocidades varía en el intervalo de 15.2 a 27.4 m/s. Para este caso selecciono una velocidad de entrada de 22 m/s.

$$\rightarrow V_i = 22 \text{ m/s}$$

El flujo volumétrico de los gases se mantiene:

$$\rightarrow Q = 0.786072396 \text{ m}^3/\text{s}$$

Área del ducto de entrada:

$$A = \frac{Q}{V_i} = \frac{0.786072396 \text{ m}^3/\text{s}}{22 \text{ m/s}}$$

$$\rightarrow A = 0.035730563 \text{ m}^2$$

Para un ciclón Stairmand (Tabla 5):

$$a = 0.5 * D_C$$

$$b = 0.2 * D_C$$

$$A = a * b = 0.5 * D_C * 0.2 * D_C$$

$$D_C = \sqrt{\frac{A}{0.1}} = \sqrt{\frac{0.035730563 \text{ m}^2}{0.1}} = 0.5977 \sim 0.6 \text{ m}$$

$$\rightarrow D_C = 0.6 \text{ m}$$

Entonces las otras dimensiones se hallan con base en las proporciones propuestas:

$$a = 0.5 * D_C = 0.5 * 0.6 = 0.3 \text{ m}$$

$$b = 0.2 * D_C = 0.2 * 0.6 = 0.12 \text{ m}$$

$$S = 0.5 * D_C = 0.5 * 0.6 = 0.3 \text{ m}$$

$$D_S = 0.5 * D_C = 0.5 * 0.6 = 0.3 \text{ m}$$

$$h = 1.5 * D_C = 1.5 * 0.6 = 0.9 \text{ m}$$

$$H = 4.0 * D_C = 4 * 0.6 = 2.4 \text{ m}$$

$$z = 2.5 * D_C = 2.5 * 0.6 = 1.5 \text{ m}$$

$$B = 0.375 * D_C = 0.375 * 0.6 = 0.225 \text{ m}$$

### **Cálculo de la Eficiencia del Ciclón**

Para calcular la eficiencia de del ciclón se requiere calcular primero si hay o no resuspensión, ya que de presentarse resuspensión en el ciclón, la ecuación de Leith y Licht estaría sobrestimando la eficiencia del ciclón.

El gas a la salida del venturi alcanza su temperatura de saturación. Lo que da una temperatura de entrada al ciclón de 65 °C.

Las propiedades del gas a la temperatura son:

$$\rho_G = 1.001656 \text{ kg/m}^3$$

$$\mu_G = 2.07256 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{s/m}^2$$

La densidad del agua es usualmente  $1000 \text{ kg/m}^3$ , como las gotas

llevan partículas se asume que la densidad aumenta a  $1600 \text{ kg/m}^3$ .

$$W = \sqrt[3]{\frac{4 * 9.81 \text{ m/s}^2 * 2.07256 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{s/m}^2 * (1600 - 1.001656) \text{ kg/m}^3}{3 * \left(1.001656 \text{ kg/m}^3\right)^2}}$$

$$W = 0.755976959 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$V_S = \frac{4.913 * 0.788050731 * 0.2^{0.4} * 0.6^{0.067} * \sqrt[3]{22^2}}{\sqrt[3]{1 - 0.2}}$$

$$V_S = 16.50527533 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Relación entre las velocidades:

$$\frac{V_i}{V_s} = \frac{22}{16.50527533} = \mathbf{1.33290718}$$

Como  $\frac{V_i}{V_s} < 1.35$ , no hay resuspensión del material particulado.

$$V_{sc} = \frac{\pi}{4} * \left(0.3 - \frac{0.3}{2}\right) * (0.6^2 - 0.3^2)$$

$$\mathbf{V_{sc} = 0.031808625 m^3}$$

$$L = 2.3 * 0.3 * \sqrt[3]{\frac{0.6^2}{0.3 * 0.12}}$$

$$\mathbf{L = 1.486559936 m}$$

Condición:  $L < H - S$

$$1.486559936 < 2.4 - 0.3$$

$$\mathbf{1.486559936 < 2.1}$$

Ya que cumple la condición se calcula el volumen evaluado sobre la longitud natural del ciclón:

$$K_L = 0.6 - (0.6 - 0.225) * \left[ \frac{0.3 + 1.486559936 - 0.9}{1.5} \right]$$

$$K_L = 0.378360016$$

$$V_R = \frac{\pi}{4} * 0.6^2 * (0.9 - 0.3) + \frac{\pi}{12} * 0.6^2 * (0.3 + 1.486559936 - 0.9)$$

$$* \left[ 1 + \frac{0.378360016}{0.6} + \left( \frac{0.378360016}{0.6} \right)^2 \right] - \frac{\pi}{4} * 0.3^2$$

$$* 1.486559936$$

$$V_R = 0.234040886 \text{ m}^3$$

$$K_C = \frac{\left( 0.031808625 + \frac{0.234040886}{2} \right)}{0.6^3}$$

$$K_C = 0.689023465$$

$$n = 1 - (1 - 0.67 * 0.6^{0.14}) * \left[ \frac{348}{283} \right]^{0.3}$$

$$n = 0.59968177$$

$$T = \frac{1600 * (82.54505949 \times 10^{-6})^2}{18 * 1.84835 \times 10^{-5}}$$

$$T = 0.029222848 \text{ s}$$

$$G = \frac{8 * 0.689023465}{(0.5 * 0.2)^2}$$

$$G = 551.2053239$$

$\eta$

$= 1$

$- e \left[ -2 \right.$

$\left. * \left( \frac{551.2053239 * 0.03276766 * 0.786072396 * (0.59968177 + 1)}{0.6^3} \right)^{\frac{0.5}{0.59968177+1}} \right]$

$$\eta = 0.999740484$$

$$\eta * m = 0.999810253 * 100\% = 99.98102539 \%$$

La eficiencia es más que suficiente, lo que logrará una separación de todas las gotas que viajen con el gas. Algunas de las partículas que no fueron absorbidas por las gotas de agua serán separadas en el ciclón pero la relación es mínima por lo que se considera que toda la masa de partículas está en las gotas.

### **Caída de Presión en el ciclón**

$$N_H = 16 * \frac{0.3 * 0.12}{0.3^2}$$

$$N_H = 6.4$$


$$\Delta P = \frac{1}{2} * 0.8888 * 22^2 * 6.4$$

$$\Delta P = 1551.364813 \text{ Pa}$$

## TORRE DE ABSORCIÓN

Sobre el relleno se deberá verter una solución de hidróxido de sodio (NaOH) en agua. La utilización de ésta solución alcalina hace posible asumir la condición de transferencia de masa limitada por la fase gaseosa para realizar el diseño, además de que se puede conseguir una alta eficiencia de remoción, tanto del SO<sub>2</sub> como del HCl, sin que se produzcan problemas significativos de incrustaciones en el material de relleno, pues la reacción química producirá sales que no van a tender a precipitarse, sino a permanecer en estado acuoso.

Para el diseño, se consideran las siguientes reacciones químicas de los gases con el líquido de absorción.



Se espera eliminar por lo menos un 98 % de HCl, el dióxido de azufre está bajo el límite pero es común diseñar los equipos para que estos provean una eficiencia superior. Es por esto que se establece una torre de absorción que remueva el 100 % de HCl y un 50 % de SO<sub>2</sub>.

Se puede asumir que finalmente en la torre de absorción el líquido ha alcanzado la temperatura de saturación que se dijo anteriormente era de 65 °C. Además el líquido es recirculado por lo que se asume que alcanza el equilibrio térmico y también se encuentra en la misma temperatura del gas.

$$G = 67310.19423 \text{ mol/h}$$

$$y_1 = \frac{\text{moles } SO_2}{\text{moles totales}} = \frac{1.902421281}{67310.19423} = 0.00002826349416 \frac{\text{mol } SO_2}{\text{mol gas}}$$

$$\eta = 0.5$$

$$y_2 = y_1 * (1 - \eta) = 0.00002826349416 * (1 - 0.5)$$

$$\rightarrow y_2 = 0.00001413174708$$

$$n_{SO_2} = 0.5 * 1.902421281 \frac{\text{mol } SO_2}{h}$$

$$n_{SO_2} = 0.95121064 \frac{\text{mol } SO_2}{h}$$

$$n_{HCl} = 1 * 51.4839572 \frac{\text{mol HCl}}{h}$$

$$n_{HCl} = 51.4839572 \frac{\text{mol HCl}}{\text{h}}$$

La cantidad de NaOH que se requiere para neutralizar las cantidades halladas de los contaminantes se calcula en base a las reacciones químicas que describen el proceso, entonces:

**Para el  $SO_2$ :**

$$m_{NaOH} = 0.95121064 \frac{\text{mol } SO_2}{\text{h}} * \frac{2 \text{ mol NaOH}}{1 \text{ mol } SO_2} * \frac{39.98 \text{ g NaOH}}{1 \text{ mol NaOH}}$$

$$m_{NaOH} = 76.05880277 \frac{\text{g NaOH}}{\text{h}} = 0.167296035 \frac{\text{lb NaOH}}{\text{h}}$$

**Para el  $HCl$ :**

$$m_{NaOH} = 51.4839572 \frac{\text{mol HCl}}{\text{h}} * \frac{1 \text{ mol NaOH}}{1 \text{ mol HCl}} * \frac{39.98 \text{ g NaOH}}{1 \text{ mol NaOH}}$$

$$m_{NaOH} = 2058.328609 \frac{\text{g NaOH}}{\text{h}} = 4.533763456 \frac{\text{lb NaOH}}{\text{h}}$$

Entonces la cantidad total de NaOH requerida es:

$$m_{NaOH} = 0.167296035 + 4.533763456$$

$$m_{NaOH} = 4.701059491 \frac{lb NaOH}{h}$$

El hidróxido de sodio reaccionará también con otras sustancias presentes en los gases de descarga, y su combinación con un ácido formará una sal y agua y dado que la cantidad de hidróxido de sodio es ínfima se decide usar  $5 \frac{lb NaOH}{h}$ . Esta es la cantidad de hidróxido de sodio que deberá tener disuelta la solución.

### **Diámetro de la torre**

Para el relleno se decide utilizar Intalox Saddles de 1 ½ pulgada de tamaño nominal, manufacturadas en material cerámica. Estos rellenos poseen las siguientes características:

$$\text{Factor de empaque: } F_p = 52 \text{ ft}^{-1}$$

$$\text{Área geométrica superficial: } a = 61 \text{ ft}^2/\text{ft}^3$$

$$\text{Constantes de empaque: } \alpha = 5.05, \beta = 0.32, \gamma = 0.45$$

$$MWR = 1.3 \text{ ft}^2/h$$

A 70 °C las propiedades requeridas son:

$$\rho_L = 61.27 \text{ lb/ft}^3$$

$$\rho_G = 0.066 \text{ lb/ft}^3$$

$$\mu_L = 0.48 \text{ cP}$$

$$\dot{L} = 1.3 \frac{\text{ft}^2}{\text{h}} * 61.27 \text{ lb/ft}^3 * 61 \text{ ft}^2/\text{ft}^3$$

$$\dot{L} = 4858.711 \frac{\text{lb}}{\text{h} * \text{ft}^2}$$

$$\text{abscisa} = \frac{L * A}{G_M * MW_G} * \sqrt{\frac{\rho_G}{\rho_L}} = \frac{4858.711 * A}{99079.8243 * \left(\frac{28.94}{453.6}\right)} * \sqrt{\frac{0.066}{61.27}}$$

$$\text{abscisa} = 0.02522658 * A$$

$$\begin{aligned} \dot{G} &= \left( \frac{\text{ordenada} * \rho_L * g_c * \rho_G * \rho_L}{F * (\mu_L)^{0.2} * F * (\mu_L)^{0.2}} \right)^{0.5} \\ &= \left( \frac{\text{ordenada} * 61.27 * 32.2 * 0.066 * 61.27}{52 * 0.48^{0.2} * 61.27} \right)^{0.5} \end{aligned}$$

$$\dot{G} = 1.702934909 * \text{ordenada}^{0.5}$$

El flujo molar del gas expresado en términos de masa por unidad de tiempo es 6321.362688 lb/h, utilizando un factor de corrección de 0.6.

$$A = \frac{6321.362688 \text{ lb/h}}{0.6 * 3600 * \dot{G}}$$

$$A = 2.9265568/\dot{G}$$

| Área Asumida<br><i>ft</i> <sup>2</sup> | abscisa | ordenada | Flujo del gas<br><i>lb/s - ft</i> <sup>2</sup> | Área Resultante<br><i>ft</i> <sup>2</sup> |
|--|---------|----------|--|---|
| 2,000                                  | 0,050   | 0,175    | 0,712  | 4,108                                     |
| 4,000                                  | 0,101   | 0,150    | 0,660  | 4,437                                     |
| 4,500                                  | 0,114   | 0,135    | 0,626  | 4,677                                     |
| 4,600                                  | 0,116   | 0,136    | 0,628  | 4,660                                     |
| 4,651                                  | 0,117   | 0,137    | 0,629  | 4,651                                     |

**TABLA 43.**

**DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE LA TORRE DE  
ABSORCIÓN**

Por lo tanto el área transversal que debe tener la torre de absorción es:

$$\rightarrow A = 4.651 \text{ ft}^2$$

$$D = \left( \frac{4 * A}{\pi} \right)^{0.5} = \left( \frac{4 * 4.651}{\pi} \right)^{0.5} = 2.4335 \text{ ft}$$

$$D \sim 2.5 \text{ ft (762 mm)}$$

### Altura de la torre de absorción

Las constantes críticas requeridas para evaluar la difusividad del  $SO_2$  en la fase gaseosa, se han obtenido del Manual del Ingeniero Químico de Perry, estas son:

Para el  $SO_2$ :  $V_{ocr1} = 123 \text{ cm}^3/\text{mol}$ ,  $T_{cr1} = 430.75 \text{ K}$

Para el aire:  $V_{ocr2} = 92 \text{ cm}^3/\text{mol}$ ,  $T_{cr2} = 132.45 \text{ K}$

El proceso se llevará a cabo a  $T = 338 \text{ K}$  ( $65^\circ\text{C}$ ) y  $P = 1 \text{ atm}$ , entonces la difusividad del  $SO_2$  en aire es:

$$D_{12} = \frac{0.01498 * 338^{1.81} * \left( \frac{1}{64} + \frac{1}{28.9} \right)^{0.5}}{1 * (430.75 * 132.45)^{0.1405} * [123^{0.4} + 92^{0.4}]^2}$$

$$D_{12} = 0.1622 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} = 0.62854201 \frac{\text{ft}^2}{\text{h}}$$

$$Sc_g = \frac{0.048 \text{ lb/ft} - h}{0.62854201 \frac{ft^2}{h} * 0.066 \text{ lb/ft}^3}$$

$$Sc_g = 1.157078946$$

$$HTU_c = \frac{5.05 * (1.157078946)^{0.5} * (1358.64)^{0.32}}{(4858.711)^{0.45}}$$

$$HTU_c = 1.198482785 \text{ ft}$$

$$Z = 1.198482785 * LN\left(\frac{0.00002826349416}{0.00001413174708}\right)$$

$$Z = 0.830724963 \text{ ft} = 253.2049688 \text{ mm}$$

### Caída de presión

Para hacer uso de la figura 23 y determinar la caída de presión a través del aparato, se debe recalculer el valor de la abscisa y la ordenada para las condiciones de flujo de diseño del aparato. La abscisa se mantiene, es decir, 0.117; el nuevo valor de la ordenada se calcula como

$$\text{ordenada} = \left[ \frac{\left( \frac{1358.64}{3600} \right)^2 * 52 * (0.48)^{0.2}}{32.2 * 0.066 * 61.27} \right] * \left[ \frac{61.27}{61.27} \right]$$

$$\text{ordenada} = 0.049$$

La intersección de ambas coordenadas es 0.5 in  $H_2O$ / ft de relleno.

Entonces para una altura de relleno de 0.830724963 ft la caída de presión es:

$$\Delta P = 0.5 * 0.830724963$$

$$\Delta P = 0.415362481 \text{ in } H_2O = 103.5 \text{ Pa}$$

## CHIMENEA

$$\dot{m}_{aire/ICFC} = 1.549464574 \frac{kg}{s} = 5578.072466 \frac{kg}{h}$$

$$\dot{M}_{aire-carga} = 0.307013888 \frac{kg}{s} = 1105.25 \frac{kg}{h}$$

$$\dot{m}_a = \dot{m}_{aire} - \dot{M}_{aire-carga}$$

$$\dot{m}_a = 1.549464574 \frac{kg}{s} - 0.307013888 \frac{kg}{s}$$

$$\dot{m}_a = 1.242450685 \frac{kg}{s} = 4472.822466 \frac{kg}{h}$$

El vapor que viaja con los humos es:

$$\dot{m}_v = 0.15884815 = 571.8533414 \text{ Kg/h}$$

$$\dot{m}_{g-seco} = 0.595268219 = 2142.965589 \text{ Kg/h}$$

Para hallar las propiedades se asume que la temperatura de salida es de 393 K

| Elementos     | Valores | Unidades |
|---------------|---------|----------|
| $C_{p@338K}$  | 1008.52 | J/kg·K   |
| $C_{p@423K}$  | 1017.22 | J/kg·K   |
| $C_{p@393 K}$ | 1013.30 | J/kg·K   |
| $h_{g@338 K}$ | 2617.5  | KJ/kg    |
| $h_{g@393 K}$ | 2706.0  | KJ/kg    |

**TABLA 44.**

**DATOS PRINCIPALES EN LA CHIMENEA**

$$\rightarrow T_{sal} = 388.5076104 \text{ K} = 115.5076 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Esto cumple con la premisa de que la temperatura de salida debe ser alrededor de 110 °C, para evitar el punto de rocío de los gases ácidos restantes.

La humedad de salida se la puede encontrar:

$$w_{salida} = \frac{571.8533414 \text{ Kg/h}}{2142.965589 \frac{\text{Kg}}{\text{h}} + 4472.822466 \frac{\text{kg}}{\text{h}}}$$

$$w_{salida} = 0.086437675$$

La humedad es relativamente baja, así que no se cree necesario un calentador adicional previo la entrada a la chimenea.

$$\begin{aligned}\dot{m} &= \dot{m}_v + \dot{m}_{g-seco} + \dot{m}_a \\ &= 571.8533414 + 2142.965589 + 4472.822466\end{aligned}$$

$$\dot{m} = 7187.641396 \text{ kg/h}$$

$$A = \frac{(7187.641396/3600)}{10 * 1.3} * \frac{273 + 115.5076}{273}$$

$$A = 0.218563391 \text{ m}^2$$

$$Diámetro = \sqrt{\frac{4 * A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 * 0.218563391}{\pi}}$$

$$Diámetro = 0.527525878 \text{ m (52.7525 cm)}$$

### **Altura de la chimenea**

Luego de la torre de absorción se dispone de

$$n_{SO_2} = 0.95121064 \frac{\text{mol } SO_2}{h}, \text{ de } SO_2.$$

$$Q = 0.95121064 \frac{\text{mol } SO_2}{h} * \frac{64 \text{ g}}{1 \text{ mol } SO_2}$$

$$Q = 0.06087748 \text{ kg/h}$$

$$H = 14 * 0.06087748^{0.35}$$

$$H = 5.25 \text{ m}$$

### **Depresión Mínima**

$$\Delta P_1 = 3300.4562 + 1376.57344 + 103.5$$

$$\Delta P_1 = 4780.52964 \text{ Pa}$$

Para proteger el diseño se decide que las pérdidas que se producen en los demás componentes del sistema representan un 20% de pérdidas adicionales, por lo que:

$$\Delta P_1 = 4780.52964 \text{ Pa} * 1.2$$

$$\rightarrow \Delta P_1 = 5736.635568 \text{ Pa}$$

Las propiedades del humo a 115°C son:

$$\rho_H = 0.900836 \text{ kg/m}^3$$

$$\mu = 224.844 \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{s/m}^2$$

$$Re = \frac{\rho_H * V * D}{\mu} = \frac{0.900836 \text{ kg/m}^3 * 10 \text{ m/s} * 0.527525878 \text{ m}}{224.844 \times 10^{-7} \text{ N} \cdot \text{s/m}^2}$$

$$Re = 211352.8944$$

Con el valor de Reynolds y asumiendo una rugosidad media de la superficie se tiene  $f$  de la figura 24:

$$\rightarrow f = 0.035$$

$$\Delta P_2 = 0.035 * \frac{0.900836 \text{ kg/m}^3 * (10 \text{ m/s})^2}{2} * \frac{5.25 \text{ m}}{0.527525878 \text{ m}}$$

$$\Delta P_2 = 0.156891464 \text{ Pa}$$

$$\Delta P_c = \frac{0.900836 \text{ kg/m}^3 * (10 \text{ m/s})^2}{2}$$

$$\Delta P_c = 45.0418 \text{ Pa}$$

$$\Delta P = 5736.635568 + 0.156891464 + 45.0418$$

$$\Delta P = 5781.834259 \text{ Pa}$$

$$\Delta P = 1.3 * 5.25 * 273 * \left( \frac{1}{273 + 27} - \frac{1}{273 + 115.0876} \right) * \frac{95.51816574}{101.3}$$

$$\Delta P = 1.32924669 \text{ m H}_2\text{O}$$

$$\Delta P = 13039.91003 \text{ Pa}$$

La diferencia de presión que proporciona la chimenea es más que suficiente para contrarrestar las pérdidas a lo largo del sistema, por lo que se concluye que no es necesario inducir ni forzar el tiro.

# **CAPÍTULO 6**

## **ANÁLISIS DE RESULTADOS**

Los resultados obtenidos en esta tesis son de carácter teórico, y sirven como base para la definición de los parámetros necesarios en la combustión y lavado de los gases de salida de un incinerador de desechos hospitalarios.

### **6.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS**

#### **INCINERACIÓN**

El presente trabajo se centró en la combustión de desechos hospitalarios. La composición porcentual de los materiales de dichos desechos fue obtenida gracias a un estudio realizado en Ecuador en el año de 1998, auspiciado por la Red Panamericana de Manejo de Residuos y el Ministerio de Salud Pública a incineradores de 19 hospitales del país. El número de hospitales es lo suficientemente grande para considerar la información como confiable y de esta forma

ahorrarse realizar muestreos de los residuos de los hospitales dentro de la ciudad de Guayaquil.

La composición química de todos los materiales se consiguió mediante a la página <http://www.ecn.nl/phyllis/> que es una base de datos que contiene información en la composición de la biomasa y desechos.

Además este trabajo está concebido para reaccionar en cadena al cambio de cualquier porcentaje y/o composición química de los materiales dentro de los desechos.

*Se tiene que se van a quemar 100 kg/h de desechos en intervalos de 25 kg cada 15 minutos. Se ha considerado que el punto de ignición de estos desechos es de 800 K y que una vez que empiezan a quemarse los mismos producen el poder calorífico (17.86 MJ/kg carga) necesario para mantener encendida la carga.*

*Mediante un balance térmico se obtiene una fórmula que permite conseguir el flujo másico de combustible auxiliar (28.646 kg/h) que necesito para mantener la temperatura a través de las condiciones de entrada de la carga y el aire de alimentación sea el mismo precalentado o no. Este combustible auxiliar se divide en dos, para de esta forma tener dos quemadores de 15 kg/h cada uno, ubicados convenientemente uno a la entrada de la carga para la ignición de la misma y el segundo a la salida del incinerador o entrada al post-combustor para elevar la temperatura de los gases.*

*Se considera que la densidad de estos desechos es de 212.46 kg/m<sup>3</sup> y que deben ocupar un 25% del volumen de la cámara de combustión. Esto da el volumen de la cámara (0.9413 m<sup>3</sup>). Las dimensiones de esta cámara varían dependiendo de factores tales como el espacio, pero para este trabajo se asignan las dimensiones de ancho y altura (1.00 m x 1.00m), y se despeja la longitud necesaria para cumplir con el volumen (0.9413 m).*

*Además se tiene que la temperatura de la llama no puede sobrepasar la temperatura de ablandamiento de las cenizas (1542 K), y esto es punto a considerar dentro del control del incinerador*

*En este proyecto se considera como exceso de aire tanto para el combustible auxiliar como para la carga un 25 %, este valor puede variar a criterio del diseñador. Siendo cierto que a mayor cantidad de aire mejora la combustión y se previene la creación de monóxido de carbono y otras toxinas; pero requiere de un volumen mayor de cámara.*

## POST-COMBUSTIÓN

*La post-combustión viene de la necesidad de conseguir una gran temperatura de salida de los gases sin tener una alta temperatura de llama en el primer quemador. Además se requiere que estos gases viajen a esta temperatura por un tiempo de mínimo 2 segundos. Este tiempo condiciona el diseño ya que se tiene un flujo volumétrico de gases de 1.9348 m<sup>3</sup>/s que da como resultado un volumen de cámara de 3.87 m<sup>3</sup> que. De la misma forma que en el incinerador se da un área transversal de 1.00 m x 1.00 m, dejando como variable simplemente la longitud (3.87 m).*

*Para optimizar el espacio se requiere dividir esta longitud en pasos (3) y de esta forma la longitud por paso se reduce a 1.3 m. Juntando las cámaras de incineración y post-combustión se tiene obtiene una sola cámara de 4 pasos, donde la carga ingresa por la primera etapa y los gases viajan a través de las tres restantes saliendo por la cuarta etapa. El número de moles a la salida del post-combustor es de 57761.57. Estos moles varían dependiendo de las relaciones de aire/combustible y aire/carga. Se requiere tener salidas para explosiones que se puedan dar durante el trabajo.*

## **MEZCLADOR**

*El objetivo del mezclador es de disminuir bruscamente la temperatura de los gases de combustión a la salida del post-combustor (De 1473 K a 1273 K). El aire necesario para esto se consigue realizando un análisis termodinámico de un volumen de control cuyos ingresos sean el aire frío y los gases de combustión; y la salida, los gases de combustión más fríos.*

*Los estándares de emisión ó límites permisibles usados en esta tesis son los entregados por la EPA (Emission of Particles Asociation) para fuentes de combustión fijas de desechos hospitalarios. La EPA nos brinda de factores de kg de contaminantes por megagramo de carga, estos kg de contaminantes deben ser divididos para el volumen de los gases.*

*El volumen de los gases a considerar es la suma de los gases a la salida del post-combustor (0.4579 kg/s) y el aire frío a la entrada del mezclador (0.1111 kg/s) que da un total de 0.5691 kg/s. Por lo mientras más se quiere disminuir la temperatura, más aire frío se requiere y como consecuencia disminuye las concentraciones de los contaminantes.*

La EPA regula 8 sustancias contaminantes para las cuales nos ofrecen los límites permisibles y de esta forma se diseñan los sistemas de lavado de gases con la eficiencia de remoción requerida.

## INTERCAMBIADOR DE CALOR

*El intercambiador de calor por el cual se optó es de flujo cruzado de tipo escalonado con 18x18 tubos de Acero Inoxidable Cédula 40 de 34.01 mm de diámetro exterior y 26.28 mm de diámetro interior. Tiene una separación longitudinal y transversal de 4 cm.*

*Su objetivo es disminuir la temperatura de los gases de combustión de 1273 K a 973 K. Al ser el diseño escalonado se consigue una velocidad alta fuera de los tubos lo que incrementa la turbulencia y por lo tanto facilita la transferencia de calor. Realizando los respectivos cálculos se encontró que la longitud de los tubos debe ser 0.5 m y es de un solo paso.*

*Se escogió este sistema ya que es de fácil construcción y mantenimiento. Los gases de combustión viajan dentro de los tubos, lo que permite que el mantenimiento no sea dificultoso. El aire frío va por la parte longitudinal. El sistema es sin mezclar por dentro de los tubos y mezclado por fuera de los mismos.*

*Este sistema permite recuperar 656.55 KW de energía de los cuales 119.20 KW son para el aire necesario para la carga y el resto (536.7*

*KW) son para la entrada a la chimenea donde se produce una mezcla del aire húmedo que viene de la torre de absorción con el aire caliente del intercambiador de calor, con lo que se restaura parte de las características iniciales de temperatura y flotabilidad que tenían los gases, antes de su ingreso al sistema de remoción de contaminantes.*

## HUMIDIFICADOR

La posibilidad de aplicar este método radicó en que el contenido de humedad esperado en los gases, kg de agua por kg de aire seco, era lo suficientemente bajo como para permitir la evaporación del líquido; de haber sido alto, no se hubiera podido reducir los cerca de 625°C que se calculó.

En realidad, la cámara de enfriamiento proveerá no solo la remoción parcial de la carga de material particulado, sino también de un pequeño porcentaje de los gases ácidos.

El gas ingresa a la primera cámara a 973 K con humedad de 0.006 y sale de la segunda cámara a 348 K con humedad de 0.24. La saturación no es alcanzada durante esta etapa.

El gas pasa dentro de las cámaras y agua atomizada es rociada en cada una de las etapas, donde se ha calculado el largo que deben viajar las partículas de agua dentro del gas para que salgan como vapor con el mismo. Para minimizar el espacio se puede variar el flujo de agua sin cambiar las demás condiciones y se consigue disminuir la longitud necesaria d evaporación.

Es importante explicar que aunque el agua de alimentación es mayor que lo necesario no quiere decir que toda se va a evaporar. Solo se evapora el agua necesaria para llevar el gas a las humedades previamente dichas. El resto del agua de alimentación será drenada y luego recirculada al sistema.

Se decide tener un flujo volumétrico de 65 gpm. en la primera cámara lo que requiere de una longitud de 0.5 m mínima. El flujo volumétrico de la segunda cámara es de 100 gpm. lo que requiere una altura de 1.0 m.

*La primera cámara debe tener una inclinación de 5 grados que permite que el agua de alimentación que no se evapora fluya hasta la base de la segunda cámara para luego ser drenada y recirculada.*

## LAVADOR VENTURI

Los resultados muestran que el lavador de partículas tiene una capacidad de remover el 97% del material particulado total que ingresa a éste, siendo 47% la eficiencia de remoción para PM10.

Al aumentar el flujo en la garganta del lavador Venturi, la eficiencia también se incrementa, aunque a una mayor caída de presión. Esto último permite modificar la eficiencia del lavador de partículas por medio de la simple variación en la apertura de la válvula que regula el flujo hacia el lavador Venturi.

El diámetro de la garganta es de 0.2 m y el de la zona convergente es de 0.4 m. Los porcentajes de masa de partículas de diferentes diámetros pueden ser variados de acuerdo al punto de vista del diseñador. El flujo volumétrico de agua que se requiere es de 18 gpm. que se ingresa a 298 K.

Las altas velocidades que se producen en la garganta del venturi producen que el agua de alimentación se atomice automáticamente, por lo que no es necesario que sea inyectada atomizada. El diámetro de gota que se crea es aproximadamente de 83.5  $\mu\text{m}$ . Esta gota será

la encargada de llevar todo el material particulado y luego caer como lodo.

La caída de presión que se da dentro de la garganta es de 11.36 KPa y la concentración de material particulado a la salida del venturi es de 14.32 mg/scm. Se dice que en el venturi los gases alcanzan su temperatura de saturación (65 C).

## CICLÓN

*Aunque el ciclón podría parecer redundante debido a la presencia de la torre de absorción, se consideró que esta última no debía utilizarse para la remoción de partículas, principalmente porque no pareció adecuado operar la torre con líquido contaminado con partículas que a la larga pudieran acumularse en el relleno.*

*Se decidió por un ciclón de alta eficiencia tipo Stairmand. Se tiene una velocidad de entrada de 22 m/s con un área de entrada de 0.036m<sup>2</sup>. Las demás dimensiones se obtienen con los factores recomendados para los ciclones Stairmand.*

*El objetivo del ciclón es de eliminar cualquier partícula que viaje dentro de los gases, como las partículas están dentro de las gotas se hace más fácil la eliminación de dichas partículas ya que para grandes dimensiones un ciclón posee una eficiencia muy alta de remoción (99.98%).*

*Además de llevarse las gotas de agua con partículas, también se lleva parte del resto de partículas que no pudieron ser absorbidas por las*

*gotas de agua del sistema de alimentación. La caída de presión dentro del ciclón es de 1.551 KPa.*

## **TORRE DE ABSORCIÓN**

Se calculó la cantidad de hidróxido de sodio que debía contener la solución acuosa antes de ser vertida en el relleno, éste compuesto es capaz de reaccionar también con otras sustancias también presentes en los gases, razón por la cual se aumentó arbitrariamente un 10% a la cantidad requerida.

Además de llegarse a tener una concentración mayor de estos contaminantes ácidos solo se debe proceder a aumentar la cantidad de hidróxido de sodio a poner en la solución. En otras palabras, no será necesario modificar la estructura ni las dimensiones del sistema para lograr tales cambios; bastará con variar la apertura de algunas válvulas.

## CHIMENEA

Previo al ingreso a la chimenea se mezclan los gases de salida con el aire de recuperación de la salida del intercambiador de calor lo que le devuelve las propiedades de flotabilidad a los gases. Es necesario recalcar que de no ser suficiente se requiere de un calentador que eleve la temperatura de los gases y disminuya su humedad.

Realizando la suma de todas las pérdidas de presión a lo largo de los equipos y calculando por un factor que representa las pérdidas en las tuberías se consigue el tiro que debe de tener la chimenea para mantener el flujo de gases en movimiento.

Realizando los respectivos cálculos se puede ver que debido a las diferencias de presiones entre la base y la salida de los gases produce un tiro natural que es lo suficientemente grande para vencer las pérdidas y proveer un tiro apropiado. Cabe recalcar que se puede forzar el tiro ingresando más aire desde un ventilador. Queda al punto de vista del diseñador.

Para la localización de los pódicos o puertos de muestreo se deberá escoger un tramo recto de chimenea donde el flujo de gas sea laminar

y no ciclónico. El pörtico debe ser una unión de 3 pulgadas de diámetro rosca NTP, directamente soldada a la chimenea. Para el caso de chimeneas con diámetros menores que 30 cm, se instalarán dos pörticos, de preferencia de 1 pulgada de diámetro, instalados uno a continuación de otro y separados al menos 2 diámetros entre sí.

## 6.2. GRAFICACIÓN RESULTADOS OBTENIDOS

### INCINERACIÓN Y POST-COMBUSTIÓN

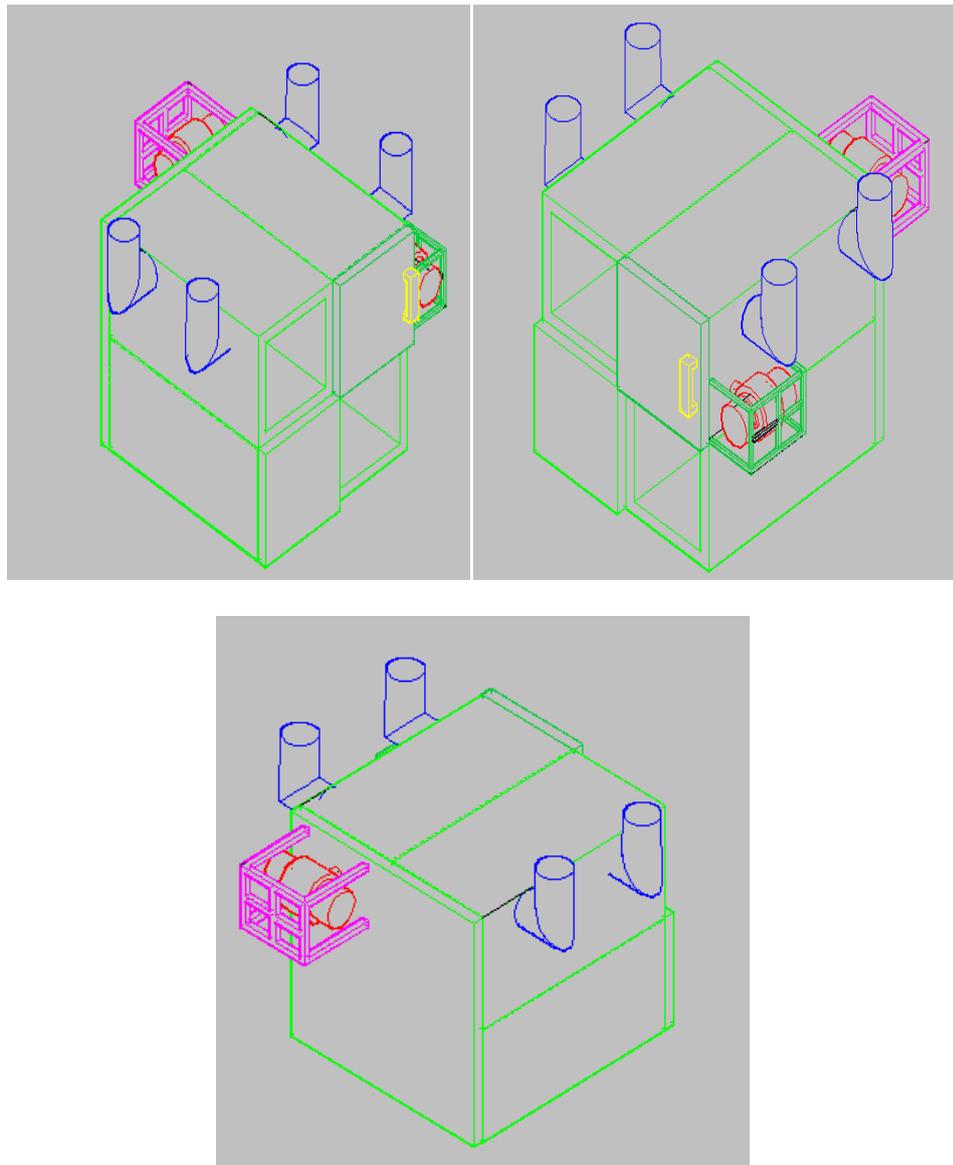


FIGURA 27.

VISTAS DE CÁMARA DE INCINERACIÓN Y POST-COMBUSTIÓN

## MEZCLADOR

Gases de

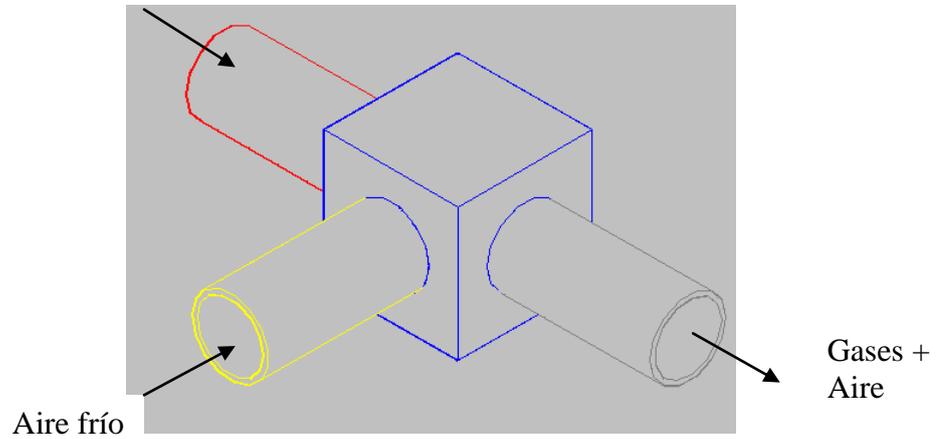


FIGURA 28.

## BALANCE TERMODINÁMICO DENTRO DEL MEZCLADOR

## INTERCAMBIADOR DE CALOR


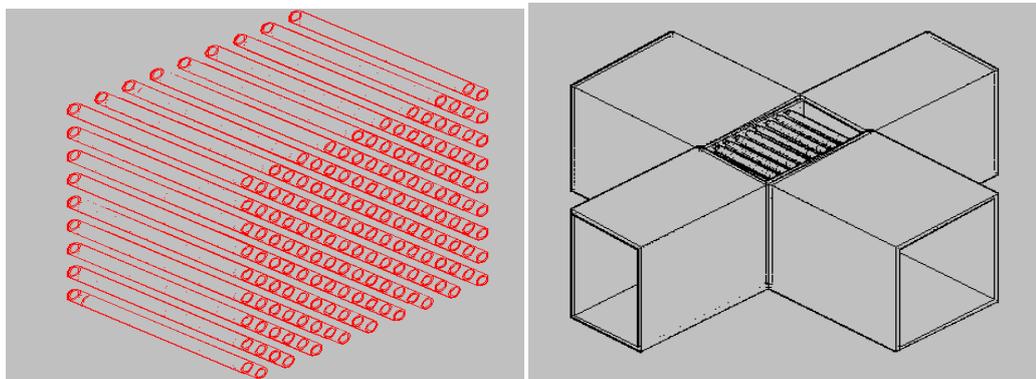


FIGURA 29.

## INTERCAMBIADOR DE CALOR DE FLUJO CRUZADO


## HUMIDIFICADOR

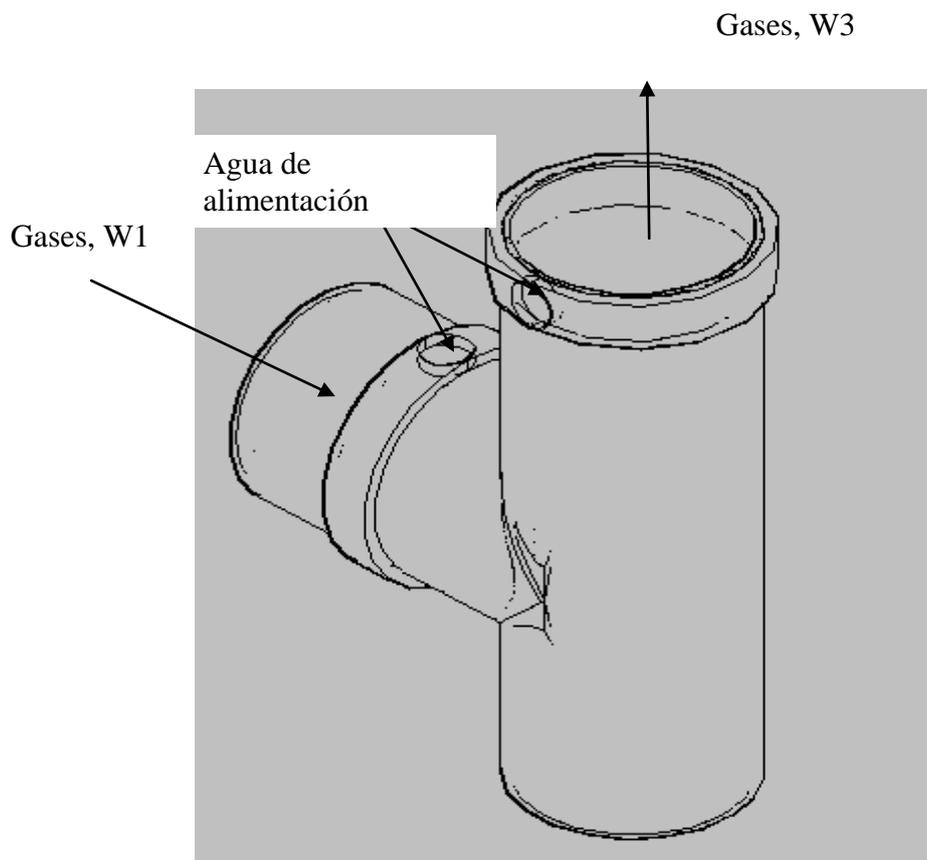

**FIGURA 30.**

**HUMIDIFICADOR HORIZONTAL Y VERTICAL**


## LAVADOR VENTURI

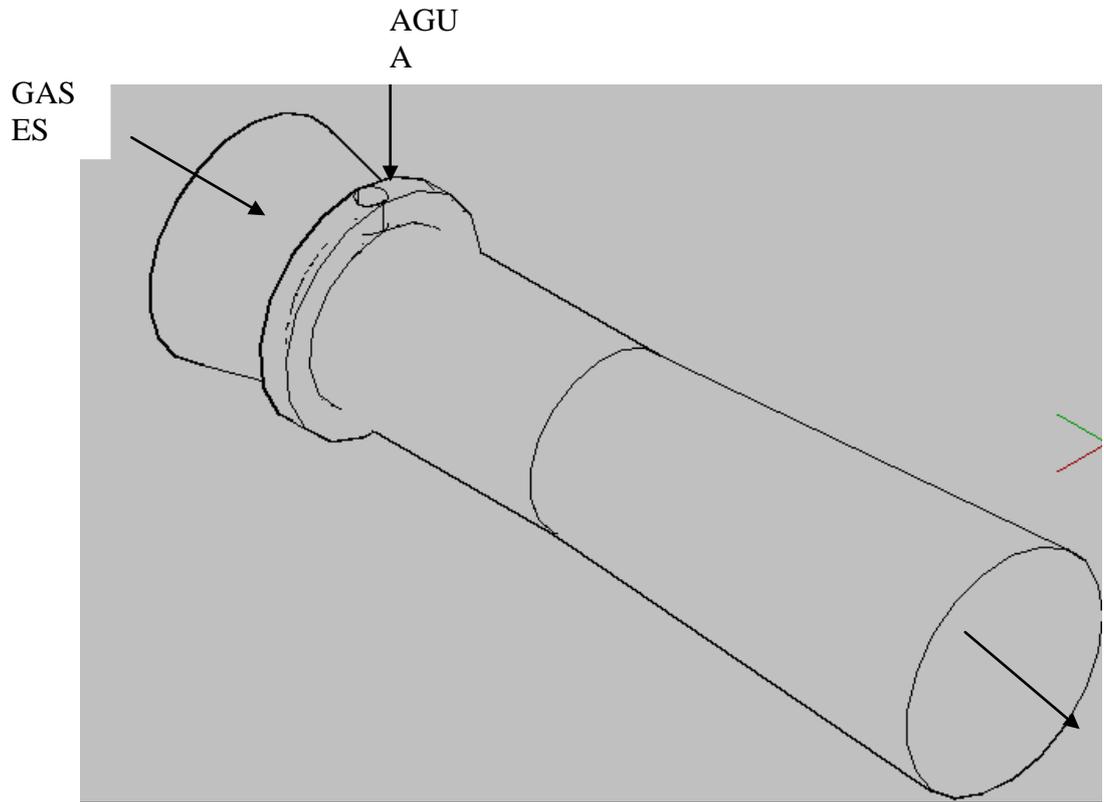

**FIGURA 31.**  
**VENTURI**

**GASES  
SATURADOS**


## CICLÓN

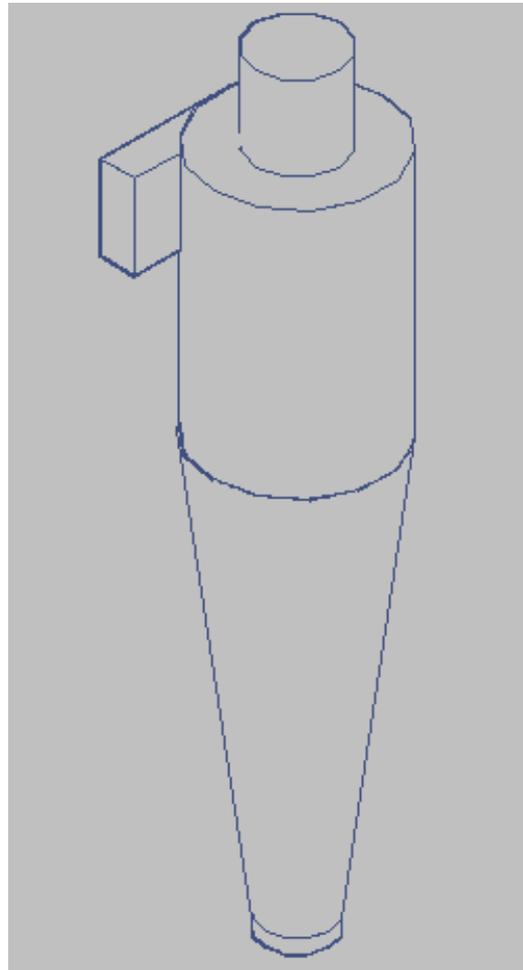

**FIGURA 32.**

**CICLÓN**

## TORRE DE ABSORCIÓN

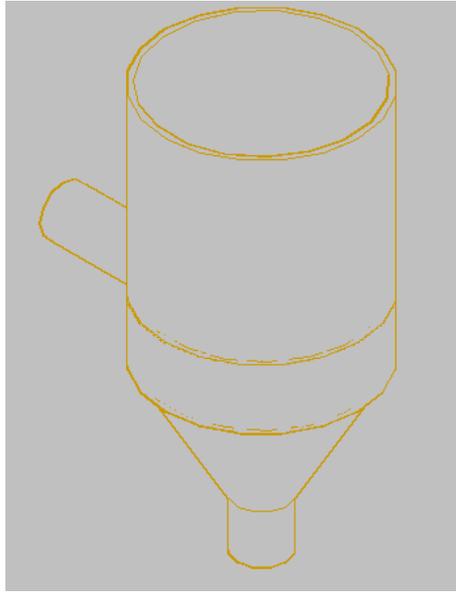

**FIGURA 33.**

**TORRE DE ABSORCIÓN**

## CHIMENEA



**FIGURA 34.**

**CHIMENEA**

# CAPÍTULO 7

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 7.1. CONCLUSIONES

1. Para diseñar este sistema fue indispensable conocer las principales variables de diseño del incinerador de desechos hospitalarios, tales como la cantidad de desechos a incinerarse, la composición porcentual de cada elemento de los desechos, el tipo de combustible auxiliar a utilizarse, la temperatura esperada a la salida de los gases, el tipo de incinerador, entre otras; contar con tal información hizo posible desarrollar el proceso de diseño partiendo de una base adecuada y confiable.
2. El aire utilizado como elemento refrigerante en el intercambiador de calor permite una rápida transferencia de calor y su costo lo representa simplemente el consumo energético del ventilador utilizado para movilizar el flujo de aire requerido, claro que este se encuentra restringido por la temperatura ambiente.

3. Al optimizar los parámetros de temperatura, relación aire/combustible, proporción exceso de aire, tiempo de residencia y selección del tipo de horno (mezclado), se garantiza que la combustión sea completa y no se tendrá problemas de inquemados; esta optimización de los parámetros se la conoce como *medidas de reducción de emisiones primarias*.
4. Con los valores estimados de flujo másico de combustible auxiliar se puede concluir que la *temperatura adiabática de llama es menor* que la *temperatura de ablandamiento* (TA) con lo que se garantiza que las cenizas de los residuos hospitalarios no se fundirán.
5. En la selección de las dimensiones del incinerador, el volumen de los residuos es una característica importante, ya que de eso depende el volumen total que debe poseer la cámara del incinerador.
6. El sistema diseñado será capaz de remover: un 97.72 % de las partículas, principalmente cenizas voladoras; un 50% de dióxido de azufre; y la totalidad del cloruro de hidrógeno, presentes en la descarga gaseosa del incinerador de desechos hospitalarios. Se recuperarán alrededor de 656 KW por hora a partir de los gases

calientes contaminados, para ser utilizados en recalentar los gases tratados hasta unos 115 °C.

7. La cámara de enfriamiento por contacto directo con agua, servirá también como un lavador primario de gases, por lo que brindará una captación adicional tanto de partículas, como de gases contaminantes; ésta capacidad adicional de remoción, permite asegurar el funcionamiento del conjunto dentro de los parámetros de diseño establecidos.

## **7.2. RECOMENDACIONES**

1. Debido a que la composición química de los diferentes componentes de los desechos fue tomada de una base de datos realizada por investigadores de Estados Unidos y no de Ecuador, la composición química va a variar dependiendo de la fuente de datos que se tome, por lo que es necesario indicar siempre la fuente.
2. Los cálculos fueron estimados con ecuaciones empíricas que presentan cierto porcentaje de error; lo recomendable sería realizar un pequeño experimento aplicando la norma correspondiente para

determinar esta temperatura, con esto se disminuyen los errores en la estimación de los parámetros.

3. Del proceso de diseño, cabe indicar que la dependencia existente entre los resultados de cada uno de los componentes del sistema, hace que en determinado momento surja la necesidad de recalcular algunas variables. Por eso, es aconsejable manipular todas las variables siempre con la ayuda de un computador, y para tener una idea clara de la forma en que variarán las condiciones del gas, resulta siempre útil hacer un planteamiento inicial del proceso con la ayuda de una carta psicrométrica.
4. Las condiciones de operación de los diferentes equipos que forman parte del sistema de incineración, enfriamiento y lavado de gases, son variables, por esta razón es aconsejable incorporar al diseño, un sistema de control automático que regule el flujo de gas y líquido a través del sistema. Además se debe tener un sistema de monitoreo de gases que brinden información sobre las condiciones de flujo y el desempeño del conjunto.

**ANEXO A**  
**CARACTERIZACIÓN DE LOS DESECHOS**  
**HOSPITALARIOS**

## **OBJETIVOS DEL ESTUDIO**

En el presente estudio se examina el estado actual de la incineración de desechos hospitalarios en el Ecuador, a través de la monitorización de las emisiones gaseosas, de las variables del proceso termo-químico y de las condiciones de operación.

La evaluación global se sustenta en el estudio de aspectos tales como:

- Caracterización de los desechos hospitalarios.
- Caracterización de emisiones gaseosas.
- Análisis de escorias.
- Diseño y tipo de incinerador.
- Procedimientos de operación.

A pesar de que este trabajo apunta a los desechos hospitalarios, es importante comprender que los mismos aspectos son extrapolables a la incineración de residuos industriales y municipales.

Por lo tanto, el resultado de esta evaluación contribuye al conocimiento de la problemática de la incineración de residuos, los requerimientos del sistema

de gestión, la necesidad de depurar los gases de combustión y la importancia de considerar este tema en la reglamentación ambiental.

## **RESULTADOS ESPERADOS**

1.- Información sobre la situación actual de la Incineración de Desechos Hospitalarios en el Ecuador.

2.-Recomendaciones técnicas, operativas y económicas para el mejoramiento, mantenimiento, operación, adaptación, optimación y uso de esta técnica como opción segura para el tratamiento de los desechos hospitalarios.

## **RESULTADOS EN LA CARACTERIZACIÓN DE LOS DESECHOS**

El conocimiento de la composición, cantidad y propiedades físico-químicas de los desechos a incinerar es una parte fundamental y necesaria para el correcto diseño del proceso. A partir de la caracterización es posible calcular la estequiometría de la combustión, la selección de la tecnología, tipo y capacidad del quemador, e incluso prever el sistema de depuración de gases

Los ensayos de caracterización incluyen análisis químicos, físicos y físico-químicos que determinan:

- Análisis elemental (C, H N, P, S, Inertes).
- Humedad
- Poder calorífico
- Materia orgánica.
- Incombustibles,

Estos procedimientos son fácilmente aplicables a sustancias comunes, sin embargo, dada la complejidad de los desechos hospitalarios, su grado de contaminación biológica y su heterogeneidad de componentes, hay que recurrir a métodos estandarizados que se basan en la determinación de la cantidad de cada componente, es decir, la proporción de: papel, cartón, metal, vidrio, madera, plásticos, fluidos, huesos, tejidos, huesos y materia orgánica.

La caracterización se efectuó en un promedio de tres hospitales por cada ciudad. Los resultados de la caracterización se muestran en las figuras 3 y 4. Se distingue, en todos los casos, que la proporción de papel, plástico y textiles es superior al 70%, lo cual indica que disponemos de residuos fácilmente combustibles (PIC > a 1900 Kcal/kg). Además este dato revela que no se está ejerciendo control en la recogida selectiva de residuos hospitalarios propiamente dichos, sino que existe contaminación con

residuos comunes, los cuales una vez mezclados con los peligrosos, abultan y aumentan el problema de gestión.

En la figura 5 se comparan, para cada hospital, los poderes caloríficos obtenidos por varios métodos. Se observa que los hospitales Juan Tanca Marengo (SOLCA) y de Infectología incineran desechos con un elevado poder calorífico, motivado por la alta concentración de plásticos y textiles.

COMPOSICION DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS EN EL ECUADOR.  
 Mayo de 1998.

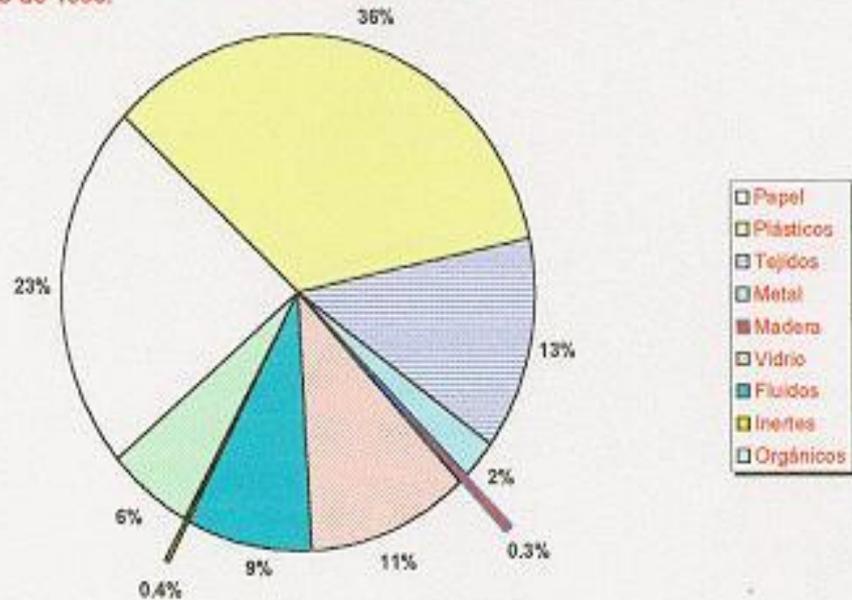


Figura 3.- Composición de los desechos hospitalarios en el Ecuador.

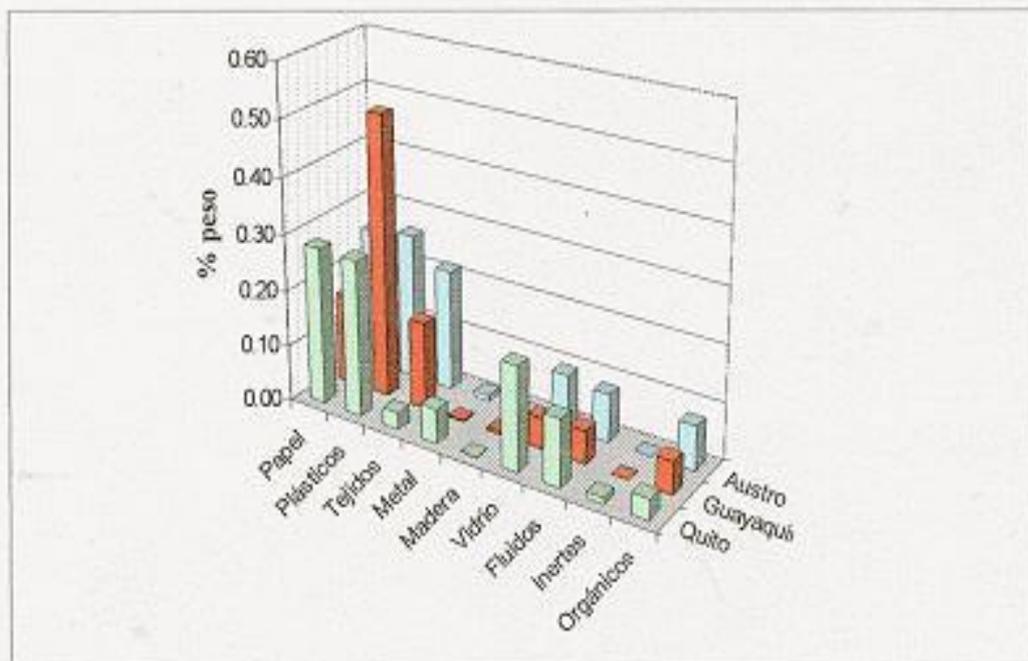


Figura 4.- Composición de los desechos hospitalarios por ciudades.

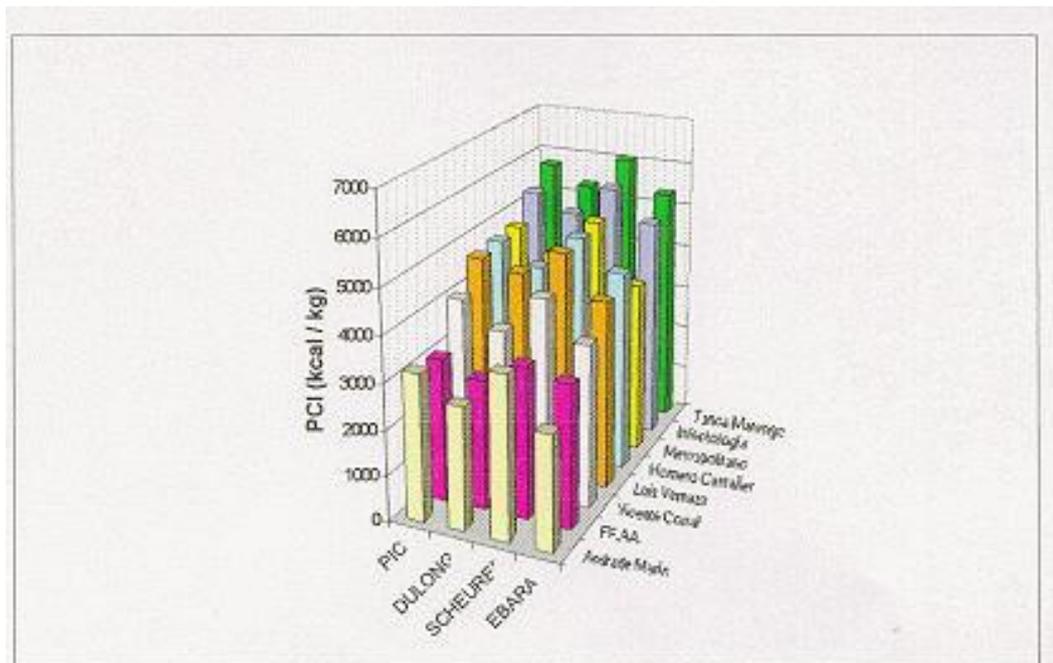


Figura 5.- Poder Calorífico Inferior (PIC), para los desechos de varios hospitales.

Tabla 4.- Incineradores evaluados física, mecánica y ambientalmente.

| INCINERADOR            | EVALUACIÓN FÍSICO-MECÁNICA | CARACTERIZACIÓN DE LA CARGA | MONITOREO DE HUMOS |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Andrade Marín          | x                          |                             |                    |
| Baca Ortiz             | x                          |                             |                    |
| Eugenio Espejo         | x                          | X                           | x                  |
| Metropolitano          | x                          | X                           | x                  |
| Militar                | x                          | X                           | x                  |
| Policía-Quito          | x                          |                             |                    |
| Del Niño               | x                          |                             |                    |
| Guayaquil              | x                          |                             | x                  |
| IESS-Guayaquil         | x                          |                             | x                  |
| José Rodríguez         | x                          | X                           | x                  |
| Luis Veraza            | x                          | X                           | x                  |
| Mat. Enrique Sotomayor | x                          |                             |                    |
| Mat. Santa Marianita   | x                          |                             |                    |
| Naval                  | X                          |                             | x                  |
| Policía-Guayaquil      | x                          | X                           | x                  |
| Tanca Marengo          | x                          | X                           | x                  |
| Lorenzo Ponce          | x                          |                             |                    |
| Vicente Corral         | x                          | X                           | x                  |
| Homero Castañer        | x                          | X                           | x                  |

**ANEXO B**  
**COMPOSICIÓN ELEMENTAL DE LOS COMPONENTES**  
**EN LOS DESECHOS HOSPITALARIOS**

## **GENERAL INFORMATION.**

Almost every project involving biomass or waste starts with the composition and the variation in the composition of the materials. Because the information is scattered throughout literature and often expressed in different units, ECN decided in 1997 to design a database for internal use. This original database contained apart from data from literature and data from the database of the TU Wien, also analysis results of many fuels and materials determined at ECN. With financial support of Novem in 1998 the information of Phyllis was made available for third parties and the number of data records was increased. Due to the large number of requests received during that year it was decided to get the database accessible through internet.

## **CLASSIFICATION**

The materials are divided into groups and subgroups according to an [ECN classification](#) based on a mixture of plant physiology and practical considerations. The materials have also been classified according to the [NTA 8003 classification](#) (version December 2008), the result of the "Classification of Biomass" project initiated by Novem. Both schemes can be used to select materials, but at present the NTA 8003 classification is available in Dutch only.

## **DATABASE CONTENT**

Each data record with an unique ID-number shows information (if available) on:

- Type of material (group)
- Subgroup
- NTA classification code
- ultimate analysis: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulphur, chlorine, fluorine and bromine
- proximate analysis: ash content, water content, volatile matter content, fixed carbon content
- biochemical composition
- calorific value
- (alkali)-metal content
- composition of the ash
- remarks (specific information)

For each data record the source (reference) is indicated.

In the database three types of weight units are used:

- as received (ar): weight percentage from the material in its original form (including ash and moisture)
- dry: weight percentage from the dry material (including ash)

- dry and ash free (daf): weight percentage from the dry and ash free material

## HOW TO USE PHYLLIS

Phyllis can be used to get all accessible information on a single sample or to get average values of a limited number of parameters (moisture, volatiles and ash content, heating value and elemental composition) for groups or subgroups in any desired combination. Set your [preferences](#) to limit the information shown to (mainly) chemical or biochemical data.

ECN also offers selections tailored to your wishes at a reasonable fee.

Address [biomass@ecn.nl](mailto:biomass@ecn.nl) for information.

Phyllis knows about two classifications (see general information), each with its own method of selecting materials. See the following pages:

- [How to use the ECN Classification](#) and
- [How to use the NTA 8003 Classification](#).

### **Keyword search for materials:**

Enter a string where all materials should be searched for. You will get a choice of possible materials. After a selection of an individual material all accessible information is shown.

## **DEFINITIONS USED IN PHYLLIS**

### **What is what?**

#### Proximate analysis:

##### **Ash:**

Ash content expressed in weight % on dry base (dry) and on as received material. Through the water content the ash contents are related:

Ash content (wt% dry) = ash content (wt% ar) \* 100 / (100 - water content (wt%))

##### **Water content:**

Water content in weight %, on wet base (as received). It is important to note that there can be a large difference between the water content of the material as it is available and the water content at the moment of analysis. Also by natural drying during storage the water content can be lowered.

##### **Volatiles and fixed carbon:**

The amount of volatile material is determined by standardized methods. The

amount of volatiles is expressed in weight % dry material, as received material or dry and ash free material.

The amount of fixed carbon is calculated as the remaining part as determined by the above mentioned standardized method according to the following formulas:

|     |   |
|-----|---|
| dry | fixed C = 100 - ash (dry) - volatiles (dry)               |
| daf | fixed C = 100 - volatiles (daf)                           |
| ar  | fixed C = 100 - ash (ar) - water content - volatiles (ar) |

Ultimate analysis:

Carbon (C), hydrogen (H), oxygen (O), nitrogen (N), sulphur (S), chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br) content in weight % dry material (wt% dry), dry and ash free material (wt% daf) and on as received material (wt% ar).

|     | Definition   |
|-----|--|
| dry | $C + H + O + N + S + Cl + F + Br + \text{ash} = 100$ |

|     |   |
|-----|---|
| daf | $C + H + O + N + S + Cl + F + Br = 100$                                     |
| ar  | $C + H + O + N + S + Cl + F + Br + \text{ash} + \text{water content} = 100$ |

In many cases the oxygen content is not measured but calculated as the difference between 100 and the measured components. When the oxygen content is measured the total sum usually does not equal 100 due to experimental errors in the analysis. For each component it is indicated whether it is measured or calculated.

Calorific value (kJ/kg):

The calorific value is expressed as Higher Heating Value (HHV) and Lower Heating Value (LHV). The difference is caused by the heat of evaporation of the water formed from the hydrogen in the material and the moisture:

| Nomenclatura | English                                     | Dutch                             | German                         |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| HHV          | Higher heating value<br>Gross heating value | Bovenwaarde<br>Verbrandingswaarde | (Oberer Heizwert)<br>Brennwert |

|     |  |                            |                                |
|-----|--|----------------------------|--------------------------------|
|     | Calorific value<br>Heat of combustion    | Verbrandingswarmte         |                                |
| LHV | Lower heating value<br>Net heating value | Onderwaarde<br>Stookwaarde | (Unterer Heizwert)<br>Heizwert |

The determination of the calorific value normally results in a value for the HHV. For comparison, HHV is also calculated from the elemental composition using the Milne formula:

$$\text{HHV}_{\text{Milne}} = 0.341 \cdot \text{C} + 1.322 \cdot \text{H} - 0.12 \cdot \text{O} - 0.12 \cdot \text{N} + 0.0686 \cdot \text{S} - 0.0153 \cdot \text{ash},$$

Where C, H, etc. are the mass and the ash fractions in wt% of dry material and HHV the heating value in MJ/kg.

By using the hydrogen and ash fractions (wt% dry) and moisture fraction  $w$  (wt% ar) the different HHV's and LHV's can be calculated.

#### Ash composition (wt% ash):

A large number of data on the ash composition after conversion is available. In general these data are expressed as weight % of oxides. The selected oxides are not representative for the actual chemical form of the components.

Lead (Pb), cadmium (Cd), copper (Cu), mercury (Hg), manganese (Mn) en chromium (Cr) are expressed in mg/kg ash.

Biomass analysis (mg/kg dry):

The metal content is expressed in mg/kg dry (original) material. For each element is it shown whether it is measured or the value is below the detection limit.

Biochemical composition (wt%):

The biochemical composition of materials is expressed in weight % of the dry material (cellulose, hemi-cellulose, lignin, fats, protein, pectin, starch, extractives, C5 and C6 sugars, total non-structural; carbohydrates). If sugar analysis is applied, cellulose = glucan and hemicellulose = sum C5 + sum C6 - glucan - rhamman.

## General information

| Sample information |  |
|--------------------|--|
| <b>Group</b>       | non-organic residue                                  |
| <b>Subgroup</b>    | plastics   |
| <b>Material</b>    | 100% pure PE, polyethene, polyethylene (theoretical) |
| <b>ID-number</b>   | 1185   |
| <b>Reference:</b>  | calculated theoretical values                        |
| <b>Remarks:</b>    |  |

## Material composition

| Proximate analysis (wt. %)     |       |     | Ultimate analysis (wt. %) |               |      | Elemental analysis (mg/kg sample (dry)) |    |     |           |      |           |      |           |      |
|--------------------------------|-------|-----|---------------------------|---------------|------|---|----|-----|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|                                | dry   | daf | ar                        |               | dry  | daf                                     | ar |     |           |      |           |      |           |      |
| <b>Ash</b>                     | -     | -   | -                         | <b>C</b>      | 85.6 | -                                       | -  | Msr | <b>Al</b> | - ND | <b>Fe</b> | - ND | <b>Pb</b> | - ND |
| <b>Water</b>                   |       |     |                           | <b>H</b>      | 14.4 | -                                       | -  | Msr | <b>As</b> | - ND | <b>Hg</b> | - ND | <b>Sb</b> | - ND |
| <b>Volatiles</b>               | -     | -   | -                         | <b>O</b>      | -    | -                                       | -  | ND  | <b>B</b>  | - ND | <b>K</b>  | - ND | <b>Se</b> | - ND |
|                                |       |     |                           | <b>N</b>      | -    | -                                       | -  | ND  | <b>Ba</b> | - ND | <b>Mg</b> | - ND | <b>Si</b> | - ND |
|                                |       |     |                           | <b>S</b>      | -    | -                                       | -  | ND  | <b>Ca</b> | - ND | <b>Mn</b> | - ND | <b>Sn</b> | - ND |
| <b>Calorific value (kJ/kg)</b> |       |     |                           | <b>Cl</b>     | -    | -                                       | -  | ND  | <b>Cd</b> | - ND | <b>Mo</b> | - ND | <b>Sr</b> | - ND |
|                                | dry   | daf | ar                        | <b>F</b>      | -    | -                                       | -  | ND  | <b>Co</b> | - ND | <b>Na</b> | - ND | <b>Te</b> | - ND |
| <b>HHV</b>                     | 47300 | -   | -                         | <b>Br</b>     | -    | -                                       | -  | ND  | <b>Cr</b> | - ND | <b>Ni</b> | - ND | <b>Ti</b> | - ND |
| <b>LHV</b>                     | 44158 | -   | -                         | <b>Total:</b> | 100  | 0                                       | 0  |     | <b>Cu</b> | - ND | <b>P</b>  | - ND | <b>V</b>  | - ND |
| <b>HHV<sub>mine</sub></b>      | -     | 0   | -                         |               |      |   |    |     |           |      |           |      | <b>Zn</b> | - ND |

## Ash composition

| Ash production method |
|-----------------------|
| -                     |

| Ash composition (wt.% (ash))   | Ash composition (mg/kg (ash)) |
|--|-------------------------------|
| CO <sub>2</sub> - P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - Na <sub>2</sub> O - | Pb - Hg -                     |
| SO <sub>3</sub> - SiO <sub>2</sub> - CaO - K <sub>2</sub> O -  | Cd - Mn -                     |
| Cl - Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - MgO - TiO <sub>2</sub> -   | Cu - Cr -                     |

## General information

| Sample information |  |
|--------------------|--|
| <b>Group</b>       | organic residue/product  |
| <b>Subgroup</b>    | paper  |
| <b>Material</b>    | paper plastic coated   |
| <b>ID-number</b>   | 1332   |
| <b>Reference:</b>  | O. Kitani and C. W. Hall: Biomass Handbook, Gordon and Breach science publishers, New York |
| <b>Remarks:</b>    |  |

## Material composition

| Proximate analysis (wt. %)     |            |            | Ultimate analysis (wt. %) |               |      | Elemental analysis (mg/kg sample (dry)) |    |            |           |   |    |           |   |    |           |   |    |
|--------------------------------|------------|------------|---------------------------|---------------|------|---|----|------------|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|
|                                | dry        | daf        | ar                        |               | dry  | daf                                     | ar |            |           |   |    |           |   |    |           |   |    |
| <b>Ash</b>                     | -          | -          | -                         | <b>C</b>      | 45.3 | -                                       | -  | <i>Msr</i> | <b>Al</b> | - | ND | <b>Fe</b> | - | ND | <b>Pb</b> | - | ND |
| <b>Water</b>                   |            |            | -                         | <b>H</b>      | 6.17 | -                                       | -  | <i>Msr</i> | <b>As</b> | - | ND | <b>Hg</b> | - | ND | <b>Sb</b> | - | ND |
| <b>Volatiles</b>               | -          | -          | -                         | <b>O</b>      | 45.5 | -                                       | -  | <i>Msr</i> | <b>B</b>  | - | ND | <b>K</b>  | - | ND | <b>Se</b> | - | ND |
|                                |            |            |                           | <b>N</b>      | 0.18 | -                                       | -  | <i>Msr</i> | <b>Ba</b> | - | ND | <b>Mg</b> | - | ND | <b>Si</b> | - | ND |
|                                |            |            |                           | <b>S</b>      | 0.08 | -                                       | -  | <i>Msr</i> | <b>Ca</b> | - | ND | <b>Mn</b> | - | ND | <b>Sn</b> | - | ND |
| <b>Calorific value (kJ/kg)</b> |            |            |                           | <b>Cl</b>     | -    | -                                       | -  | ND         | <b>Cd</b> | - | ND | <b>Mo</b> | - | ND | <b>Sr</b> | - | ND |
|                                | <b>dry</b> | <b>daf</b> | <b>ar</b>                 | <b>F</b>      | -    | -                                       | -  | ND         | <b>Co</b> | - | ND | <b>Na</b> | - | ND | <b>Te</b> | - | ND |
| <b>HHV</b>                     | 17910      | -          | -                         | <b>Br</b>     | -    | -                                       | -  | ND         | <b>Cr</b> | - | ND | <b>Ni</b> | - | ND | <b>Ti</b> | - | ND |
| <b>LHV</b>                     | 16564      | -          | -                         | <b>Total:</b> | 97.2 | 0                                       | 0  |            | <b>Cu</b> | - | ND | <b>P</b>  | - | ND | <b>V</b>  | - | ND |
| <b>HHV<sub>Milne</sub></b>     | -          | 0          | -                         |               |      |   |    |            |           |   |    |           |   |    | <b>Zn</b> | - | ND |

## Ash composition

| Ash production method |
|-----------------------|
| -                     |

| Ash composition (wt.% (ash))   | Ash composition (mg/kg (ash)) |
|--|-------------------------------|
| CO <sub>2</sub> - P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - Na <sub>2</sub> O - | <b>Pb</b> - <b>Hg</b> -       |
| SO <sub>3</sub> - SiO <sub>2</sub> - CaO - K <sub>2</sub> O -  | <b>Cd</b> - <b>Mn</b> -       |
| Cl - Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - MgO - TiO <sub>2</sub> -   | <b>Cu</b> - <b>Cr</b> -       |

## General information

| Sample information |  |
|--------------------|--|
| Group              | organic residue/product  |
| Subgroup           | paper  |
| Material           | waste paper  |
| ID-number          | 709 <input type="button" value="v"/>   |
| Reference:         | <a href="http://rredc.nrel.gov/80/biomass/doe/nrel/comp/alki/appendix.html">http://rredc.nrel.gov/80/biomass/doe/nrel/comp/alki/appendix.html</a> (1998). Link obsolete. Instead, tr |
| Remarks:           |  |

## Material composition

| Proximate analysis (wt. %) |       |       | Ultimate analysis (wt. %) |        |      | Elemental analysis (mg/kg sample (dry)) |      |     |    |      |    |      |    |      |  |
|----------------------------|-------|-------|---------------------------|--------|------|---|------|-----|----|------|----|------|----|------|--|
|                            | dry   | daf   | ar                        |        | dry  | daf                                     | ar   |     |    |      |    |      |    |      |  |
| Ash                        | 7.9   |       | 7.5                       | C      | 49.3 | 53.6                                    | 46.8 | Msr | Al | - ND | Fe | - ND | Pb | - ND |  |
| Water                      |       |       | 5.2                       | H      | 7.07 | 7.7                                     | 6.7  | Msr | As | - ND | Hg | - ND | Sb | - ND |  |
| Volatiles                  | 82.9  | 90    | 78.6                      | O      | 34.9 | 37.9                                    | 33.1 | Cal | B  | - ND | K  | - ND | Se | - ND |  |
|                            |       |       |                           | N      | 0.7  | 0.76                                    | 0.66 | Msr | Ba | - ND | Mg | - ND | Si | - ND |  |
|                            |       |       |                           | S      | 0.15 | 0.16                                    | 0.14 | Msr | Ca | - ND | Mn | - ND | Sn | - ND |  |
|                            |       |       |                           | Cl     | -    | -                                       | -    | ND  | Cd | - ND | Mo | - ND | Sr | - ND |  |
|                            |       |       |                           | F      | -    | -                                       | -    | ND  | Co | - ND | Na | - ND | Te | - ND |  |
|                            |       |       |                           | Br     | -    | -                                       | -    | ND  | Cr | - ND | Ni | - ND | Ti | - ND |  |
|                            |       |       |                           | Total: | 100  | 100                                     | 100  |     | Cu | - ND | P  | - ND | V  | - ND |  |
|                            |       |       |                           |        |      |   |      |     |    |      |    |      | Zn | - ND |  |
| Calorific value (kJ/kg)    |       |       |                           |        |      |   |      |     |    |      |    |      |    |      |  |
|                            | dry   | daf   | ar                        |        |      |   |      |     |    |      |    |      |    |      |  |
| HHV                        | 21227 | 23053 | 20130                     |        |      |   |      |     |    |      |    |      |    |      |  |
| LHV                        | 19685 | 21378 | 18541                     |        |      |   |      |     |    |      |    |      |    |      |  |
| HHV <sub>mine</sub>        | 21786 | 23660 | 20660                     |        |      |   |      |     |    |      |    |      |    |      |  |

## Ash composition

| Ash production method |
|-----------------------|
| -                     |

| Ash composition (wt.% (ash))                    |      |                                | Ash composition (mg/kg (ash)) |                   |     |    |   |    |   |
|---|------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----|----|---|----|---|
| CO <sub>2</sub> - P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0.3  | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 78.2                          | Na <sub>2</sub> O | 1.1 | Pb | - | Hg | - |
| SO <sub>3</sub> - SiO <sub>2</sub>              | 25.1 | CaO                            | 10.1                          | K <sub>2</sub> O  | 0.2 | Cd | - | Mn | - |
| Cl - Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>             | 0.6  | MgO                            | 2.2                           | TiO <sub>2</sub>  | -   | Cu | - | Cr | - |

## General information

| Sample information |   |
|--------------------|---|
| <b>Group</b>       | organic residue/product   |
| <b>Subgroup</b>    | organic domestic waste  |
| <b>Material</b>    | domestic organic waste from municipal collection  |
| <b>ID-number</b>   | 393   |
| <b>Reference:</b>  | <a href="http://edv1.vt.tuwien.ac.at/AG_HOFBA/BIOBIB/Biobib.htm">http://edv1.vt.tuwien.ac.at/AG_HOFBA/BIOBIB/Biobib.htm</a> (1997). |
| <b>Remarks:</b>    |   |

## Material composition

| Proximate analysis (wt. %)     |       |       | Ultimate analysis (wt. %) |               |       | Elemental analysis (mg/kg sample (dry)) |    |     |           |   |    |           |   |    |           |   |    |
|--------------------------------|-------|-------|---------------------------|---------------|-------|---|----|-----|-----------|---|----|-----------|---|----|-----------|---|----|
|                                | dry   | daf   | ar                        |               | dry   | daf                                     | ar |     |           |   |    |           |   |    |           |   |    |
| <b>Ash</b>                     | 4.5   | -     | -                         | <b>C</b>      | 48.1  | 50.4                                    | -  | Unk | <b>Al</b> | - | ND | <b>Fe</b> | - | ND | <b>Pb</b> | - | ND |
| <b>Water</b>                   | -     | -     | -                         | <b>H</b>      | 5.91  | 6.2                                     | -  | Unk | <b>As</b> | - | ND | <b>Hg</b> | - | ND | <b>Sb</b> | - | ND |
| <b>Volatiles</b>               | -     | -     | -                         | <b>O</b>      | 40.7  | 42.7                                    | -  | Cal | <b>B</b>  | - | ND | <b>K</b>  | - | ND | <b>Se</b> | - | ND |
|                                |       |       |                           | <b>N</b>      | 0.69  | 0.72                                    | -  | Unk | <b>Ba</b> | - | ND | <b>Mg</b> | - | ND | <b>Si</b> | - | ND |
|                                |       |       |                           | <b>S</b>      | 0.04  | 0.04                                    | -  | Unk | <b>Ca</b> | - | ND | <b>Mn</b> | - | ND | <b>Sn</b> | - | ND |
| <b>Calorific value (kJ/kg)</b> |       |       |                           | <b>Cl</b>     | 0.025 | 0.026                                   | -  | Unk | <b>Cd</b> | - | ND | <b>Mo</b> | - | ND | <b>Sr</b> | - | ND |
|                                | dry   | daf   | ar                        | <b>F</b>      | -     | -                                       | -  | ND  | <b>Co</b> | - | ND | <b>Na</b> | - | ND | <b>Te</b> | - | ND |
| <b>HHV</b>                     | 17300 | 18115 | -                         | <b>Br</b>     | -     | -                                       | -  | ND  | <b>Cr</b> | - | ND | <b>Ni</b> | - | ND | <b>Ti</b> | - | ND |
| <b>LHV</b>                     | 15900 | 16649 | -                         | <b>Total:</b> | 100   | 100                                     | 0  |     | <b>Cu</b> | - | ND | <b>P</b>  | - | ND | <b>V</b>  | - | ND |
| <b>HHV<sub>Milne</sub></b>     | 19181 | 20085 | -                         |               |       |   |    |     |           |   |    |           |   |    | <b>Zn</b> | - | ND |

## Ash composition

| Ash production method |
|-----------------------|
| industrial            |

| Ash composition (wt.% (ash))                       |      |                                    | Ash composition (mg/kg (ash)) |                        |     |           |     |           |    |
|--|------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----|-----------|-----|-----------|----|
| <b>CO<sub>2</sub> - P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></b> | 3.1  | <b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b> | 4.6                           | <b>Na<sub>2</sub>O</b> | 0.6 | <b>Pb</b> | 15  | <b>Hg</b> | -  |
| <b>SO<sub>3</sub> - SiO<sub>2</sub></b>            | 31.6 | <b>CaO</b>                         | 37.3                          | <b>K<sub>2</sub>O</b>  | 5.5 | <b>Cd</b> | -   | <b>Mn</b> | -  |
| <b>Cl - Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>            | 5.1  | <b>MgO</b>                         | 5.1                           | <b>TiO<sub>2</sub></b> | -   | <b>Cu</b> | 208 | <b>Cr</b> | 64 |

**ANEXO C**  
**COMPILATION OF AIR POLLUTANT EMISSION**  
**FACTORS AP-42**

PART 60—STANDARDS OF PERFORMANCE FOR NEW STATIONARY SOURCES

**Subpart Ce—Emission Guidelines and Compliance Times for Hospital/Medical/Infectious Waste Incinerators**

This subpart contains emission guidelines and compliance times for the control of certain designated pollutants from hospital/medical/infectious waste incinerator(s) (HMIWI) in accordance with sections 111 and 129 of the Clean Air Act and subpart B of this part. The provisions in these emission guidelines supersede the provisions of §60.24(f) of subpart B of this part.

**Table 1A to Subpart Ce of Part 60—Emissions Limits for Small, Medium, and Large HMIWI at Designated Facilities as Defined in §60.32e(a)(1)**

| Pollutant          | Units<br>(7 percent oxygen, dry basis)  | Emissions limits |              |               | Averaging time <sup>1</sup>                        | Method for demonstrating compliance <sup>2</sup>   |
|--------------------|---|------------------|--------------|---------------|--|--|
|                    |   | HMIWI size       |              |               |  |  |
|                    |   | Small            | Medium       | Large         |  |  |
| Particulate matter | Milligrams per dry standard cubic meter (mg/dscm)<br>(grains per dry standard cubic foot (gr/dscf)) | 115<br>(0.05)    | 69<br>(0.03) | 34<br>(0.015) | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 5 of appendix A-3 of part 60, or EPA Reference Method 26A or 29 of appendix A-8 of part 60. |
| Carbon monoxide    | Parts per million by volume (ppmv)  | 40               | 40           | 40            | 3-run average (1-hour minimum sample time per      | EPA Reference Method 10 or 10B of appendix A-4 of part 60.   |

|                      |  |                                |                             |                                |  |  |
|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--|
|                      |  |                                |                             |                                | run)   |  |
| Dioxins/furan<br>s   | Nanograms<br>per dry<br>standard<br>cubic meter<br>total<br>dioxins/furan<br>s (ng/dscm)<br>(grains per<br>billion dry<br>standard<br>cubic feet<br>(gr/10 <sup>9</sup> dscf))<br>or ng/dscm<br>TEQ<br>(gr/10 <sup>9</sup> dscf) | 125<br>(55)<br>or 2.3<br>(1.0) | 125 (55)<br>or 2.3<br>(1.0) | 125<br>(55)<br>or 2.3<br>(1.0) | 3-run<br>average<br>(4-hour<br>minimum<br>sample<br>time per<br>run) | EPA Reference<br>Method 23 of<br>appendix A-7<br>of part 60.           |
| Hydrogen<br>chloride | ppmv   | 100<br>or<br>93%               | 100 or<br>93%               | 100 or<br>93%                  | 3-run<br>average<br>(1-hour<br>minimum<br>sample<br>time per<br>run) | EPA Reference<br>Method 26 or<br>26A of<br>appendix A-8<br>of part 60. |
| Sulfur dioxide       | ppmv   | 55                             | 55                          | 55                             | 3-run<br>average<br>(1-hour<br>minimum<br>sample<br>time per<br>run) | EPA Reference<br>Method 6 or 6C<br>of appendix A-<br>4 of part 60.     |
| Nitrogen<br>oxides   | ppmv   | 250                            | 250                         | 250                            | 3-run<br>average<br>(1-hour<br>minimum<br>sample<br>time per<br>run) | EPA Reference<br>Method 7 or 7E<br>of appendix A-<br>4 of part 60.     |
| Lead                 | mg/dscm<br>(grains per<br>thousand dry<br>standard   | 1.2<br>(0.52)<br>or<br>70%     | 1.2<br>(0.52)<br>or 70%     | 1.2<br>(0.52)<br>or<br>70%     | 3-run<br>average<br>(1-hour<br>minimum                               | EPA Reference<br>Method 29 of<br>appendix A-8<br>of part 60.           |

|         |   |                             |                             |                             |  |  |
|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
|         | cubic feet<br>(gr/10 <sup>3</sup> dscf) |                             |                             |                             | sample<br>time per<br>run)   |  |
| Cadmium | mg/dscm<br>(gr/10 <sup>3</sup> dscf)    | 0.16<br>(0.07)<br>or<br>65% | 0.16<br>(0.07)<br>or<br>65% | 0.16<br>(0.07)<br>or<br>65% | 3-run<br>average<br>(1-hour<br>minimum<br>sample<br>time per<br>run) | EPA Reference<br>Method 29 of<br>appendix A–8<br>of part 60. |
| Mercury | mg/dscm<br>(gr/10 <sup>3</sup> dscf)    | 0.55<br>(0.24)<br>or<br>85% | 0.55<br>(0.24)<br>or<br>85% | 0.55<br>(0.24)<br>or<br>85% | 3-run<br>average<br>(1-hour<br>minimum<br>sample<br>time per<br>run) | EPA Reference<br>Method 29 of<br>appendix A–8<br>of part 60. |

**Table 1B to Subpart Ce of Part 60—Emissions Limits for Small, Medium, and Large HMIWI at Designated Facilities as Defined in §60.32e(a)(1) and (a)(2)**

| Pollutant             | Units<br>(7 percent<br>oxygen, dry<br>basis)   | Emissions limits |               |               | Averaging<br>time <sup>1</sup>                                       | Method for<br>demonstrating<br>compliance <sup>2</sup>  |
|-----------------------|--|------------------|---------------|---------------|--|---|
|                       |  | HMIWI size       |               |               |  |   |
|                       |  | Small            | Medium        | Large         |  |   |
| Particulate<br>matter | Milligrams<br>per dry<br>standard<br>cubic meter<br>(mg/dscm)<br>(grains per<br>dry standard<br>cubic foot<br>(gr/dscf)) | 66<br>(0.029)    | 46<br>(0.020) | 25<br>(0.011) | 3-run<br>average<br>(1-hour<br>minimum<br>sample<br>time per<br>run) | EPA<br>Reference<br>Method 5 of<br>appendix A–3<br>of part 60, or<br>EPA<br>Reference<br>Method 26A<br>or 29 of |

|                   |   |                            |                               |                            |  |  |
|-------------------|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|
|                   |   |                            |                               |                            |  | appendix A–8 of part 60.                                   |
| Carbon monoxide   | Parts per million by volume (ppmv)  | 20                         | 5.5                           | 11                         | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 10 or 10B of appendix A–4 of part 60. |
| Dioxins/furans    | Nanograms per dry standard cubic meter total dioxins/furans (ng/dscm) (grains per billion dry standard cubic feet (gr/10 <sup>9</sup> dscf)) or ng/dscm TEQ (gr/10 <sup>9</sup> dscf) | 16 (7.0) or 0.013 (0.0057) | 0.85 (0.37) or 0.020 (0.0087) | 9.3 (4.1) or 0.054 (0.024) | 3-run average (4-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 23 of appendix A–7 of part 60.        |
| Hydrogen chloride | ppmv  | 44                         | 7.7                           | 6.6                        | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 26 or 26A of appendix A–8 of part 60. |
| Sulfur dioxide    | ppmv  | 4.2                        | 4.2                           | 9.0                        | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 6 or 6C of appendix A–4 of part 60.   |
| Nitrogen          | ppmv  | 190                        | 190                           | 140                        | 3-run  | EPA  |

|         |   |                |                |                 |  |  |
|---------|---|----------------|----------------|-----------------|--|--|
| oxides  |   |                |                |                 | average (1-hour minimum sample time per run)       | Reference Method 7 or 7E of appendix A-4 of part 60. |
| Lead    | mg/dscm (grains per thousand dry standard cubic feet (gr/10 <sup>3</sup> dscf)) | 0.31 (0.14)    | 0.018 (0.0079) | 0.036 (0.016)   | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 29 of appendix A-8 of part 60.  |
| Cadmium | mg/dscm (gr/10 <sup>3</sup> dscf)   | 0.017 (0.0074) | 0.013 (0.0057) | 0.0092 (0.0040) | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 29 of appendix A-8 of part 60.  |
| Mercury | mg/dscm (gr/10 <sup>3</sup> dscf)   | 0.014 (0.0061) | 0.025 (0.011)  | 0.018 (0.0079)  | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 29 of appendix A-8 of part 60.  |

**Table 2A to Subpart Ce of Part 60—Emissions Limits for Small HMIWI Which Meet the Criteria Under §60.33e(b)(1)**

| <b>Pollutant</b> | <b>Units (7 percent oxygen, dry basis)</b> | <b>HMIWI emissions limits</b> | <b>Averaging time<sup>1</sup></b> | <b>Method for demonstrating compliance<sup>2</sup></b> |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| Particulate      | mg/dscm                                    | 197 (0.086)                   | 3-run                             | EPA Reference  |

|                   |   |                       |  |  |
|-------------------|---|-----------------------|--|--|
| matter            | (gr/dscf)   |                       | average (1-hour minimum sample time per run)       | Method 5 of appendix A-3 of part 60, or EPA Reference Method 26A or 29 of appendix A-8 of part 60. |
| Carbon monoxide   | ppmv  | 40                    | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 10 or 10B of appendix A-4 of part 60.   |
| Dioxins/furans    | ng/dscm total dioxins/furans (gr/10 <sup>9</sup> dscf) or ng/dscm TEQ (gr/10 <sup>9</sup> dscf) | 800 (350) or 15 (6.6) | 3-run average (4-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 23 of appendix A-7 of part 60.  |
| Hydrogen chloride | ppmv  | 3,100                 | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 26 or 26A of appendix A-8 of part 60.   |
| Sulfur dioxide    | ppmv  | 55                    | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 6 or 6C of appendix A-4 of part 60.   |
| Nitrogen oxides   | ppmv  | 250                   | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 7 or 7E of appendix A-4 of part 60.   |
| Lead              | mg/dscm (gr/10 <sup>3</sup> dscf)   | 10 (4.4)              | 3-run average (1-hour                              | EPA Reference Method 29 of appendix A-8 of   |

|         |                                      |           |  |   |
|---------|--------------------------------------|-----------|--|---|
|         |                                      |           | minimum sample time per run)                       | part 60.  |
| Cadmium | mg/dscm<br>(gr/10 <sup>3</sup> dscf) | 4 (1.7)   | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 29 of appendix A-8 of part 60. |
| Mercury | mg/dscm<br>(gr/10 <sup>3</sup> dscf) | 7.5 (3.3) | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 29 of appendix A-8 of part 60. |

**Table 2B to Subpart Ce of Part 60—Emissions Limits for Small HMIWI Which Meet the Criteria Under §60.33e(b)(2)**

| <b>Pollutant</b>   | <b>Units (7 percent oxygen, dry basis)</b> | <b>HMIWI Emissions limits</b> | <b>Averaging time<sup>1</sup></b>                  | <b>Method for demonstrating compliance<sup>2</sup></b>   |
|--------------------|--|-------------------------------|--|--|
| Particulate matter | mg/dscm<br>(gr/dscf)                       | 87 (0.038)                    | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 5 of appendix A-3 of part 60, or EPA Reference Method 26A or 29 of appendix A-8 of part 60. |
| Carbon monoxide    | ppmv                                       | 20                            | 3-run average (1-hour minimum sample time          | EPA Reference Method 10 or 10B of appendix A-4 of part 60.   |

|                   |   |                        |  |  |
|-------------------|---|------------------------|--|--|
|                   |   |                        | per run)   |  |
| Dioxins/furans    | ng/dscm total dioxins/furans (gr/10 <sup>9</sup> dscf) or ng/dscm TEQ (gr/10 <sup>9</sup> dscf) | 240 (100) or 5.1 (2.2) | 3-run average (4-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 23 of appendix A-7 of part 60.        |
| Hydrogen chloride | ppmv  | 810                    | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 26 or 26A of appendix A-8 of part 60. |
| Sulfur dioxide    | ppmv  | 55                     | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 6 or 6C of appendix A-4 of part 60.   |
| Nitrogen oxides   | ppmv  | 130                    | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 7 or 7E of appendix A-4 of part 60.   |
| Lead              | mg/dscm (gr/10 <sup>3</sup> dscf)   | 0.50 (0.22)            | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 29 of appendix A-8 of part 60.        |
| Cadmium           | mg/dscm (gr/10 <sup>3</sup> dscf)   | 0.11 (0.048)           | 3-run average (1-hour minimum sample time per run) | EPA Reference Method 29 of appendix A-8 of part 60.        |
| Mercury           | mg/dscm (gr/10 <sup>3</sup> dscf)   | 0.0051 (0.0022)        | 3-run average (1-                                  | EPA Reference Method 29 of                                 |

|  |  |  |  |                             |
|--|--|--|--|-----------------------------|
|  |  |  | hour<br>minimum<br>sample time<br>per run) | appendix A-8 of<br>part 60. |
|--|--|--|--|-----------------------------|

**ANEXO D**  
**GLOSARIO**

## **Residuos patológicos**

Son considerados residuos patogénicos todos aquellos desechos o elementos materiales en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que presumiblemente presenten o puedan presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos, o causar contaminación del suelo, del agua o de la atmósfera que sean generados en la atención de la salud humana o animal por el diagnóstico, tratamiento, inmunización o provisión de servicios, así como también en la investigación o producción comercial de elementos biológicos o tóxicos.

## **Inertización**

Es hacer que un residuo sea inerte, es decir, que no reaccione con nada.

Inertizar es retirar el carbono del residuo y todo elemento que pueda reaccionar con el oxígeno.

## **Estequiometría**

Es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre [reactivos](#) y [productos](#) en el transcurso de una [reacción química](#).

## **Fluidizada**

Se define como un proceso en el que, en un lecho con partículas sólidas, se hace pasar un fluido hasta obtener una mezcla homogénea entre las partículas y el fluido.

### **Reacciones endotérmicas**

Aquellas en las que se absorbe calor durante la reacción

### **Reacciones exotérmicas**

Aquellas en que se desprende calor durante la reacción

### **Sustancias halogenadas**

Las sustancias halogenadas pertenecen al grupo funcional de los átomos de [halógeno](#). Tienen una alta densidad. Se utilizan en refrigerantes, disolventes, pesticidas, repelentes de polillas, en algunos plásticos y en funciones biológicas: hormonas tiroideas.

### **Abrasión**

Es la **acción y efecto de raer o desgastar por fricción**.

### **Convección**

Es una de las tres formas de [transferencia de calor](#) y se caracteriza porque se produce por intermedio de un [fluido](#) (aire, agua) que transporta el calor entre zonas con diferentes [temperaturas](#).

## BIBLIOGRAFÍA

1. BARRIGA RIVERA ALFREDO PH.D, "Seminario de combustión Industrial Aplicada y control de Contaminantes." 34-38, Guayaquil, Ecuador, junio, 2007.
2. INCROPERA FRANK, DeWITT DAVID, *Fundamentos de transferencia de calor*, Cuarta Edición, Prentice Hall, 839, México DF, México, 1999.
3. GILES RANALD V. *Mecánica de los Fluidos e Hidráulica*, Editorial Mc. Graw Hill
4. ECN. "Phyllis: database on composition of biomass and waste". [www.ecn.nl/phyllis](http://www.ecn.nl/phyllis). September, 2008.
5. PANELACONVAPOR "Características de las calderas." [www.panelaconvapor.com/caracteristicas](http://www.panelaconvapor.com/caracteristicas), Febrero, 2009.

6. FAYE C. McQUISTON, JERALD D. PARKER, *Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design*, Cuarta Edición, John Wiley & sons, Inc. K REISINGER, C. HASLINGER, M. HERGER, H. HOFBAUER.” biobib - a database for biofuels”, [www.vt.tuwien.ac.at/Biobib/biobib.html](http://www.vt.tuwien.ac.at/Biobib/biobib.html), August, 2008.
  
7. Vera, Juan. Tesis de Grado: “Diseño de un Sistema de Remoción de Contaminantes del Aire Generados desde un Incinerador de Desechos Hospitalarios”. ESPOL, 2005
  
8. Toscano, Luis. Tesis de Grado: “Análisis de los parámetros y Selección de hornos para la combustión de biomasa”. ESPOL, 2009
  
9. Barriga, Alfredo. Dr. “Apuntes de clases”